



クッションコネクタ ハイパット配置図

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
＜構成＞			
①	100HS-4K	(4-XXM033)	4 個
②	100S-4K	(4-XXM033)	4 個
＜付属品＞			
ゴムブッシュ	12MBS-30-F5		4 個
＜パッケージタイプ＞			
※在庫事情により変動します。			
A	100HS-4K	4個入り	1 包
E	100S-4K	2個入り	2 包
O	12MBS-30-F5	4個入り	1 包
＜備考＞			
1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。			
2. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			

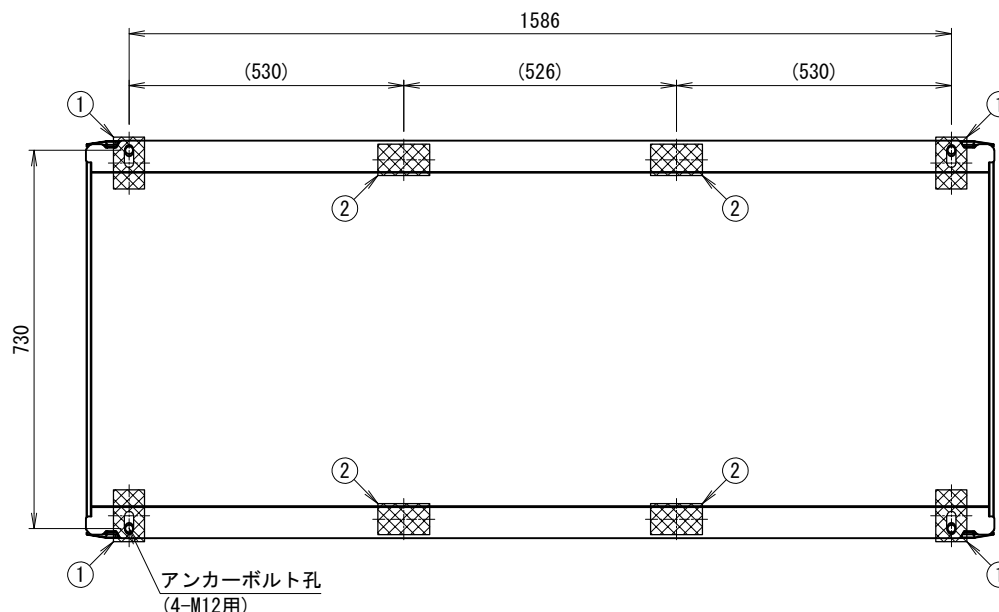


＜据付要領＞
 その他手順詳細や注意点、調整などについては据付要領書（別紙）をご確認ください。

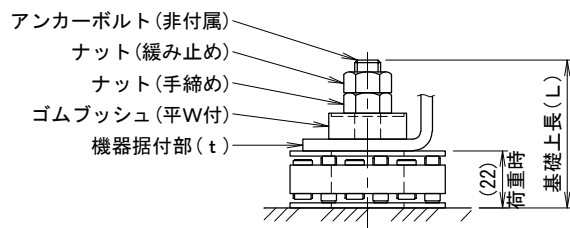

アンカー工法や耐震基準は現場様によります。
 基礎下の埋め込み深さは先様でご確認ください。

アンカー径	L
M 1 0	t+50mm以上
M 1 2	t+55mm以上
M 1 6	t+60mm以上

・据付位置
 機器据付部の奥側に合わせてください。
 板金曲げ構造の据付部の場合は特に留意願います。
 曲げ部分が浮いた状態にしておくと機器に過剰な
 負荷がかかる場合があります。

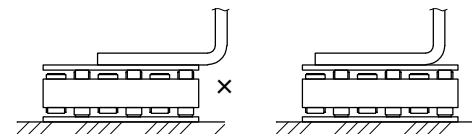

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 19. 01. 09		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	4 - D A M 0 9 9			