



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

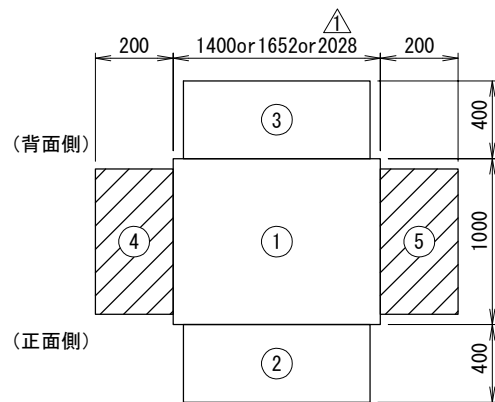



上面図

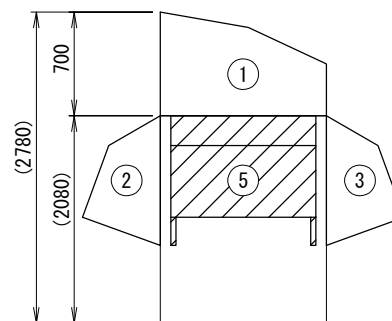

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:左右側面吸込口＞

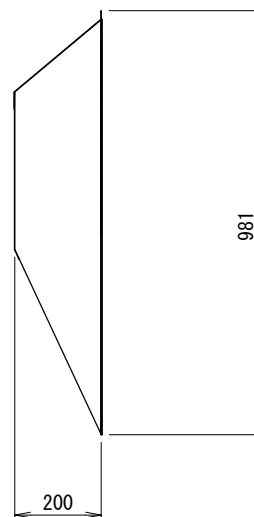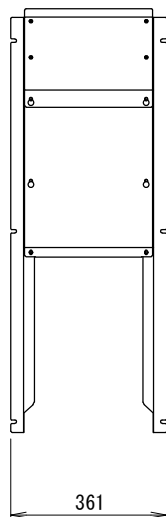

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL～製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※:平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

△	型式	AP-NFGT355LR-E1		
	機器			
	機器質量			
	現場名			
	系統名			
	仕様			
	材質	SUS304 t1.0		
	製品質量	④⑤:約5 (kg)		
	表面処理	脱脂処理		
	付属品			
	エスタイトネジ	M5		
	デルタイトネジ	M6		
	その他			
	現地組立式			
		製品製造番号	取付要領書番号	
	①			
	②			
	③			
	④	2-NAH029LR-D01	2NA57	
	⑤	2-NAH029LR-D01	2NA57	
	番号	日付	改訂記事	
	①	' 16. 04. 08	適用機器寸法追加	
	②	' 19. 08. 26	型式追加	
下 平12建	承認日	承認	設計	作図
	' 15. 12. 02	澤山	境野	境野
	ネミー株式会社			
	図番	2-NAH029LR-E1		