



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

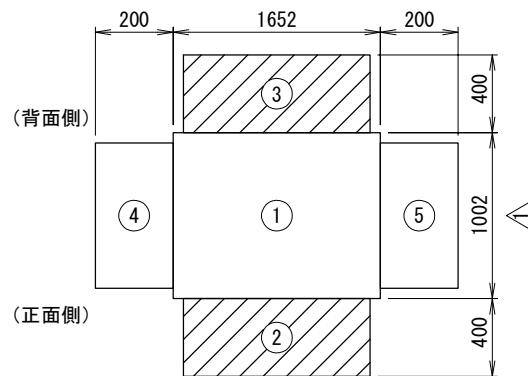



上面図

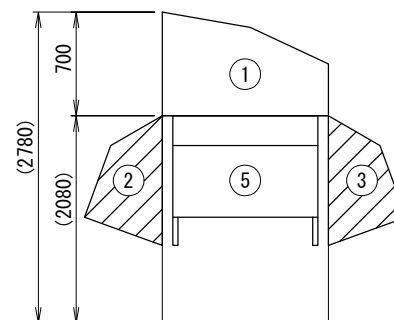

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:正背面吸込口>

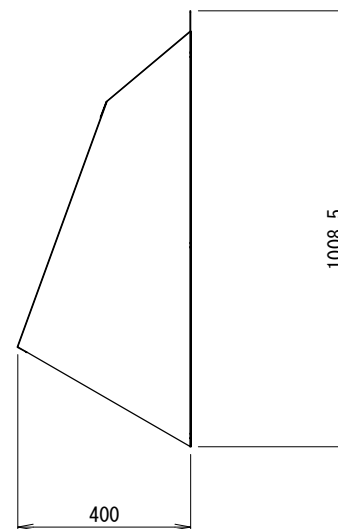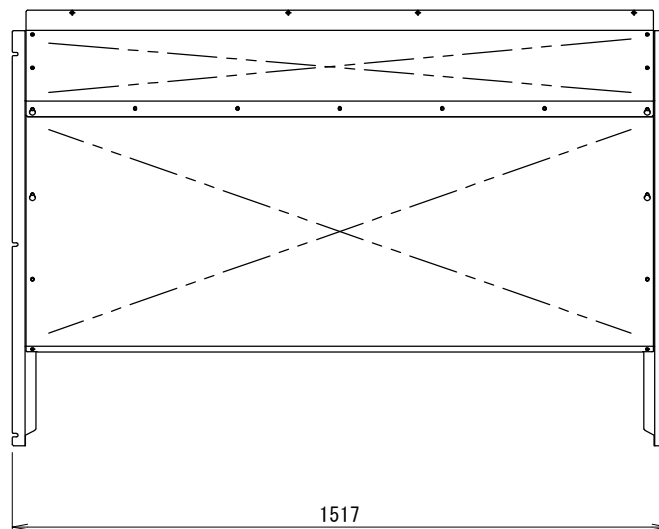

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※:平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式	AP-NFGT710FB-E1		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	②③:約17(kg)		
表面処理	脱脂処理		
付属品			
エスタイトネジ	M5		
デルタイトネジ	M6		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②	2-NAH030FB-D01	2NA56	
③	2-NAH030FB-D01	2NA56	
④			
⑤			
番号	日付	改訂記事	
△	'16.03.07	寸法修正	
△	'19.08.26	型式追加	
	承認日	承認	設計 作図
	'15.12.02	澤山	境野 境野
ネミー株式会社			
図番	2-NAH030FB-E1		