



(:本書対象防雪フード)

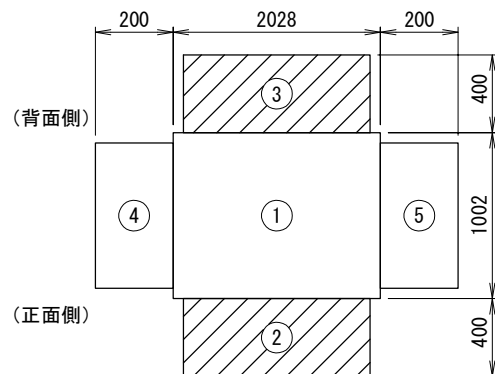


上面図

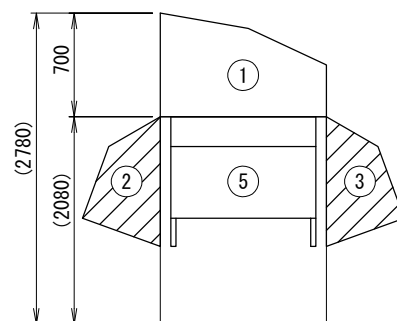

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

1893

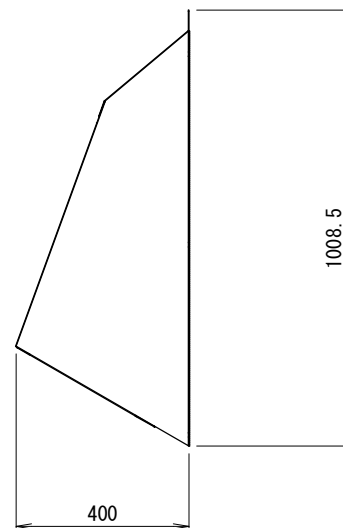

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

設計基準風速：40m/s、設計水平震度：2.0G、GL～製品頂点までの高さ：40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※：平面の短辺長と屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

型式		AP-NFGT850FB-E1		
機器				
機器質量				
現場名				
系統名				
仕様				
材質		SUS304 t1.0		
製品質量		②③: 約20 (kg)		
表面処理		脱脂処理		
付属品				
エスタイトネジ		M5		
デルタイトネジ		M6		
その他				
現地組立式				
	製品製造番号		取付要領書番号	
①				
②	2-NAH033FB-D01	2NA60		
③	2-NAH033FB-D01	2NA60		
④				
⑤				
番号	日付	改訂記事		
△	' 19. 08. 26	型式追加		
承認日		承認	設計	作図
' 16. 03. 04		澤山	境野	境野
ネミー株式会社				
図番		2-NAH033FB-E1		