



(:本書対象製品)

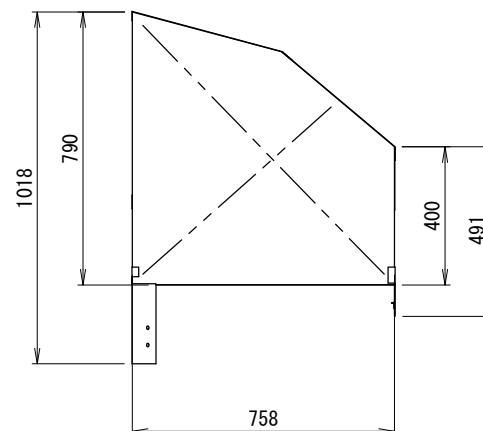

＜外形寸法図＞

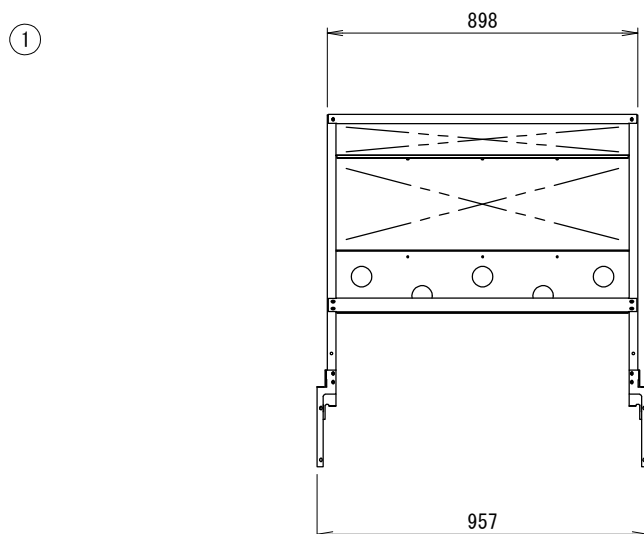

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

図番	2-HTB030T-E1
----	--------------