



(:本書対象製品)

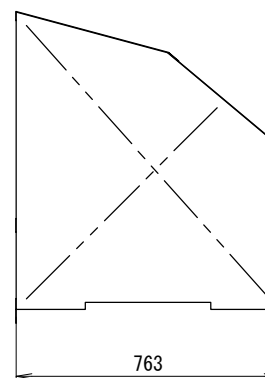

＜外形寸法図＞

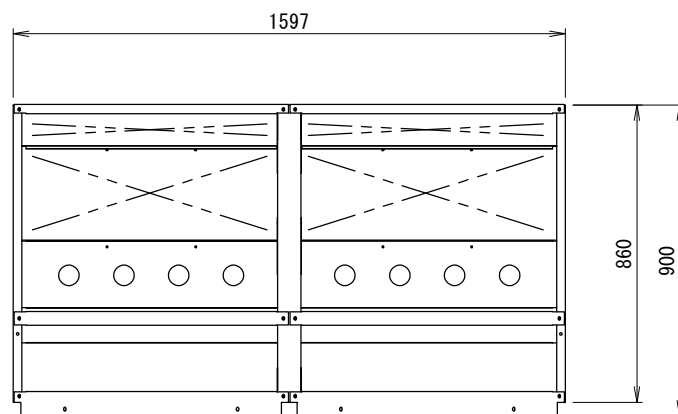

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL～製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さとの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

型式		N-B50FCS	
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.6	
製品質量		①: 約33 (kg)	
表面処理		脱脂処理	

付属品			
エスタイトネジ		M10	
エバタイトネジ		φ10	

その他			
現地組立式			
反転取付可			

	製品製造番号		取付要領書番号
①	2-HTB041T-D01		
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
2019. 12. 27	加納	石川	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-HTB041T-E1		