＜防雪フード配置寸法図＞

（▨:本書対象防雪フード）

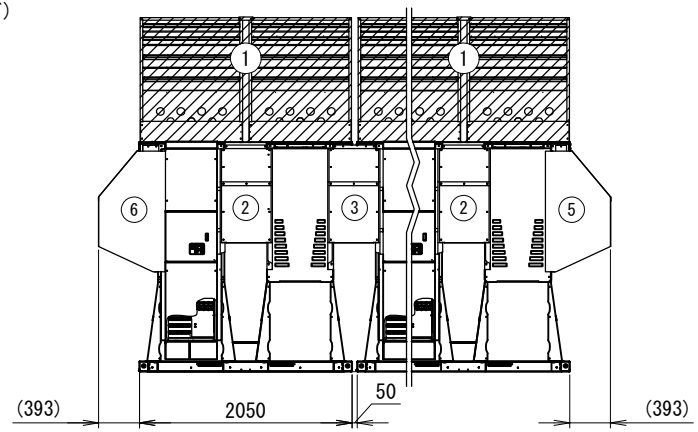

正面図

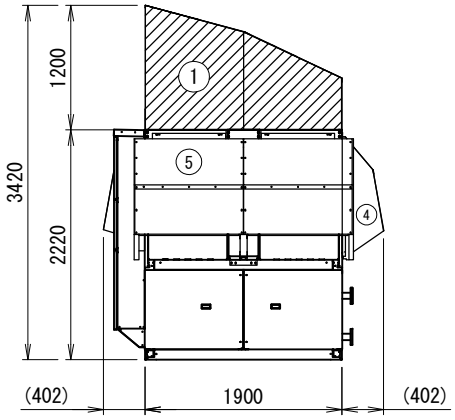

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞

①

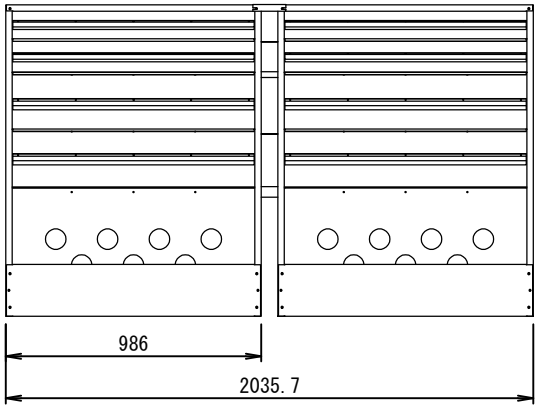

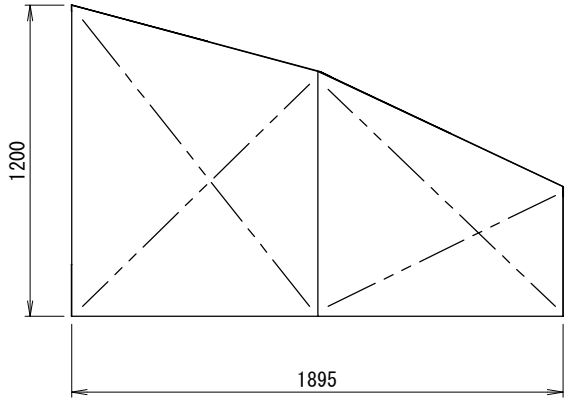

防雪フード仕様書

型式	N-HH2100MST-E1
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

材質	SUS304 t1.0
製品質量	①:約128(kg)
表面処理	脱脂処理

付属品

エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5

その他

現地組立式

反転取付可

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-HTJ213T-D01	2HT342
②		
③		
④		

番号	日付	改訂記事
⚠1	'23.10.24	型式追加

承認日	承認	設計	作図
'23.10.20	篠﨑	佐藤	佐藤

ネミー株式会社

図番	2-HTJ213T-E1

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

A3　SCALE= 1:20

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。