


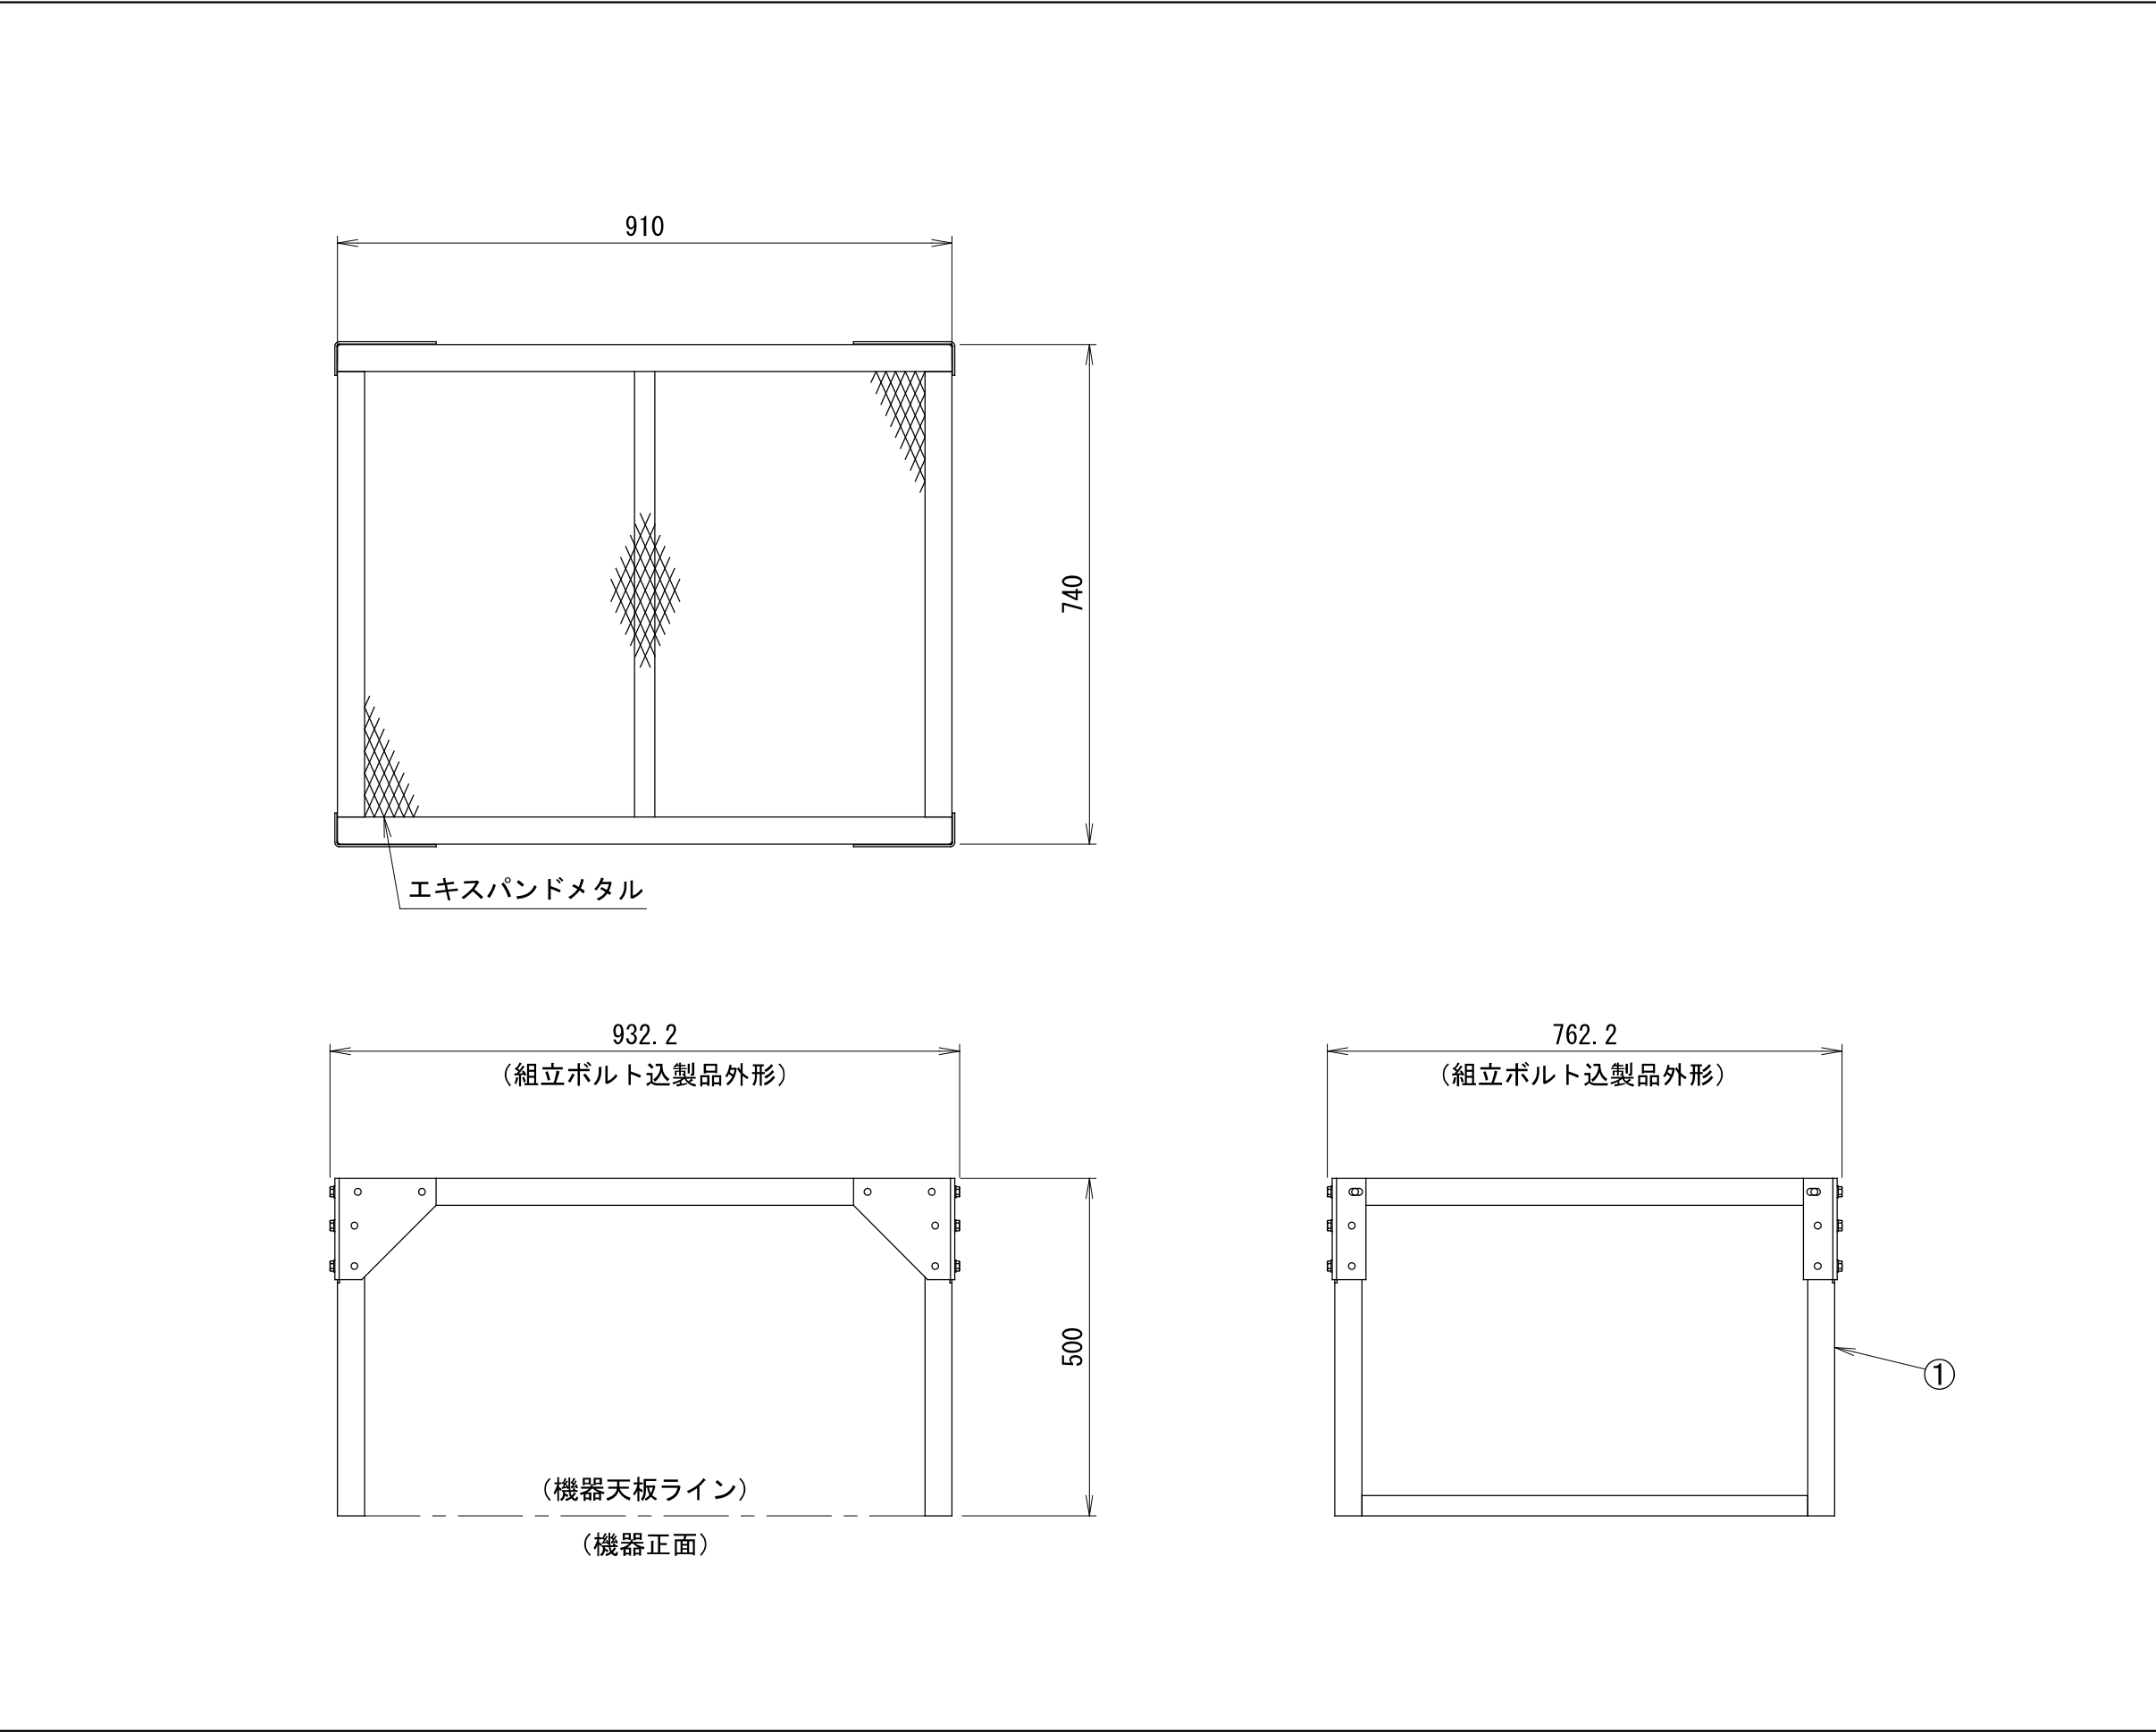

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G

2. 室外機を複数台設置する場合は35mm以上の間隔で配置して下さい。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書			
型式	N-MDN10-FM-S		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304		
製品質量	①: 約18 (kg)		
表面処理	脱脂処理		
付属品			
六角ボルト	M8		
エバタイトネジ	φ5		
その他	現地組立式		
製品製造番号	取付要領書番号		
①	2B-MDB001-D01		
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 28	篠崎	佐藤	高橋
ネミー株式会社			
図番	2B-MDB001-S		