
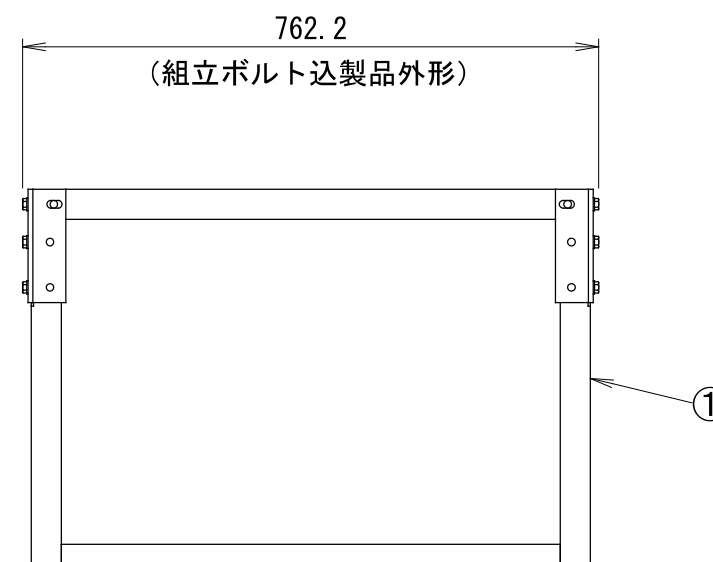
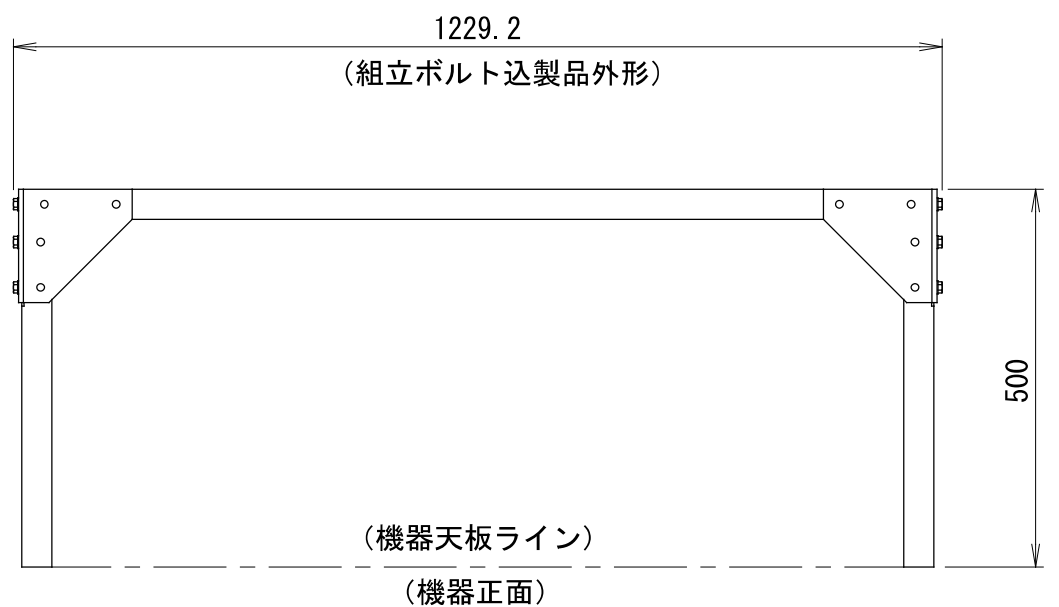


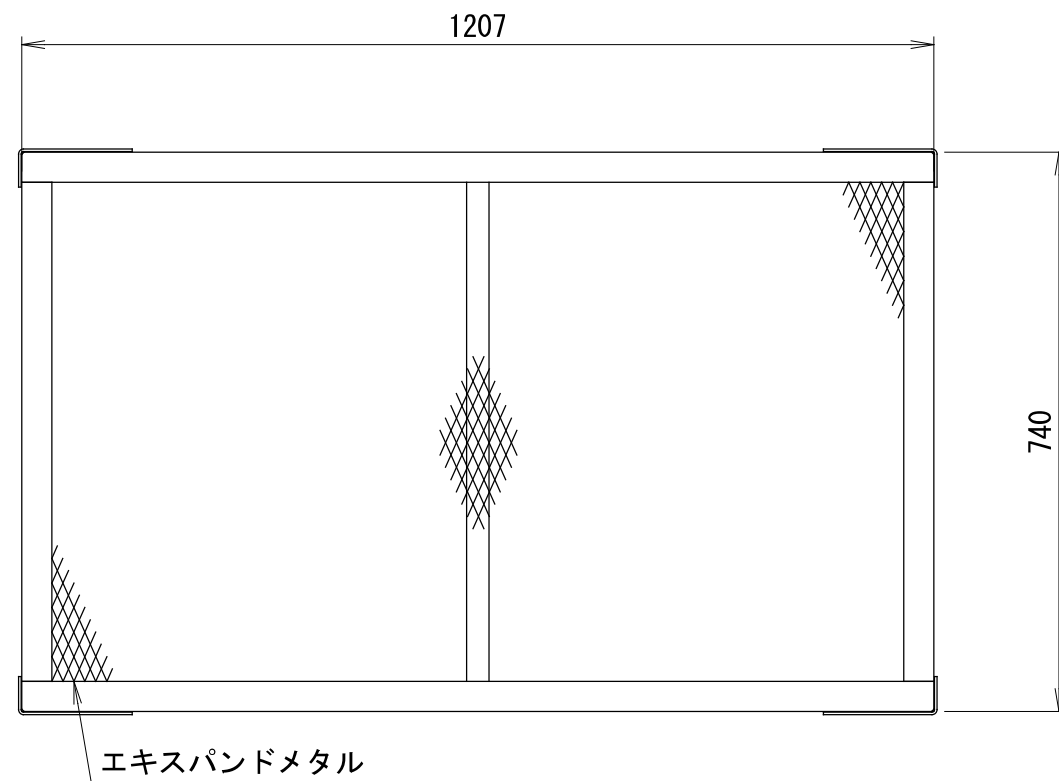

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G
2. 室外機を複数台設置する場合は35mm以上の間隔で配置して下さい。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書

型式		N-MDN16-FM-S					
機器							

機器質量							
現場名							

系統名							
仕様							
材質				SUS304			
製品質量				①：約20(kg)			
表面処理				脱脂処理			
付属品							
六角ボルト				M8			
エバタイトネジ				φ5			
その他							
現地組立式							
		製品製造番号			取付要領書番号		
①		2B-MDB002-D01					
番号	日付		改訂記事				
承認日		承認		設計		作図	
' 24. 10. 28		篠崎		佐藤		高橋	
ネミー株式会社							
図番		2B-MDB002-S					