
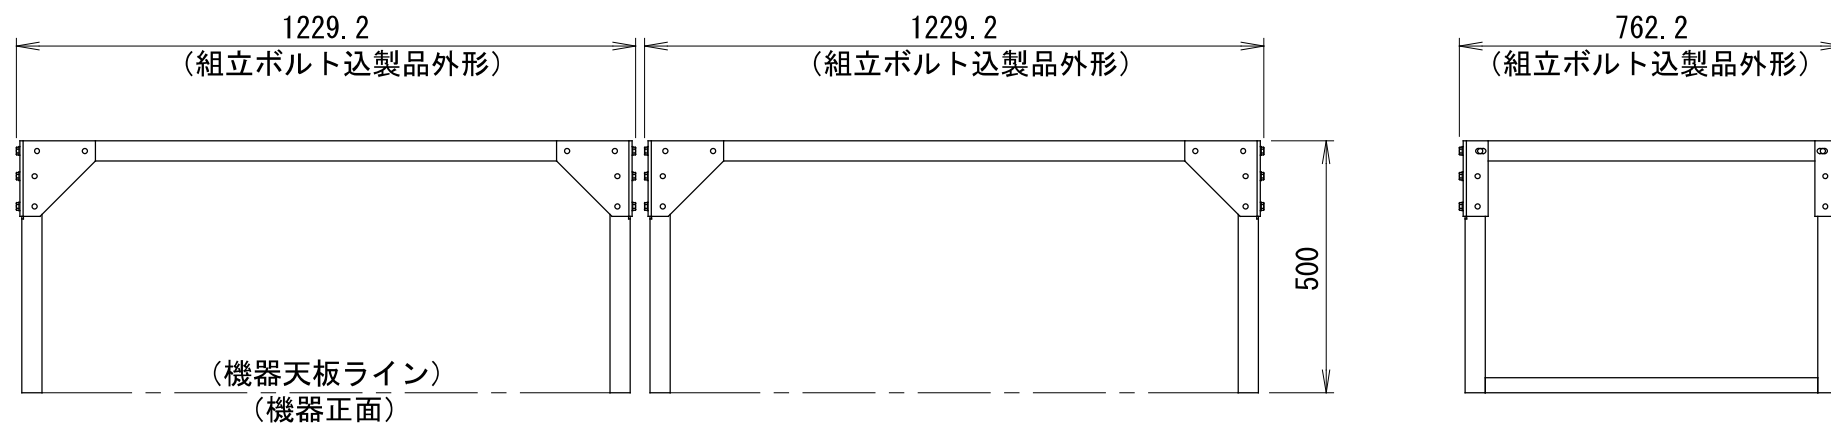


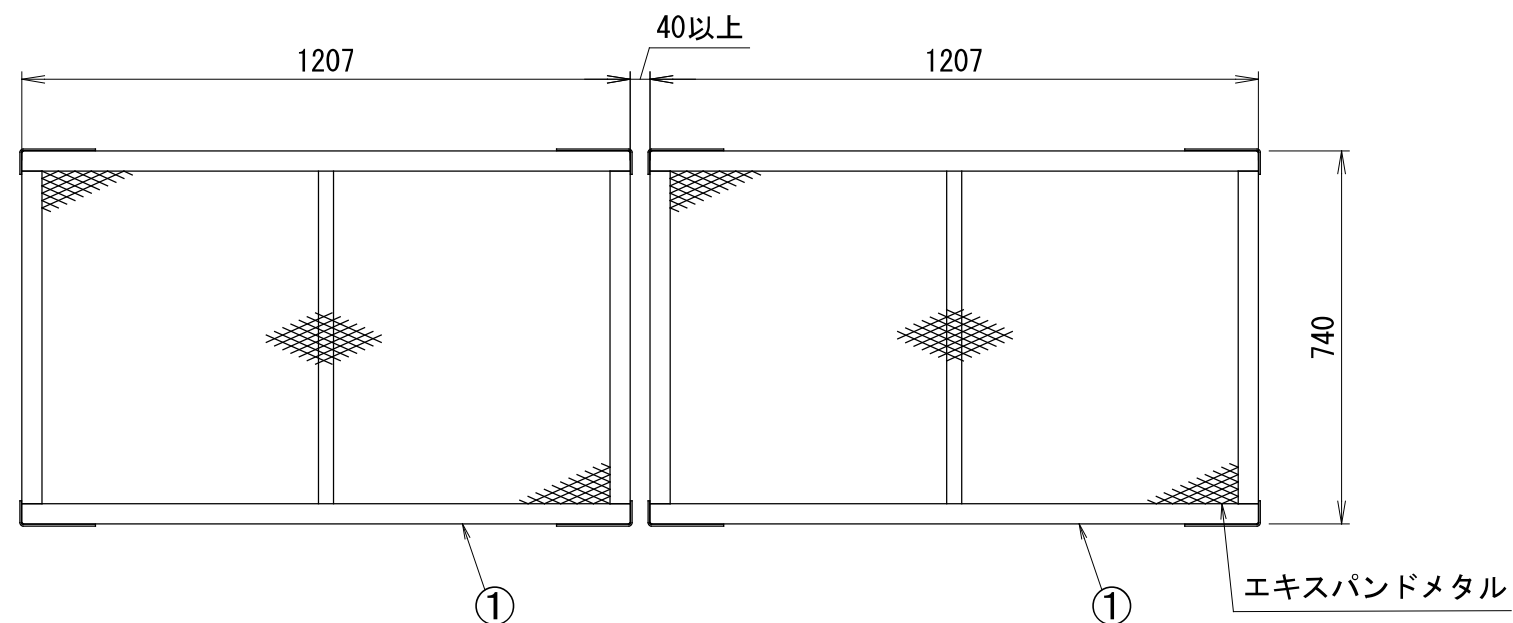

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G
2. 室外機を複数台設置する場合は35mm以上の間隔で配置して下さい。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカ一部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書

型式	N-MDN36-FM-M
----	--------------

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様	
材質	SS400

製品質量	①:約18(kg)x2
------	-------------

表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZT56
------	----------------------

適用設置地域	一般/塩害地域
--------	---------

付属品	
六角ボルト	M8
エバタイトネジ	φ5

その他
現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2B-MDB002-D01	

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'24.10.28	篠崎	佐藤	高橋

ネニ一株式会社

図番	2B-MDB007-E
----	-------------

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。