



＜防雪ルーフ配置寸法図＞

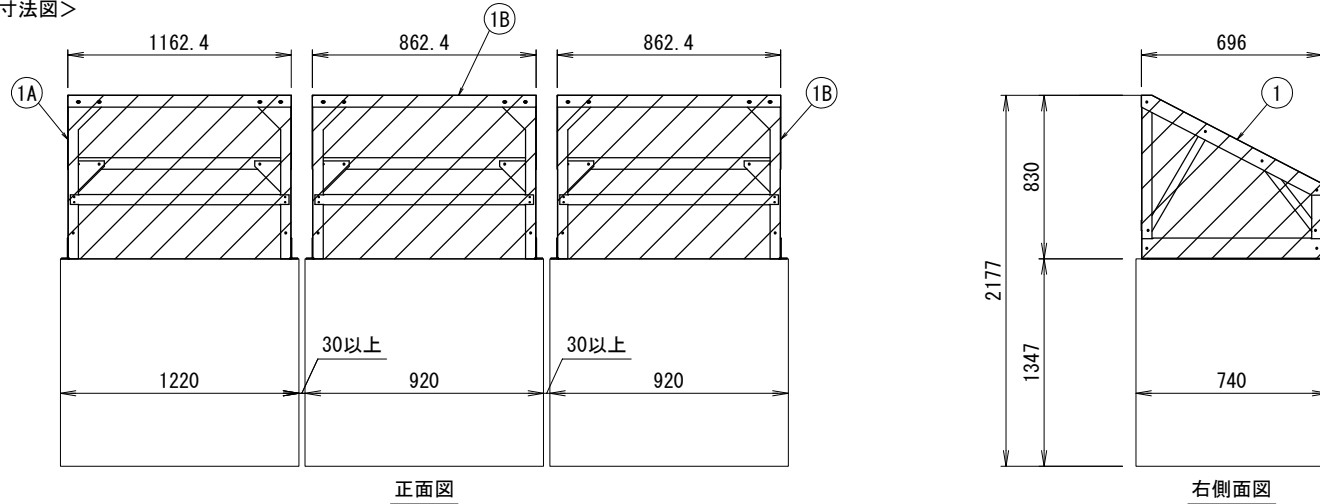

＜防雪ルーフ外形寸法図＞

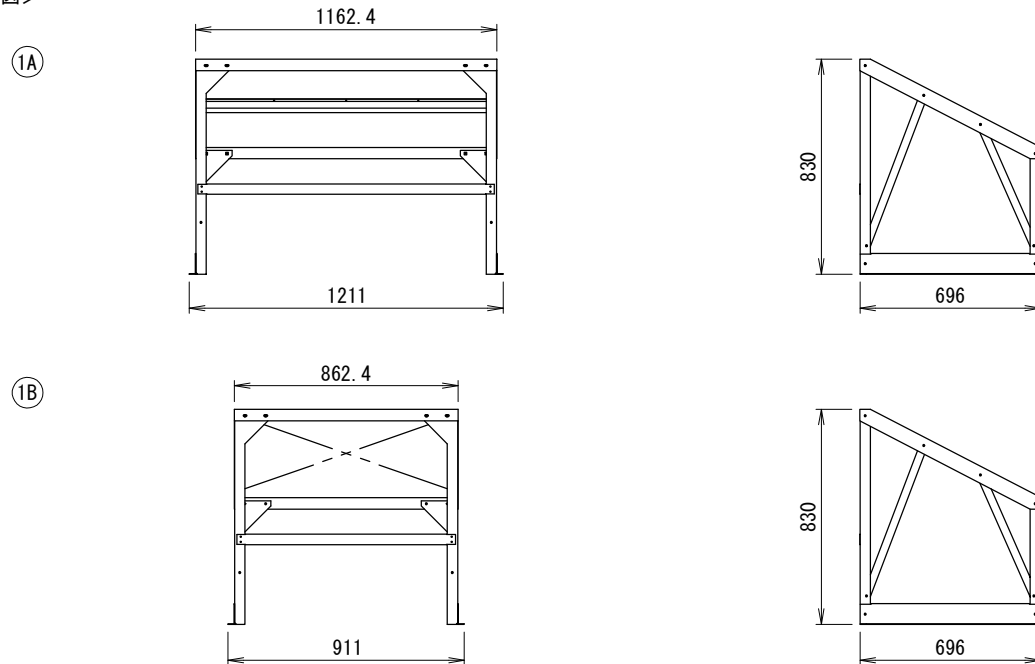

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：38m/s，設計水平震度：2.0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部（※）への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲（30mを超えときは3mとする）。

- 防雪ルーフは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定（先様御手配もしくは別売品）の併用を推奨致します。

防雪ルーフ仕様書

型式	N-MDRT40-DMG-E1		
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			

仕様			
材質		SUS304 t1.2/t2.0	
製品質量		①A: 約20 (kg), ①B: 約16 (kg) x2	
表面処理		脱脂処理	
適用設置地域		一般/塩害地域	
付属品		△	
エスタイトネジ		M5, M6	
その他			
現地組立式			
反転取付可			
</			