



<防雪ルーフ配置寸法図>

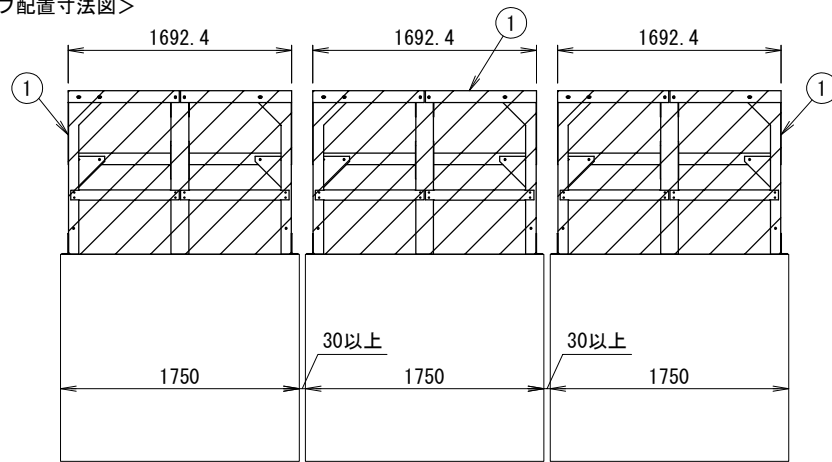



正面図

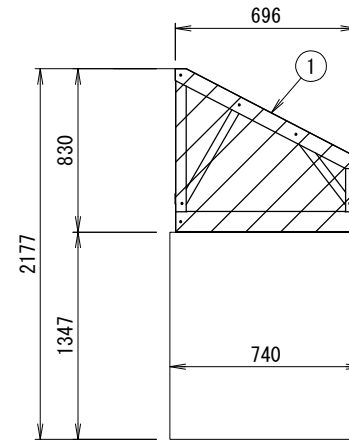

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<防雪ルーフ外形寸法図>

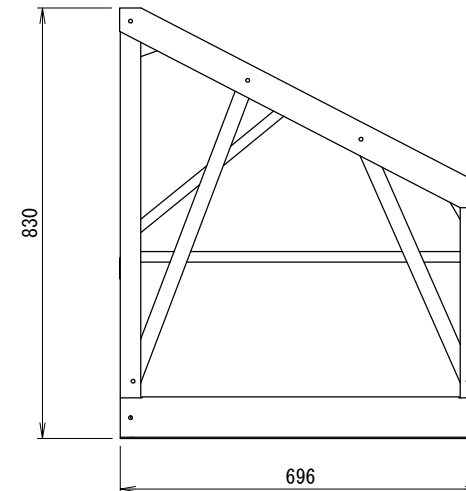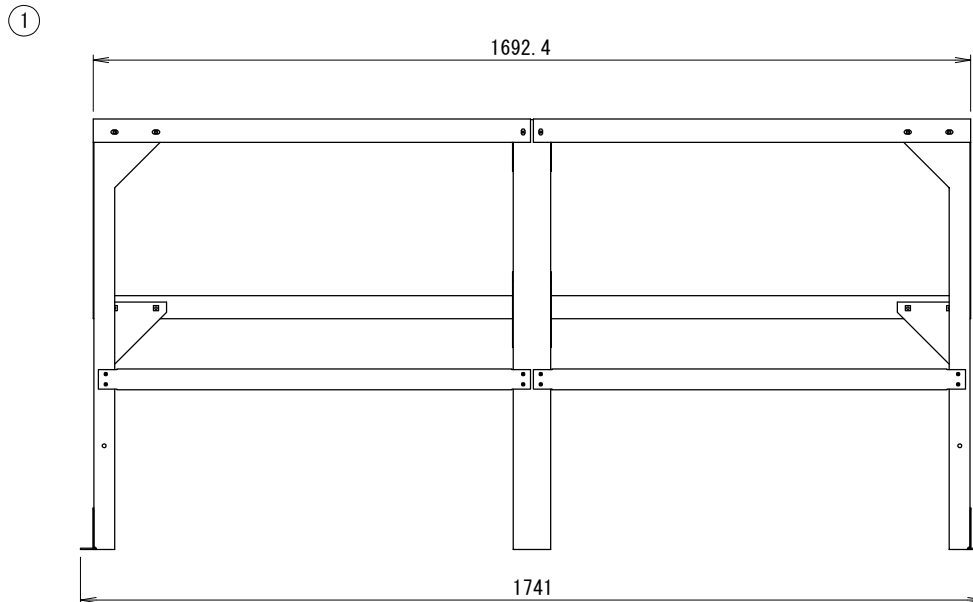

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 38m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。
- 防雪ルーフは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪ルーフ仕様書

型式	N-MDRT50C-DMG-E1
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.2/t1.5/t2.0
製品質量	①: 約28(kg) x3
表面処理	脱脂処理
適用設置地域	一般/塩害地域
付属品	
エラストネジ	M5, M6

その他

現地組立式
反転取付可

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDX005-D01	2MDX002
番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'19.02.15	加納	澤山	澤山
ネミー株式会社			
図番	2-MDX021-E1		