
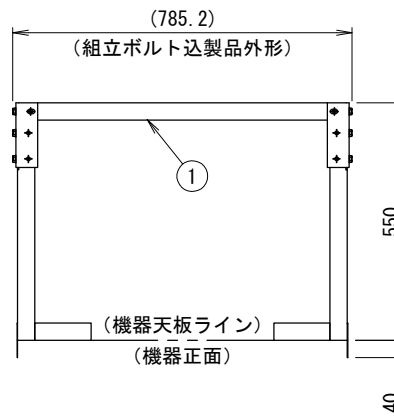
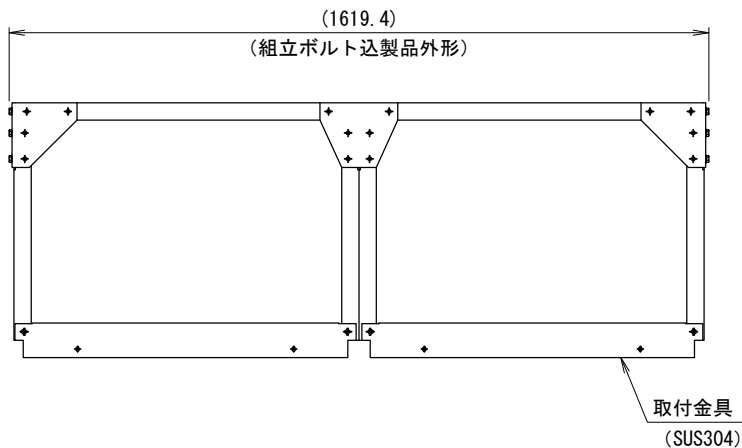


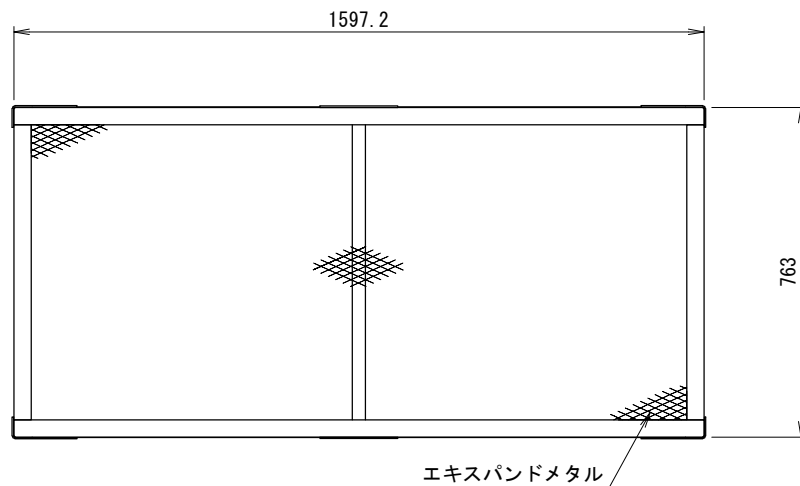

<注記> ㊦

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G
- 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置して下さい。

- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書

型式	㊦ N-NH1600S
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SS400
製品質量	①:約31(kg)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用設置地域	一般/塩害地域
付属品	
六角ボルト	M8
エバタイトネジ	φ5
その他	現地組立式

	製品製造番号		取付要領書番号	
①	3-HTL194-D01		No. 276	
番号	日付		改訂記事	
①	' 18. 07. 03		注記追加	
②	' 19. 10. 01		型式追加	
承認日		承認	設計	作図
' 16. 06. 30		加納	澤山	澤山

ネミー株式会社

図番	3-HTL194
----	----------