


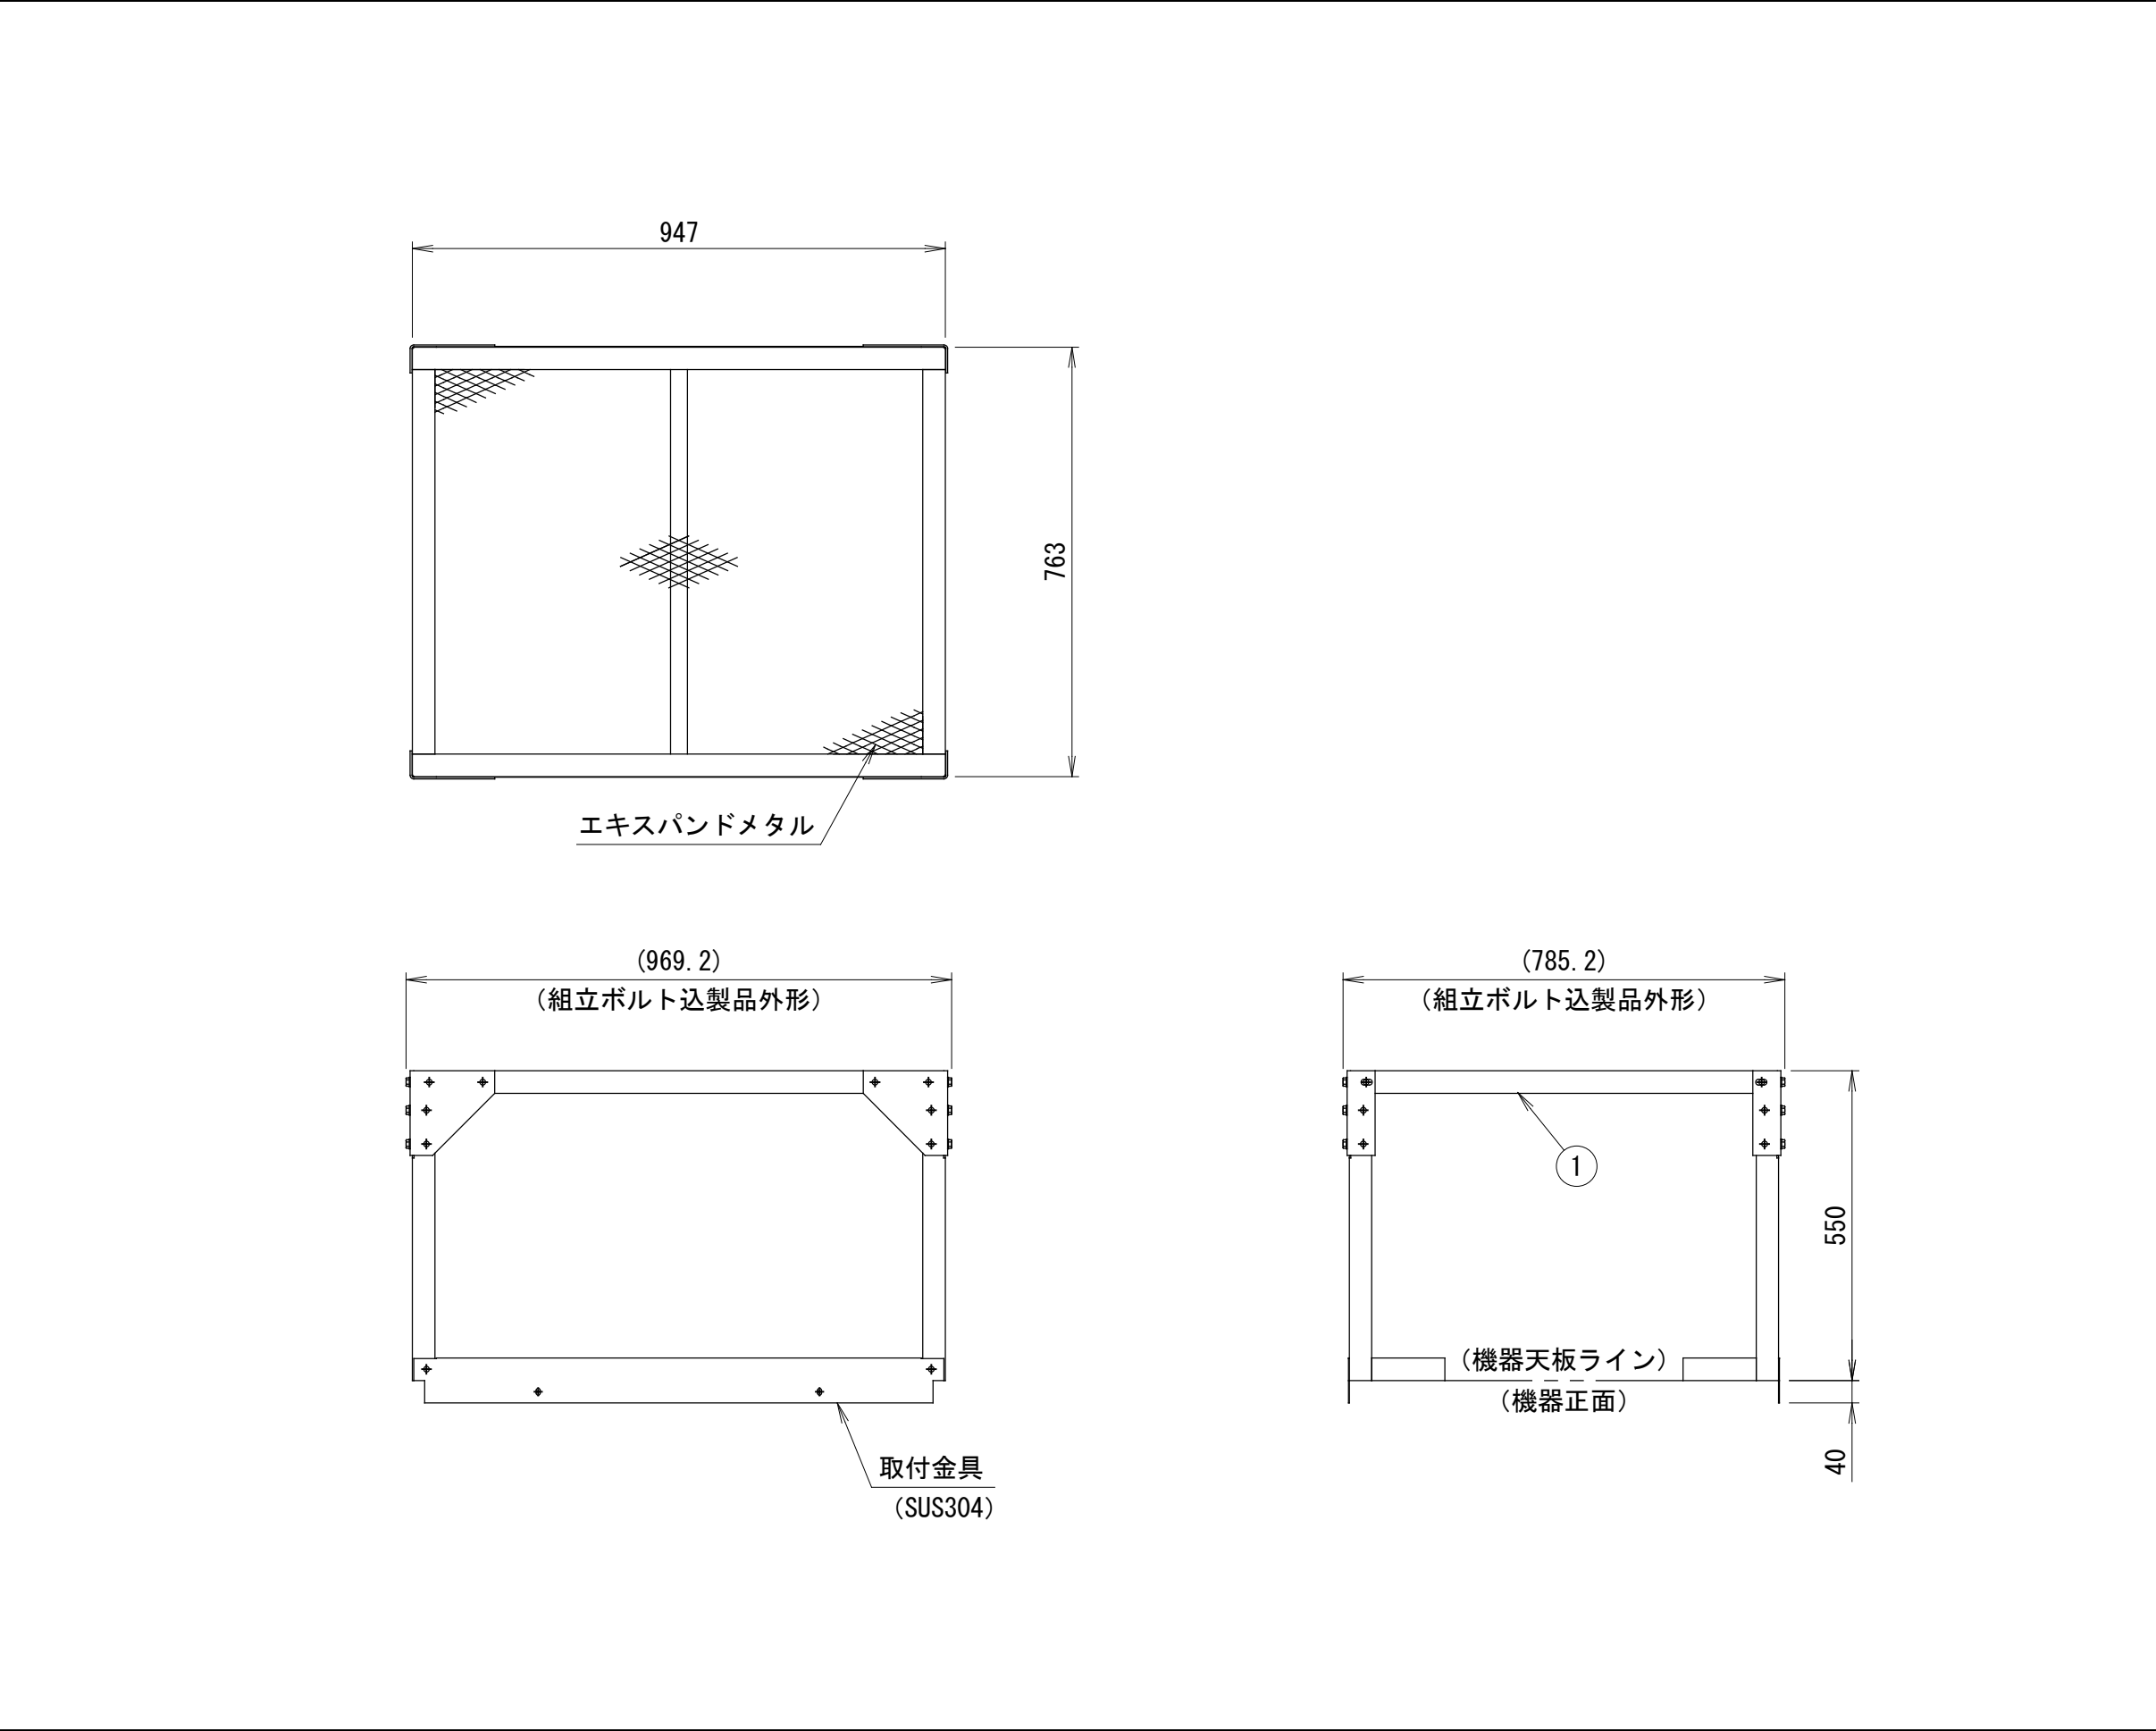

<注記> ①

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G

2. 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置して下さい。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書			
型式	△ N-NH950S		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SS400		
製品質量	①: 約20 (kg)		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用設置地域	一般/塩害地域		
付属品	△		
六角ボルト	M8		
エバタイトネジ	φ5		
ドリルネジ	φ4		
その他			
現地組立式			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	3-HTL195-D01	No. 275	
番号	日付	改訂記事	
△1	' 18. 07. 03	注記追加	
△2	' 19. 10. 01	型式追加	
△3	' 22. 07. 19	付属品追加	
承認日		承認	設計 作図
' 16. 07. 20		加納	澤山 澤山
ネミー株式会社			
図番	3-HTL195		