



＜防雪ルーフ配置寸法図＞


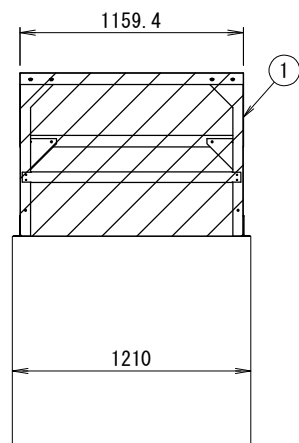


正面図

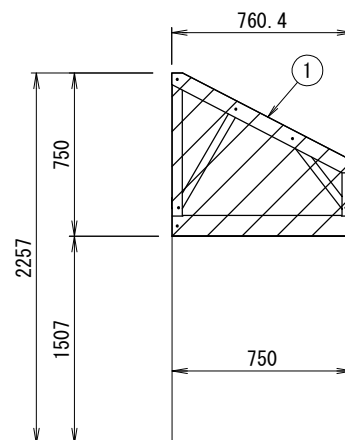

右側面図

＜防雪ルーフ外形寸法図＞

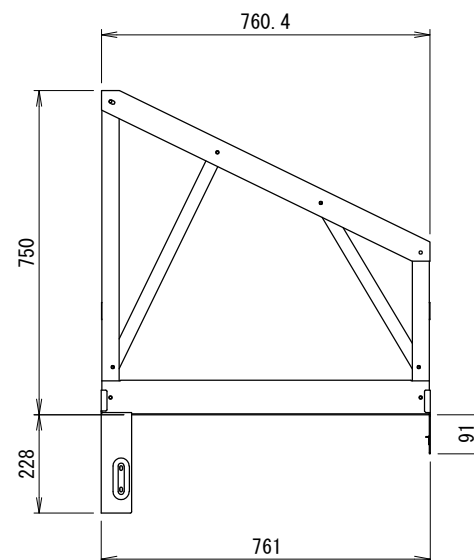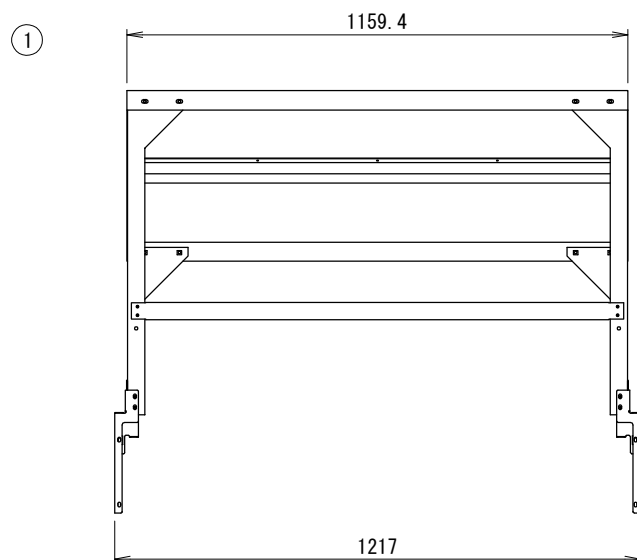

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分：Ⅱ、設計基準風速：38m/s、設計水平震度：2.0G、GL～製品頂点までの高さ：40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪ルーフは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ルーフ仕様書

型式		N-RTH1210D		
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				

仕様				
材質		SUS304 t1.2/t1.5/t2.0		
製品質量		①:約22(kg)		
表面処理		脱脂処理		
適用設置地域		一般/塩害地域		

付属品				
エスタイトネジ		M5, M6		
エバタイトネジ		φ5		
ドリルネジ		φ4		

その他				
現地組立式				
反転取付可				

	製品製造番号		取付要領書番号	
①	2-HTX006-D01			
番号	日付	改訂記事		
承認日		承認	設計	作図
' 18. 08. 02		加納	澤山	澤山
ネミー株式会社				
図番		2-HTX006-E1		