



＜防雪ルーフ配置寸法図＞


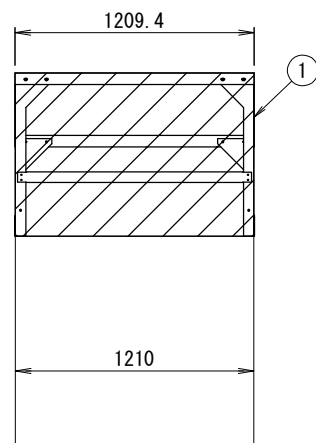


正面図

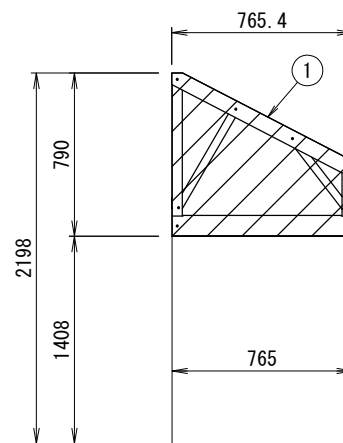

右側面図

＜防雪ルーフ外形寸法図＞

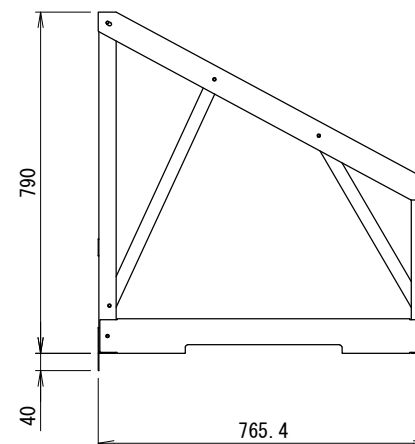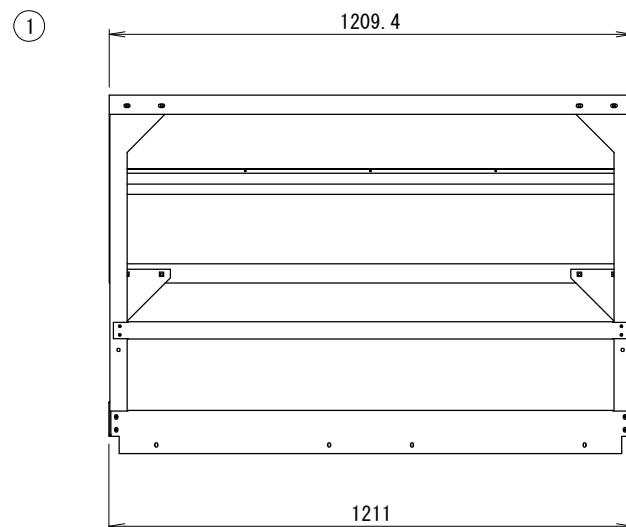

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
- 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 38m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さとの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪ルーフは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ルーフ仕様書

型式		N-RTH1210S	
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.2/t2.0	
製品質量		①:約24(kg)	
表面処理		脱脂処理	
適用設置地域		一般/塩害地域	
付属品			
エスタイトネジ		M5, M6	
エバタイトネジ		φ6	
その他			
現地組立式			
反転取付可			
	製品製造番号		取付要領書番号
①	2-HTX008-D01		2HTX001
番号	日付	改訂記事	
承認日		承認	設計
' 18. 08. 20		加納	澤山
		作図	澤山
ネミー株式会社			
図番		2-HTX008-E1	