



＜防雪ルーフ配置寸法図＞

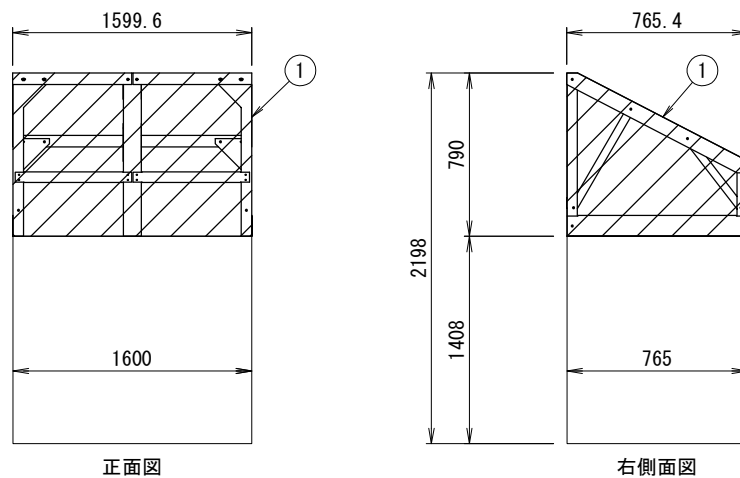

＜防雪ルーフ外形寸法図＞

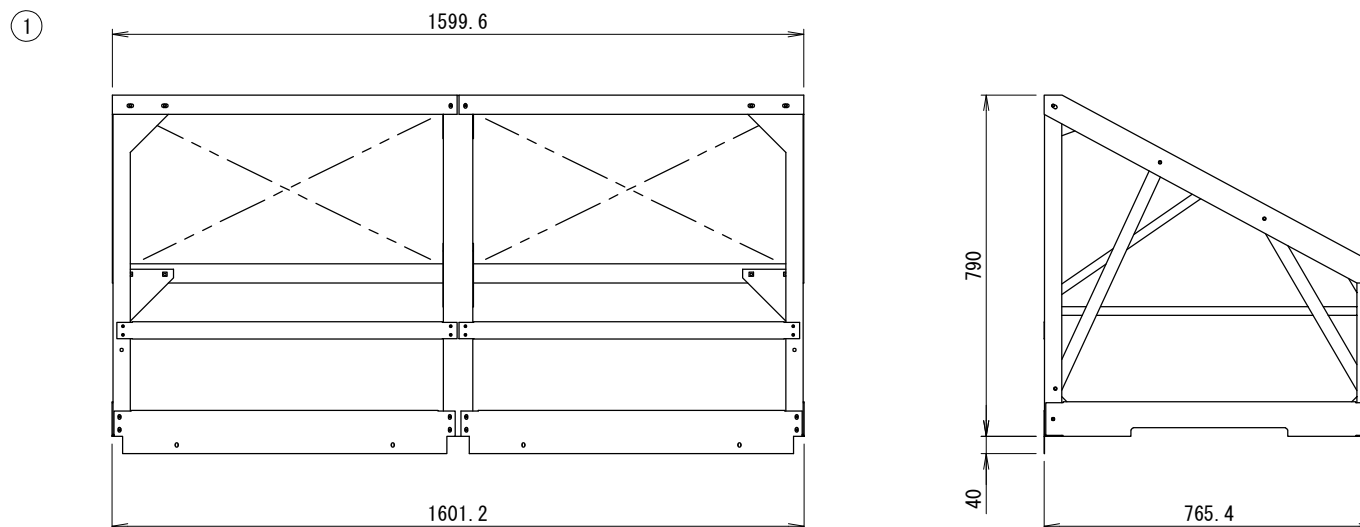

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
- 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 38m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL～製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪ルーフは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ルーフ仕様書

型式		N-RTH1600S		
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				

仕様				
材質		SUS304		
		t1. 2/t1. 5/t2. 1		
製品質量		①: 約32 (kg)		
表面処理		脱脂処理		
適用設置地域		一般/塩害地域		

付属品				
エスタイトネジ		M5, M6		
エバタイトネジ		φ1. 6		

その他				
現地組立式				
反転取付可				

		製品製造番号	取付要領書番号	
①	2-HTX009-D01			
番号	日付	改訂記事		
承認日		承認	設計	作図
' 18. 08. 20		加納	澤山	澤山
ネミー株式会社				
図番		2-HTX009-E1		