

標準/耐塩共用仕様

ネミー防振架台仕様書

機種名

機器質量 (kg)

仕様	
架台質量	128 (kg)
防振材	スプリング (NS259-375)
バネ定数	245.0 (N/mm) 8 (個)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	ストッパーボルト 2.0G


付属品

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき △ M20×150L (平W×2, NT×2付) 4セット
---------	--



その他

系統名


殿

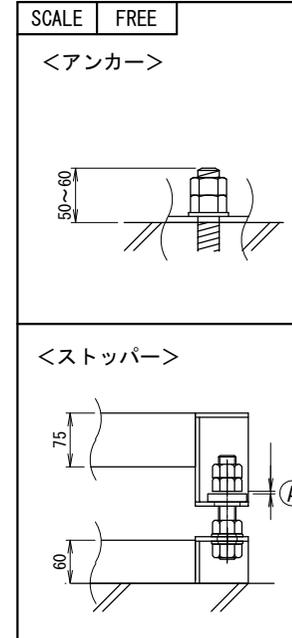

SCALE	1/25
(A3)	1/40

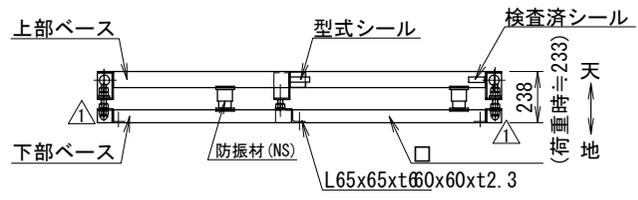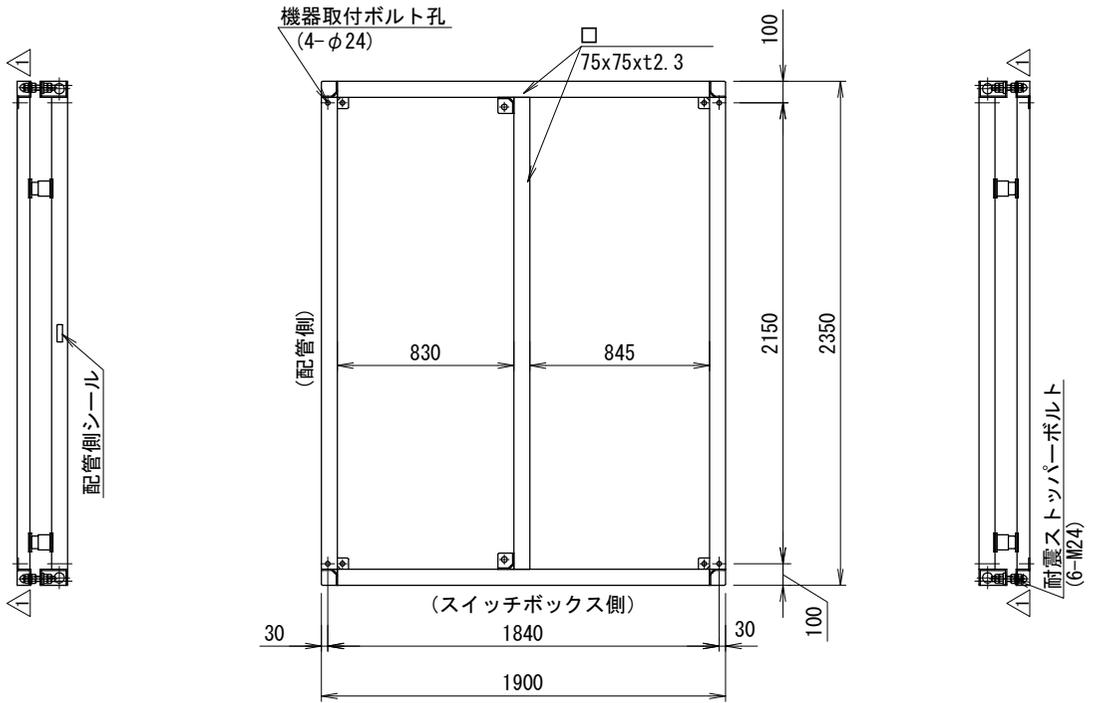

アンカー寸法図

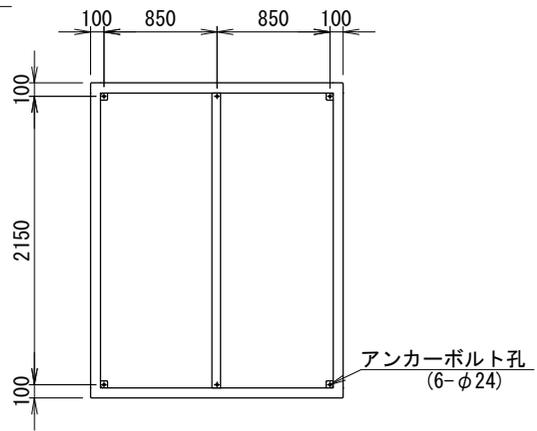

<注意点>

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に(A)を1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種	
型式	N-SPH2350CA
No.	1-HTP326

番号	日付	改訂記事		
△1	'13.08.20	下うま変更		
△2	'14.05.13	付属品変更		
承認日		承認	設計	作図
'12.09.27		橋本	田中	倉持

