

防振架台仕様書



型式 N-SPH8YSA

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 21 kg

防振材 NS250-30 6 個

上ベース □60x30xt2.3 9.3 kg

下ベース □60x30xt2.3 8.0 kg

耐震ストッパーボルト M12 4 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 焼付塗装
黒(半艶)

適用地域 標準地域(室内)

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組




<備考>

番号	日付	改訂記事
①	'15.01.09	型式追加
②	'15.03.27	型式更新
③	'20.03.11	耐震基準変更・架台質量訂正


発行日	承認	設計	作図
'14.09.02	藤田	田中	田中

ネミー株式会社


図番 1-HT E 3 4 8

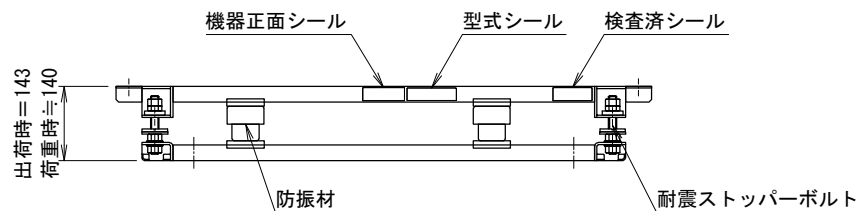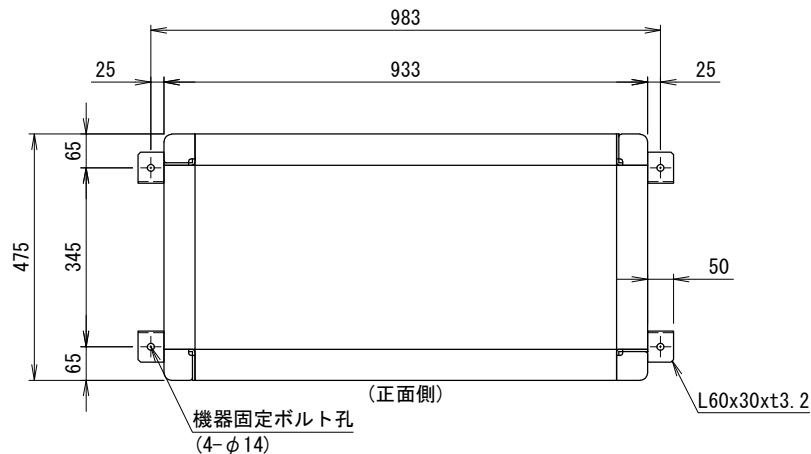


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

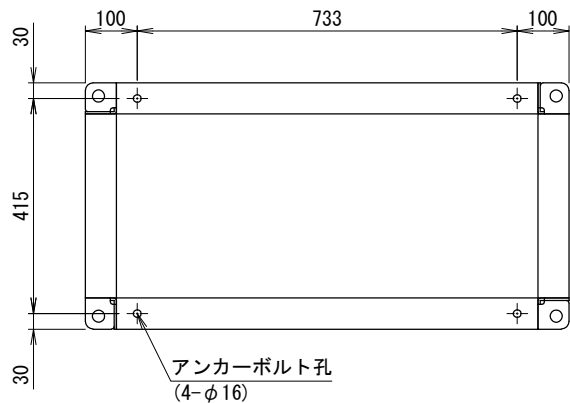

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。