

防振架台仕様書

△1 型式 | N-SPH950DAZ

機器

機器質量

現場名

系統名	
-----	--

仕様	
架台質量	28 kg

防振材	NS250-65	6 個
-----	----------	-----

表面処理	熔融亜鉛めっき  HDZT56
------	---

耐震基準	2.0G
------	------

付属品
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット


その他

番号	日付	改訂記事
	' 15. 04. 28	型式追記
	' 16. 08. 22	注記変更
	' 23. 04. 12	めつき表記変更


承認日	承認	設計	作図
'15.03.09	澤山	金澤	浅野

ネミ一株式会社

図番	1-HTB510
----	----------

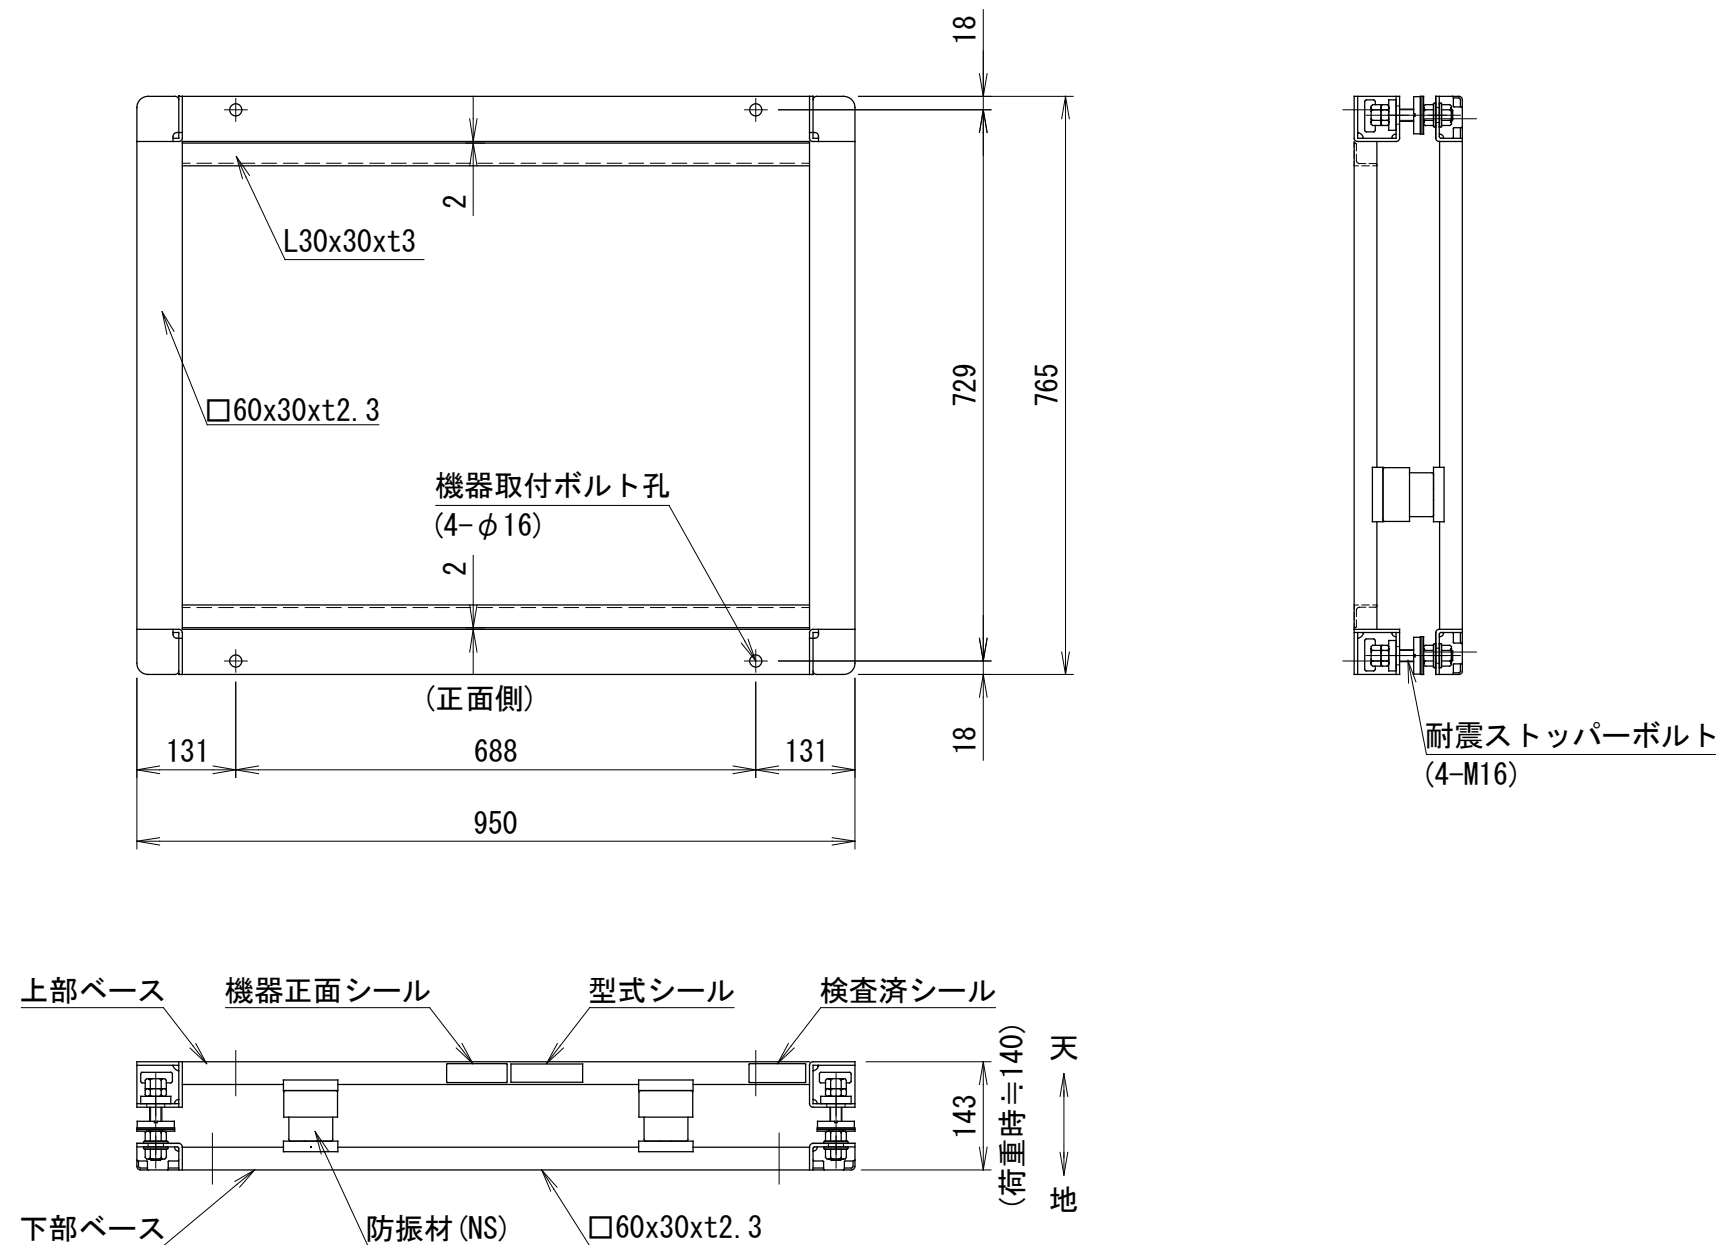


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

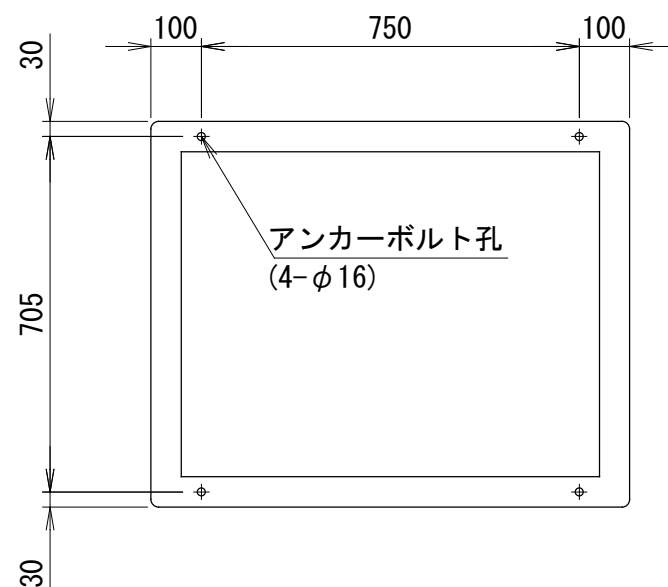

〈注記〉△₂

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に右図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

＜アンカー＞



＜ストッパー＞

