

標準/耐塩共用仕様

ネミ一防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量(kg)

仕様

架台質量	23(kg)
------	--------

防振材	スプリング (NS250-30)
-----	------------------

バネ定数	19.6 (N/mm)	6 (個)
------	-------------	-------

表面処理	溶融亜鉛めっき
------	---------

2種・HDZ40

耐震基準	ストッパーボルト	2.0G
------	----------	------

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他

系統名

殿

番号	日付	改訂記事
----	----	------





承認日	承認	設計	作図
-----	----	----	----

	12.09.10	橋本	田中	野
--	----------	----	----	---


ネミ一株式会社



型式	N-SPH980EMA	No.	1-HTA168
----	-------------	-----	----------

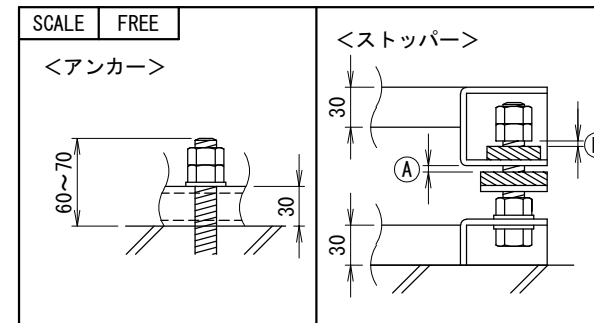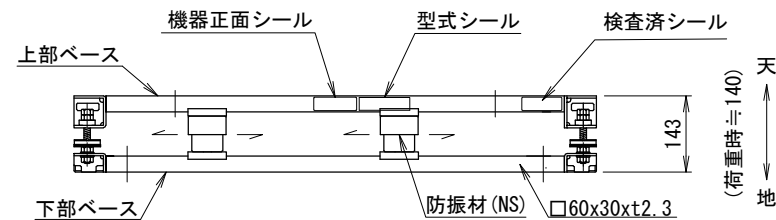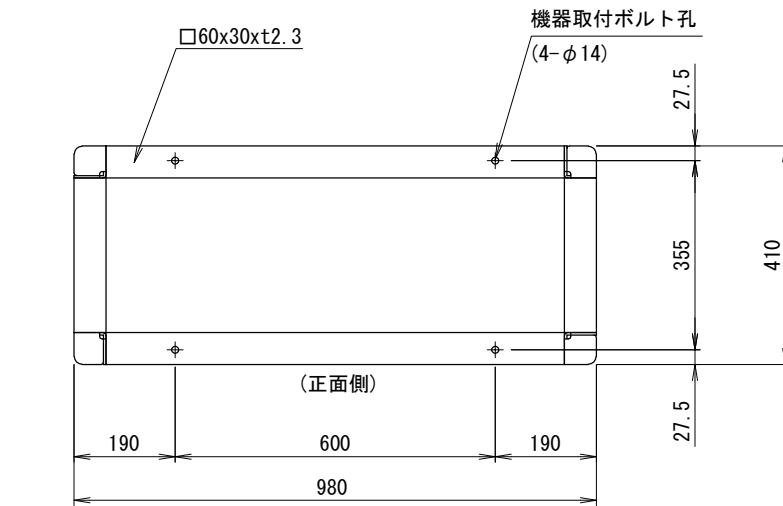

アンカー寸法図

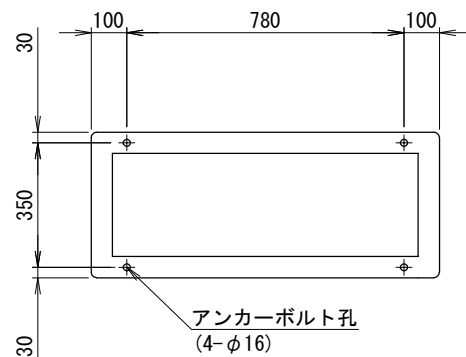

〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面に受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に(A)、(B)共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種

型式	N-SPH980EMA	No.	1-HTA168
----	-------------	-----	----------