

<配置寸法図>


( :本書対象製品)

※W, D, H寸法は適用機種により異なりますので事前に確認してください。

(代表)RAS-GP80RGH1の時、W=858, D=330, H=708

RAS-AP80GH3の時、W=950, D=370, H=800

RAS-AP80HN2の時、W=950, D=370, H=1140

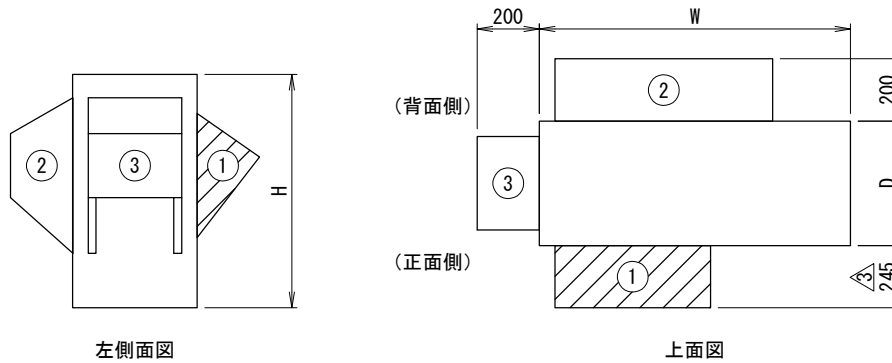


左側面図

上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

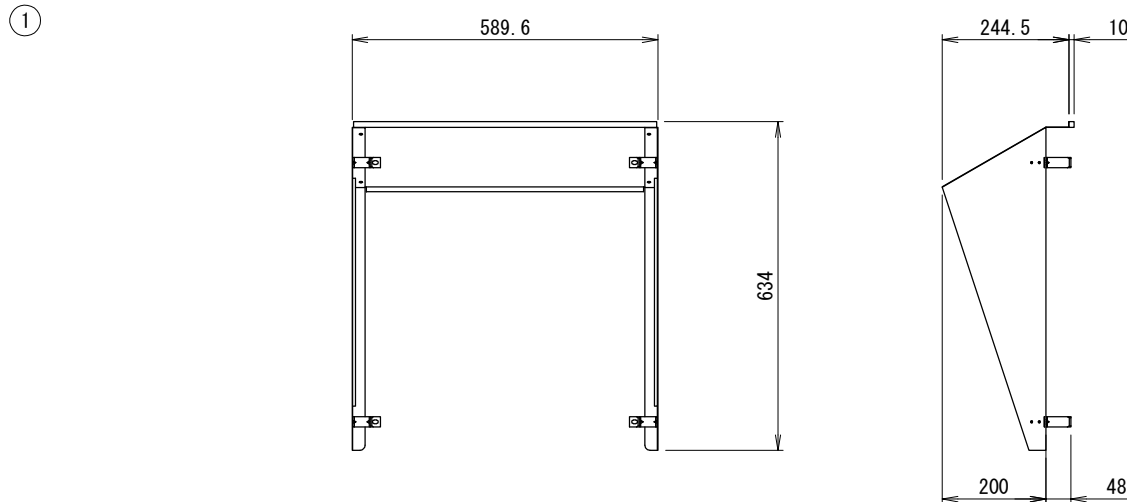

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(吹出口)



型式	N-T10FBS1		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 ④ t0.8		
製品質量	①: 約3 (kg)		
表面処理	脱脂処理		
適用設置地域			
付属品	エスタイトネジ M5 シンカネジ ④ φ5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	2-HTA063T-D01	2HT288	
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
④	2021. 10. 26	付属品変更	
④	2022. 08. 02	配置寸法図訂正	
④	2022. 08. 05	配置寸法図訂正	
④	2022. 08. 29	板厚変更、型式追加	
承認日	承認	設計	作図
2019. 12. 27	加納	石川	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-HTA063T-E1		