



<配置寸法図> 
( :本書対象製品)

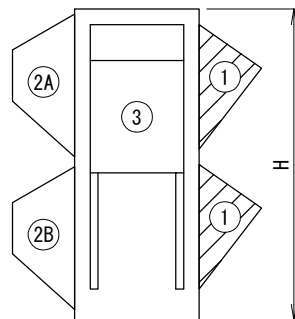

左側面図


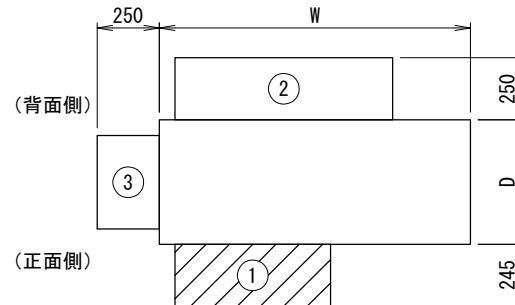


上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

①

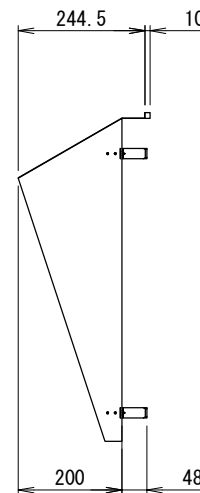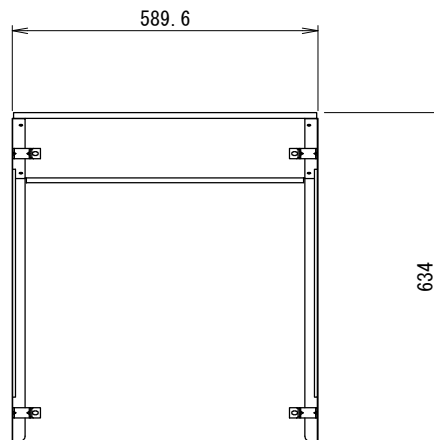

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書 (吹出口)

型式		N-T10FBS1×2	
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SUS304 t0.8	
製品質量		①:約3(kg)x2	
表面処理		脱脂処理	
付属品			
エスタイトネジ		M5	
シンカネジ ▲		φ5	
その他			
現地組立式			
製品製造番号		取付要領書番号	
①	2-HTA063T-D01		
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
▲	2021. 10. 26	付属品変更	
▲	2022. 08. 02	配置寸法図訂正	
承認日	承認	設計	作図
2019. 12. 27	加納	石川	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-HTA064T-E1		