<配置寸法図>
(▨:本書対象製品)

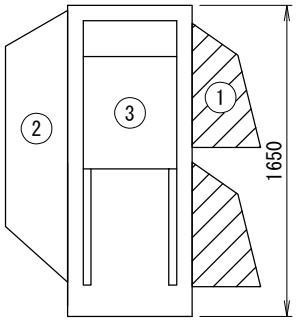

左側面図

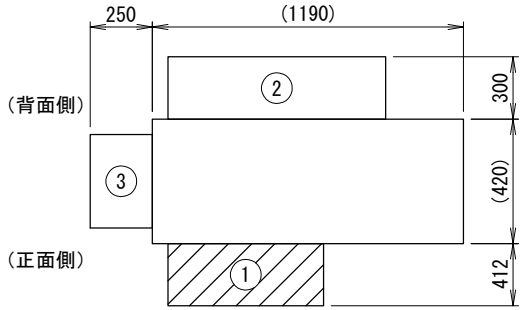

上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

①

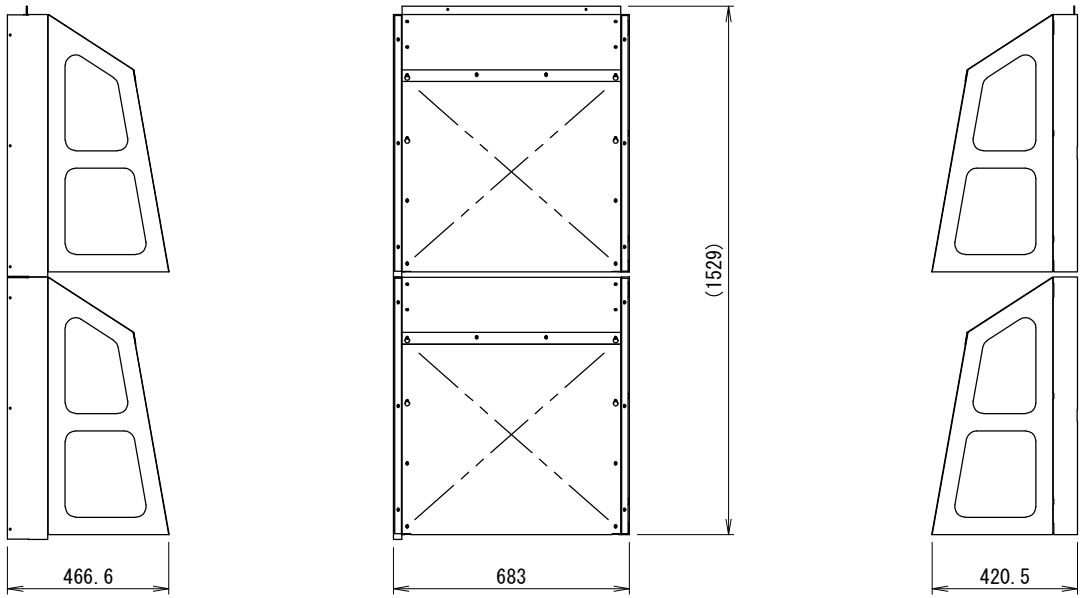

防雪フード仕様書
(吹出口)

型式	N-T21FA-A

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SGCC t1.0
製品質量	①:約20(kg)
表面処理	焼付塗装 (塗装色:マンセル 1.0Y8.5/0.5)
適用設置地域	一般地域

付属品

エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ4

その他

現地組立式

アタッチメント付き

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-HTA102T-D01	
②		
③		

番号	日付	改訂記事

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

承認日	承認	設計	作図
2022.06.21	内野	篠﨑	篠﨑

ネミー株式会社

図番	2-HTA102T-K

A3　SCALE= 1:15

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。