



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

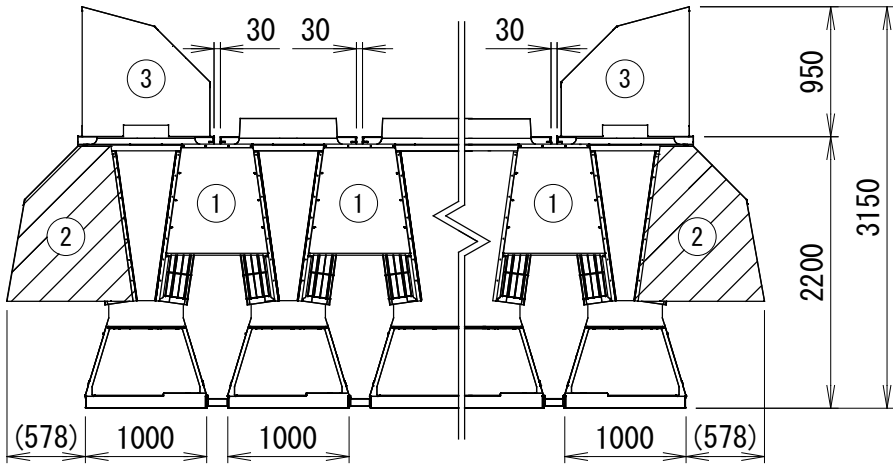

正面図


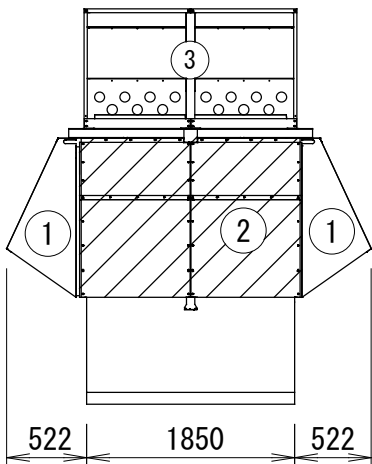


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞

②

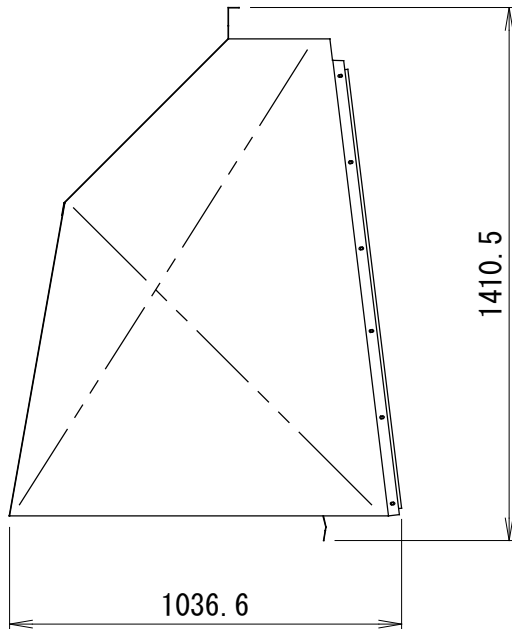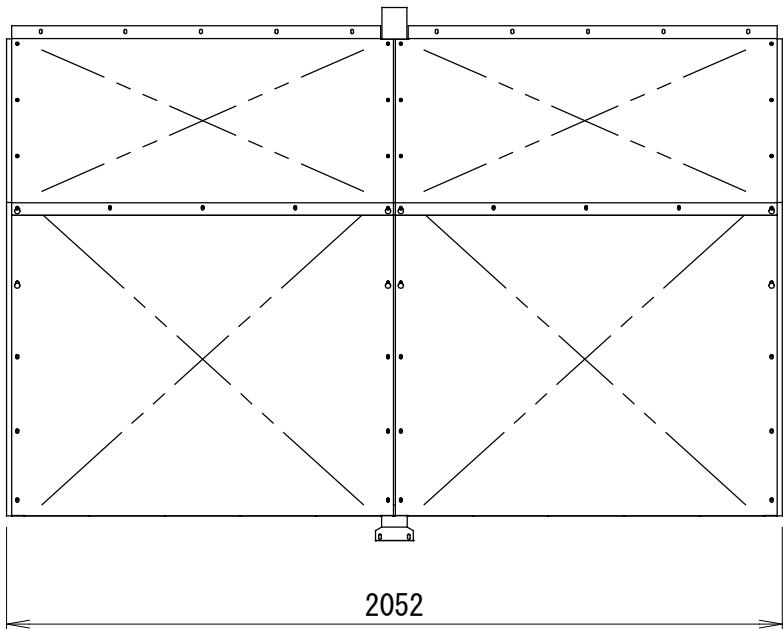

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G, GL～製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。
3. 防雪フード取付用フランジは機器メーカー様にて用意してください。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	NBHS-FSP11-LR
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.2
製品質量	②:約62(kg)
表面処理	脱脂処理
付属品	
エスタイトネジ	M5/M6

その他
現地組立式
反転取付可

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	2A-TCJ001LR-D01	2TC241
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 09. 16	篠崎	佐藤	佐藤

ネミー株式会社

図番	2A-TCJ001LR-S
----	---------------