



＜防雪フード配置寸法図＞
 ( :本書対象防雪フード)

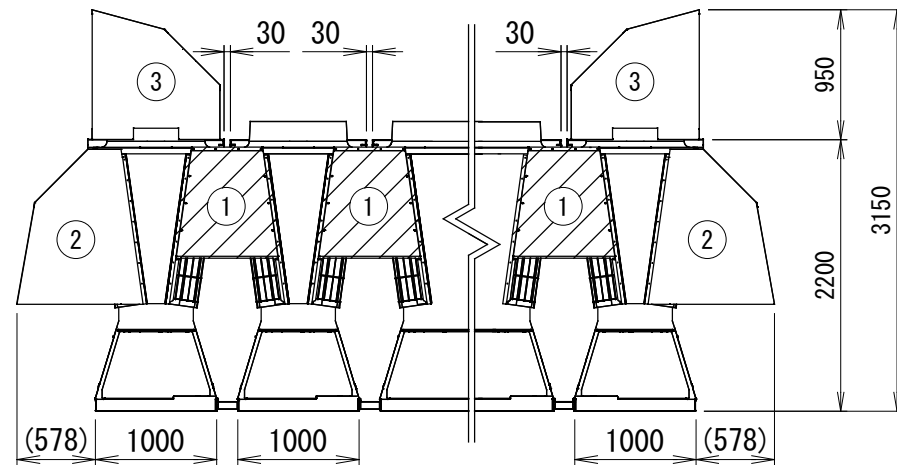



正面図

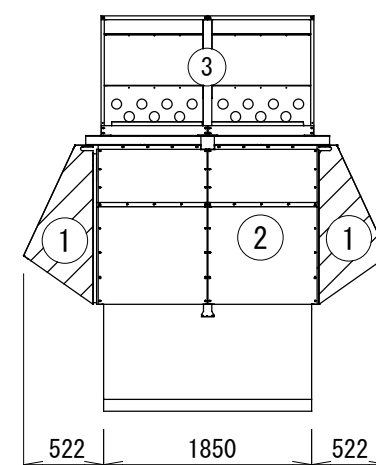

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

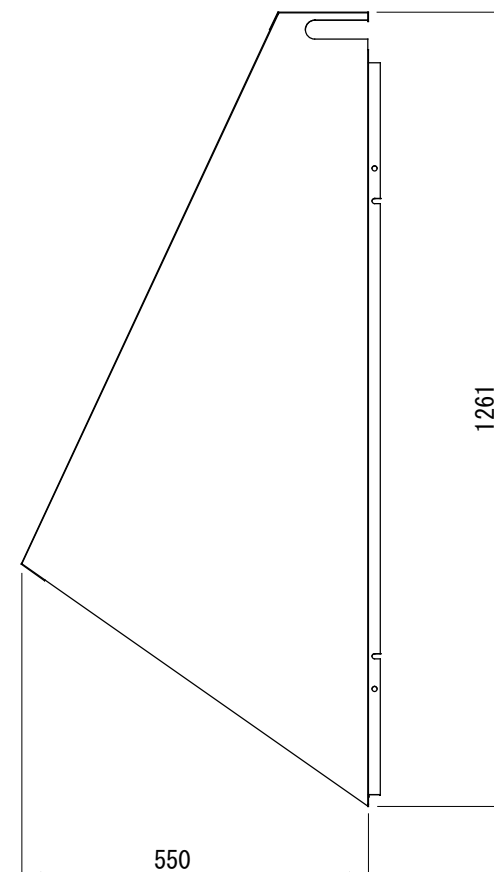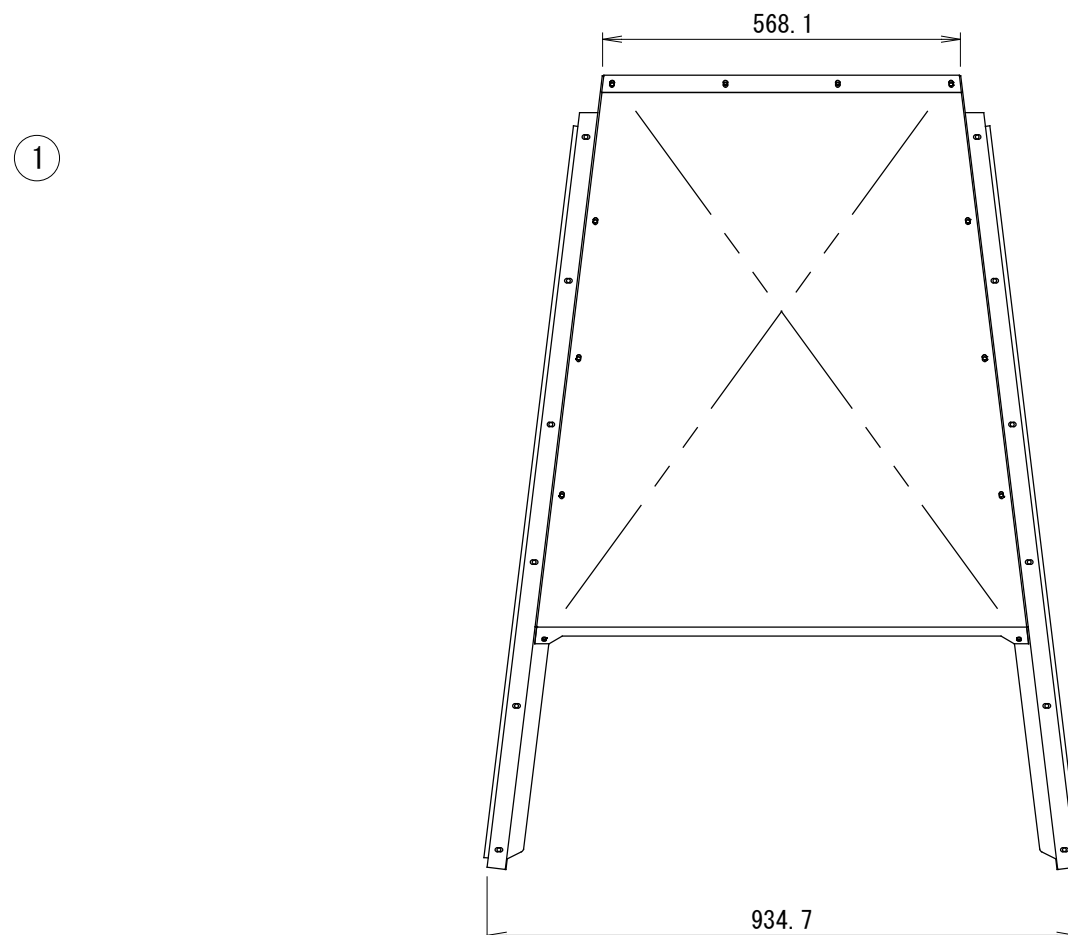

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL～製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さや屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式		NBHS-FSP11-SB	
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.0/t1.2	
製品質量		①:約15(kg)	
表面処理		脱脂処理	
付属品			
エスタイトネジ		M5	
その他			
現地組立式			
反転取付可			
	製品製造番号		取付要領書番号
①	2A-TCJ001FB-D01		2TC240
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
' 24. 09. 16	篠崎	佐藤	佐藤
ネミ一株式会社			
図番	2A-TCJ001FB-S		

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。