

<防雪フード配置寸法図>

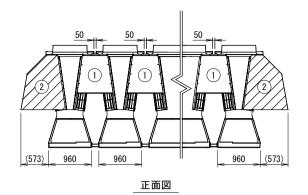


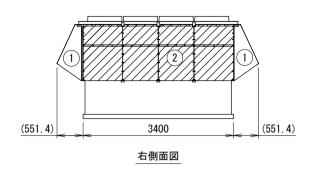


設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図∶左右側面吸込口>

(2)

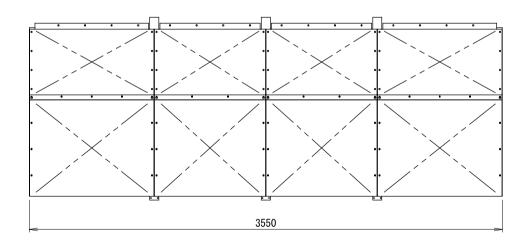



防雪フード仕様書

NBHS-SP13-L. R 型式 機器 機器質量 現場名 系統名 仕様 材質 SUS304 t1.0/t1.2 製品質量 ②:約87(kg) 表面処理 脱脂処理 適用設置地域 一般/塩害地域 付属品

M5/M6

その他 現地組立式

エスタイトネジ

 製品製造番号
 取付要領書番号

 ①
 2 2TC10012
 2TC137

 番号
 日付
 改訂記事

 承認日
 承認
 設計
 作図

 '18.03.14
 加納
 澤山
 澤山

<注記>

- 1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 2. 防雪フード取付用フランジは機器メーカー様にて御手配願います。

- 3. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

ネミー株式会社