



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

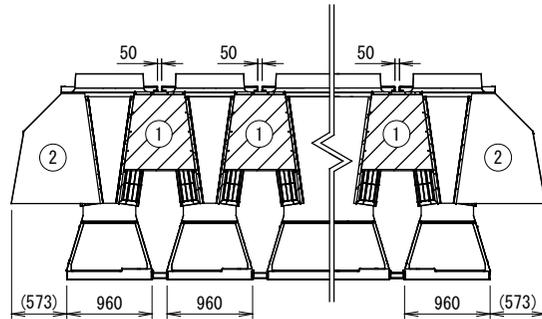

正面図


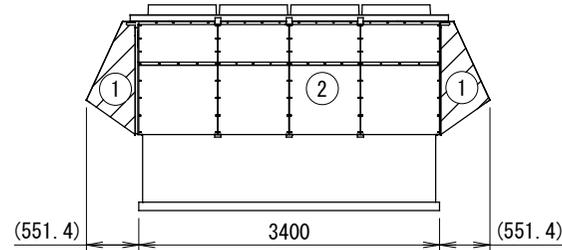


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:正背面吸込口>

①

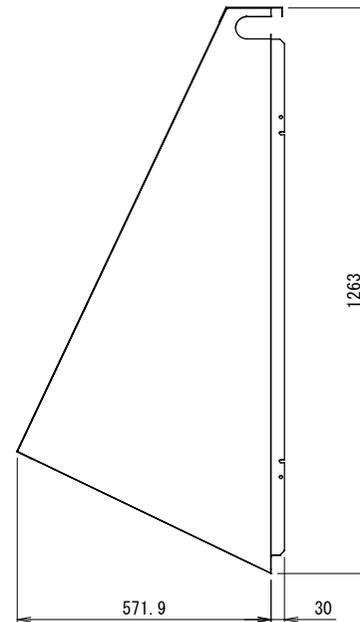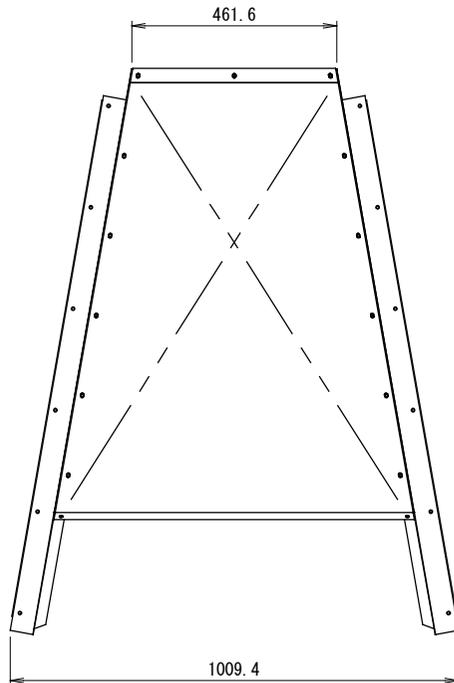

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長ささと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式	NBHS-SP13-S, B		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	①:約15(kg)		
表面処理	脱脂処理		
適用設置地域	一般/塩害地域		
付属品			
エスタイトネジ	M5/M6		

その他	現地組立式		
製品製造番号	取付要領書番号		
①	2TC10011	2TC138	
②			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
18.03.14	加納	澤山	澤山

ネミー株式会社

図番	2-TCJ059FB-E1
----	---------------