



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

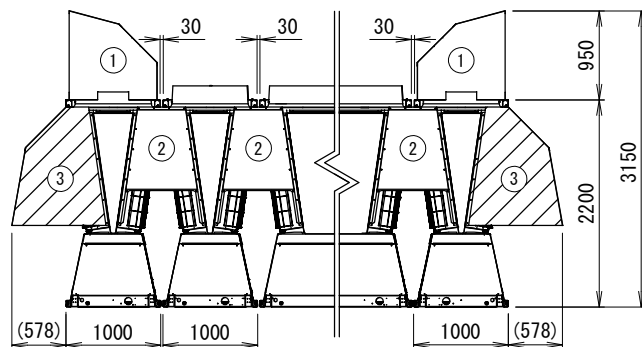

正面図


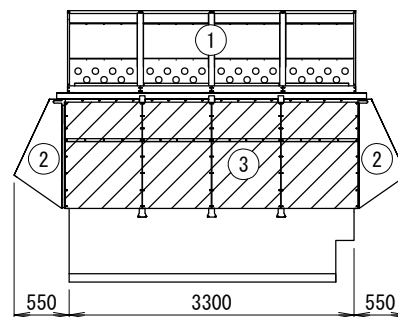


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<防雪フード外形寸法図:左右側面吸込口>

③

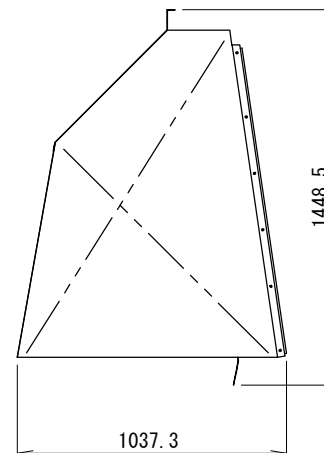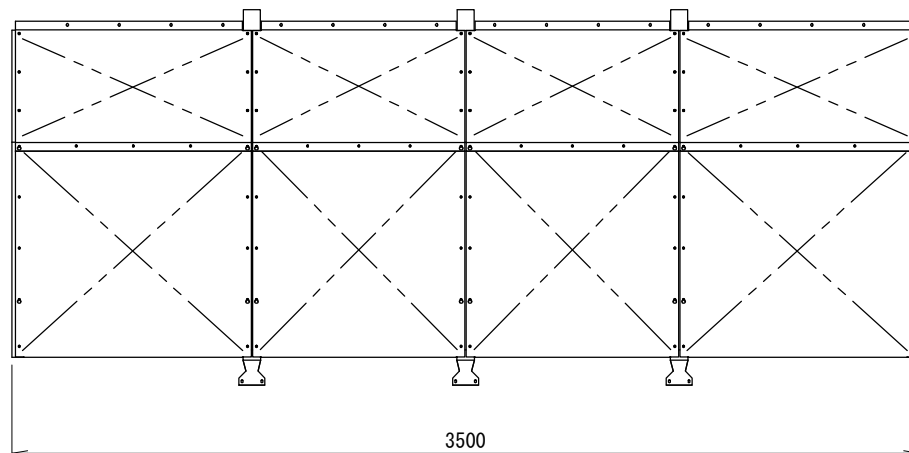

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フード取付用フランジは機器メーカー様にて用意してください。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

|         |                |  |  |
|---------|----------------|--|--|
| 型式      | NBHS-UPE13-LR  |  |  |
| 機器      |                |  |  |
| 機器質量    |                |  |  |
| 現場名     |                |  |  |
| 系統名     |                |  |  |
| 仕様      |                |  |  |
| 材質      | SUS304<br>t1.2 |  |  |
| 製品質量    | ③: 約95 (kg)    |  |  |
| 表面処理    | 脱脂処理           |  |  |
| 付属品     |                |  |  |
| エスタイトネジ | M5/M6          |  |  |
| その他     | 現地組立式          |  |  |

|    | 製品製造番号         | 取付要領書番号 |
|----|----------------|---------|
| ①  |                |         |
| ②  |                |         |
| ③  | 2-TCJ061LR-D01 | 2TC236  |
| 番号 | 日付             | 改訂記事    |
|    |                |         |
|    |                |         |
|    |                |         |
|    |                |         |

| 承認日          | 承認 | 設計 | 作図 |
|--------------|----|----|----|
| ' 24. 03. 18 | 篠崎 | 佐藤 | 佐藤 |

ネミー株式会社

|    |               |
|----|---------------|
| 図番 | 2-TCJ061LR-E1 |
|----|---------------|