

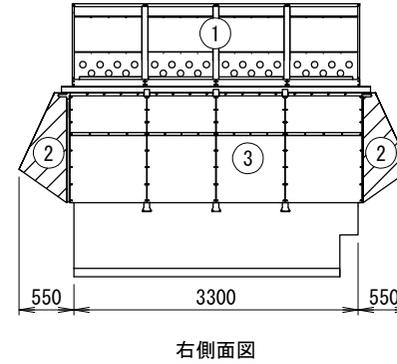
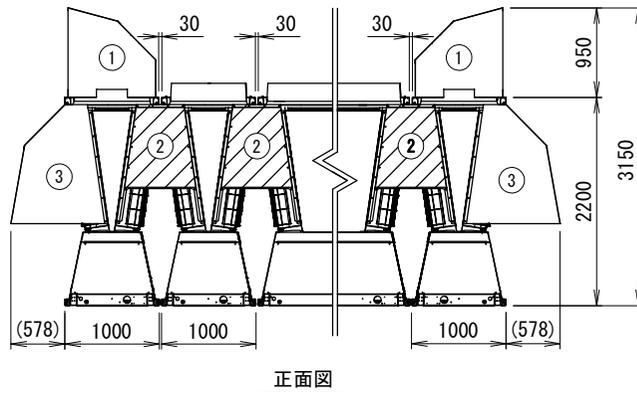


<防雪フード配置寸法図>  
 (斜線):本書対象防雪フード

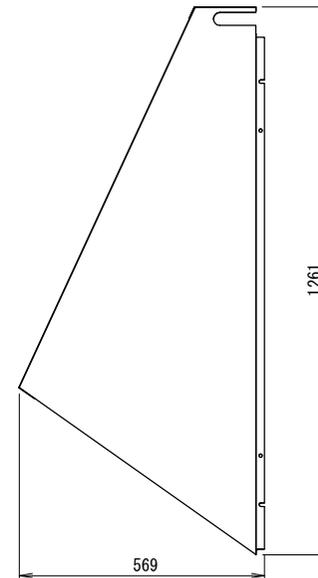

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<防雪フード外形寸法図:正背面吸込口>

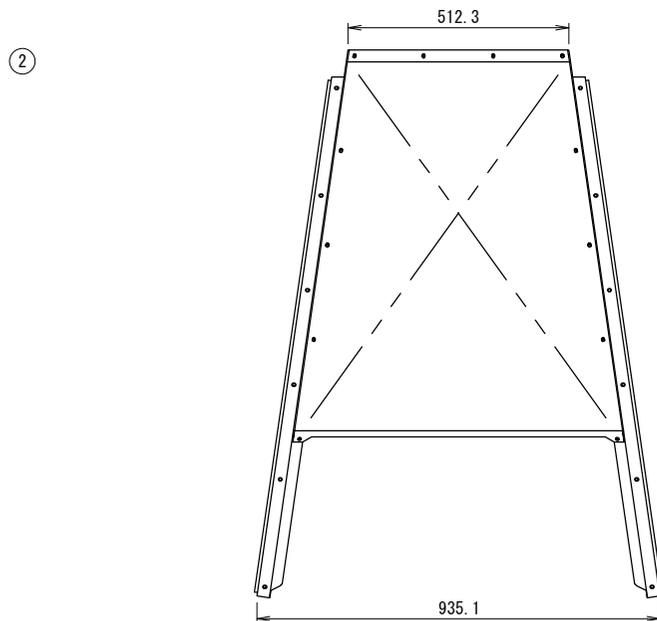

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。  
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
 ※平面の短辺長さ及屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	NBHS-UPE13-SB		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0/t1.2		
製品質量	②: 約15 (kg)		
表面処理	脱脂処理		

付属品			
エラストネジ	M5		

その他			
現地組立式			

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	2-TCJ061FB-D01	2TC235
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'24.03.18	篠崎	佐藤	佐藤

ネミー株式会社

図番	2-TCJ061FB-E1
----	---------------