

1 1 台連結

防振架台仕様書

型式 NSCO-SP113NC

機器 RUA-SPシリーズ

機器質量

現場名

系統名

架台質量 1210kg (110kg/台)

防振材 NS181-240 66個 (6個/台)
NS181-375 22個 (2個/台)

上ベース □75x75xt2.3 632.5 kg

下ベース □60x60xt2.3 475.2 kg

耐震ストッパーボルト M20 66本 (6本/台)

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x130L (平W, 角W, NTx2付)44組 (4組/台)架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x240L (平Wx2, NTx2付) 44組 (4組/台)連結スペーサー 溶融亜鉛めっき
44個 (4個/台)

<備考>




RUA-SP24*(H) (L) (N) (Z) (V)11

RUA-SP33*(H) (L) (N) (Z) (V)11


RUA-SP42*(H) (L) (N) (Z) (V)11

*: 1・2・3

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 12. 27		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1－TCC275－J11			

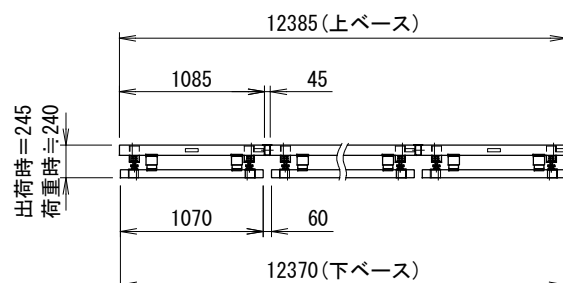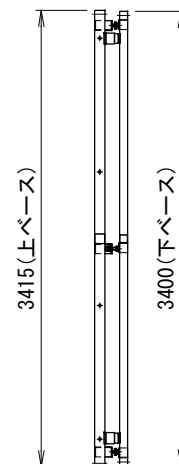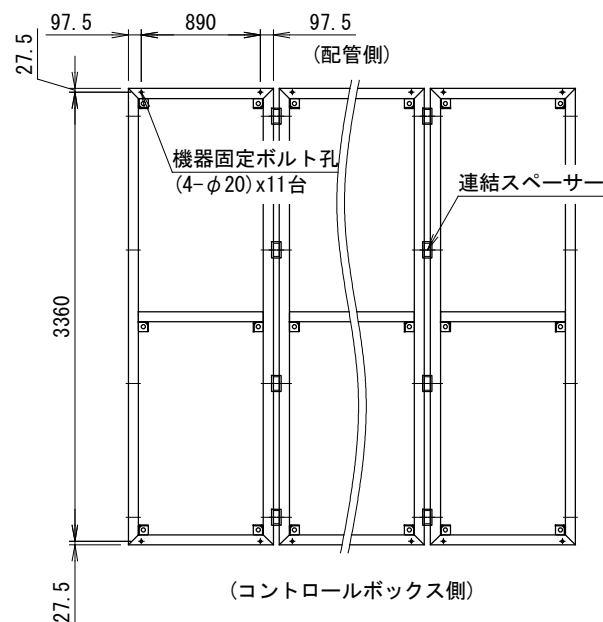


<架台連結部>



<アンカー寸法図> SCALE= 1:80


※下ベース基準

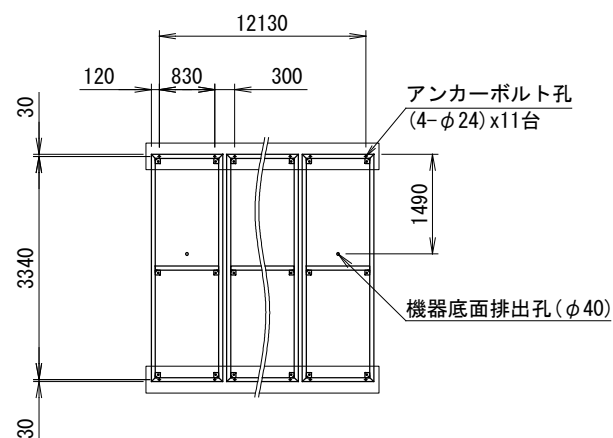


<アンカー>(参考)

接着系アンカー (M20)

有効埋込: 120mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース短手全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。