


防振架台仕様書


型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	△ 52 kg
防振材	NS250-100 12 個
上ベース	□60x30xt2.3 22.7 kg
下ベース	□60x30xt2.3 21.4 kg
耐震ストッパーボルト M16	△ 6 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域
＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

＜備考＞


番号	日付	改訂記事		
①	' 17. 03. 13	機器取付孔位置及びアンカーピッチ変更		
②	' 19. 03. 28	ストッパーボルト数・架台質量変更		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 02. 07		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1－DAM004			

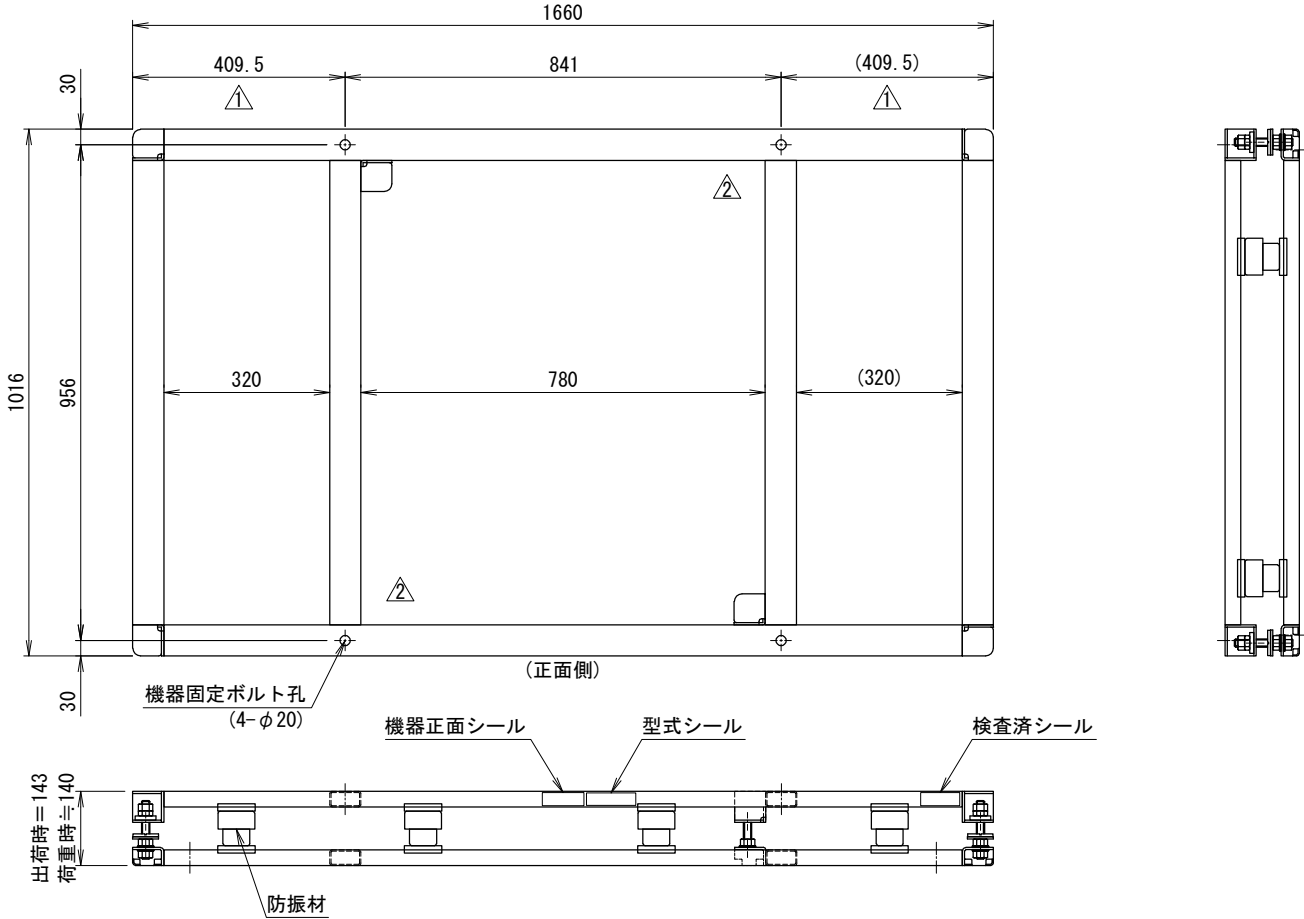


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1: 20

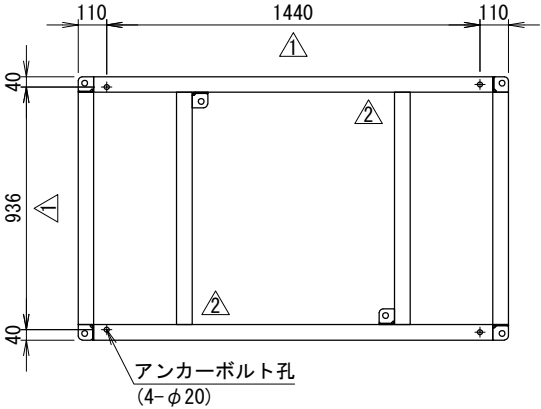

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M16)
 有効埋込 : 110mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。