

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量

27 kg

防振材①

NS250-65

4 個

防振材②

NS250-80

2 個

表面処理

塗装（黒）

下塗り及び上塗り各1回

耐震基準

2.0G




付属品

機器固定ボルト


溶融亜鉛めっき

M10×40L（平W×2, NT×2付） 4 セット

その他

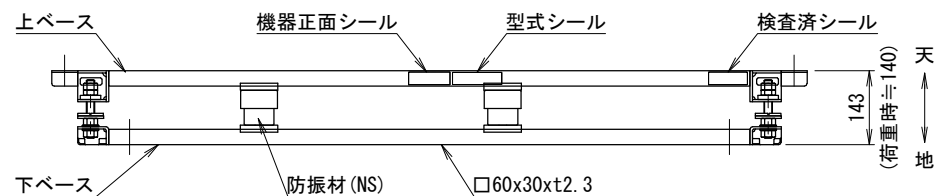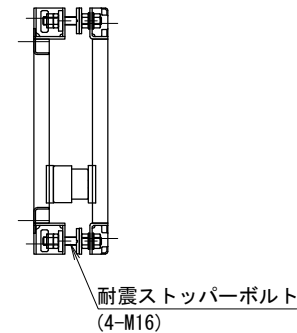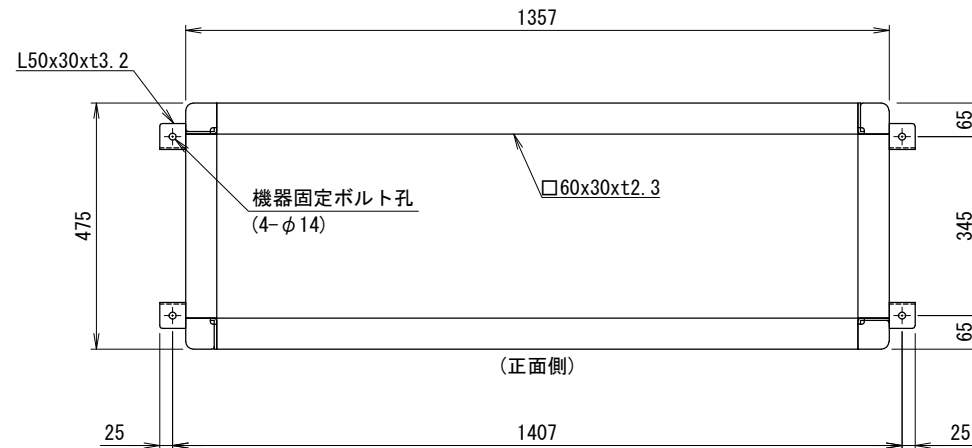


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

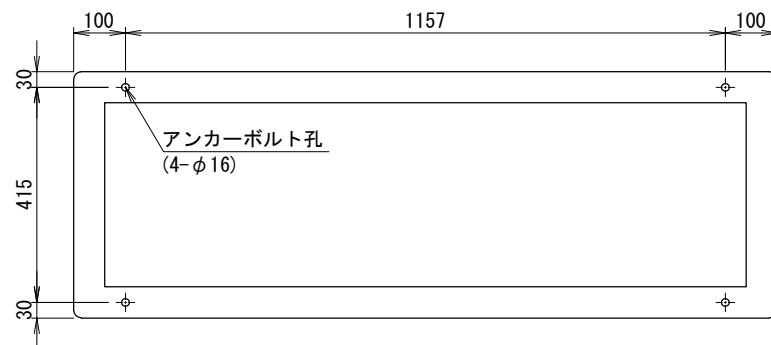


〈アンカー〉(参考)

接着系アンカー (M12)

有効埋込：90mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'15.04.13	加納	浅野	浅野

☑ ネミー株式会社

図番	1-HTE354
----	----------