

防振架台仕様書

型式	
機器	

機器質量	

現場名	

系統名	

仕様	
架台質量	24 kg
防振材	NS250-45 6 個
表面処理	塗装（黒） 下塗り及び上塗り各 1 回
耐震基準	2. 0G

付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10×40L（平W×2, NT×2付） 4 セット


その他	
-----	--

番号	日付	改訂記事


承認日	承認	設計	作図
'16. 01. 18	澤山	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番	1－HTE356
----	----------

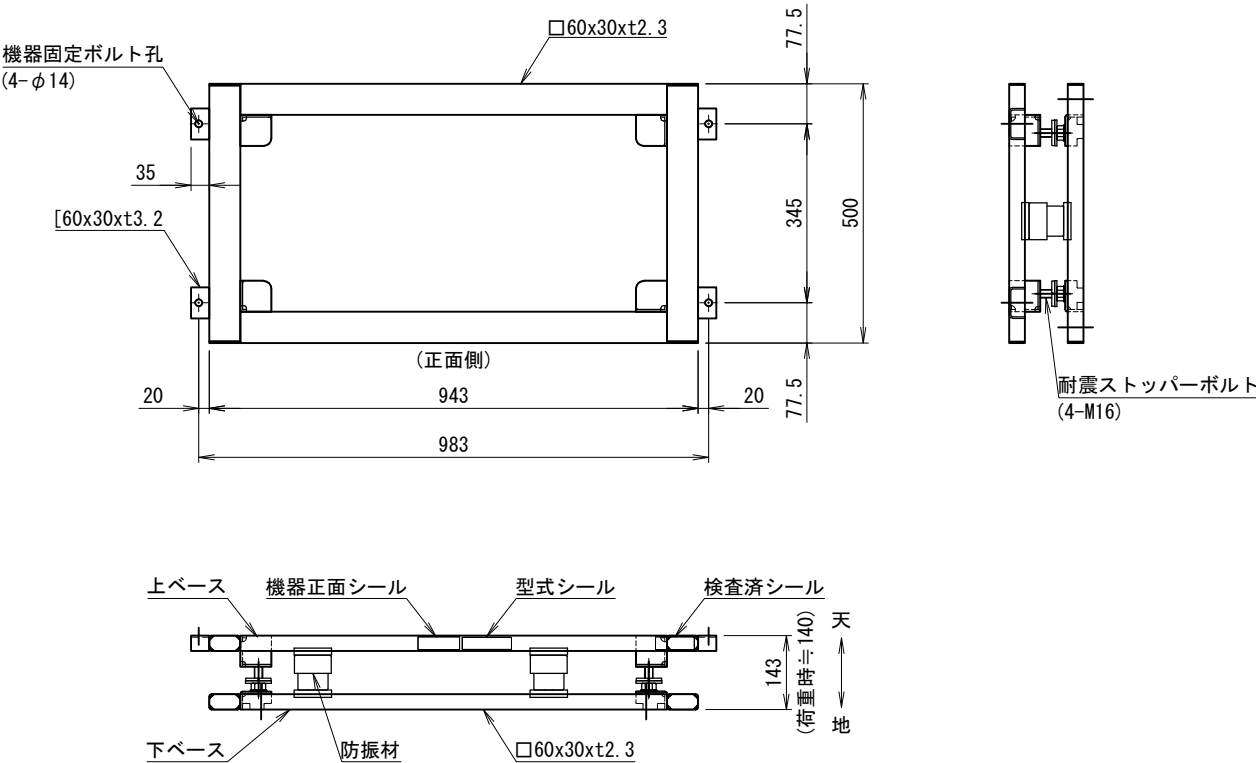


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1：10

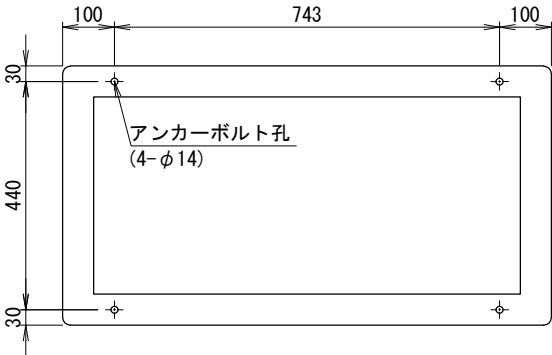

- ＜注記＞
- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
 - 機器設置後に ㉠ ㉡ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
 - 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞

