

防振架台仕様書

型式		
機器		
機器質量		
現場名		
系統名		
仕様		
架台質量		33 kg
防振材	NS250-100	6 個
表面処理	塗装（黒） 下塗り及び上塗り各 1 回	
耐震基準		2. 0G
付属品		
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×40L（平W×2, NT×2付）	4 セット


その他

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'16. 01. 20	加納	浅野	浅野

ネミー株式会社

図番 1-HTE359

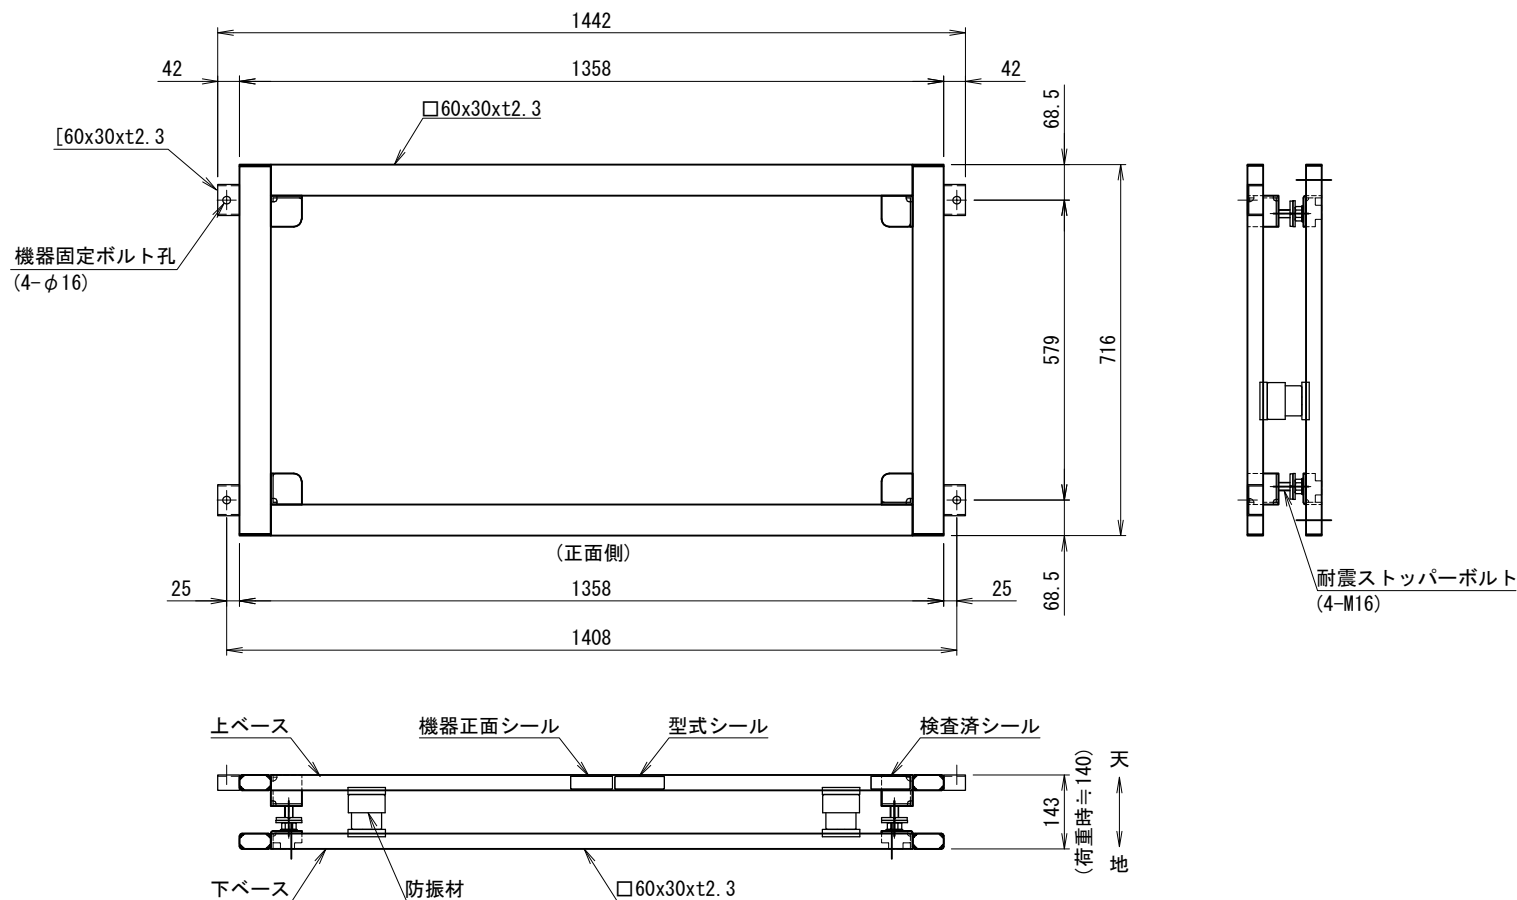


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

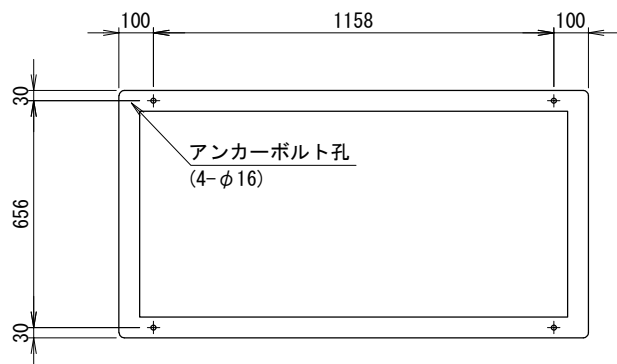

〈注記〉

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
- 機器設置後に (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込: 90mm以上



〈ストッパー〉

