

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 29 kg

防振材 NS250-45 6 個

表面処理 塗装（黒）
下塗り及び上塗り各 1 回

耐震基準 2. 0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×40L（平W×2, NT×2付） 4 セット


その他

番号	日付	改訂記事


承認日	承認	設計	作図
'16. 03. 03	澤山	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番 1－HTE360

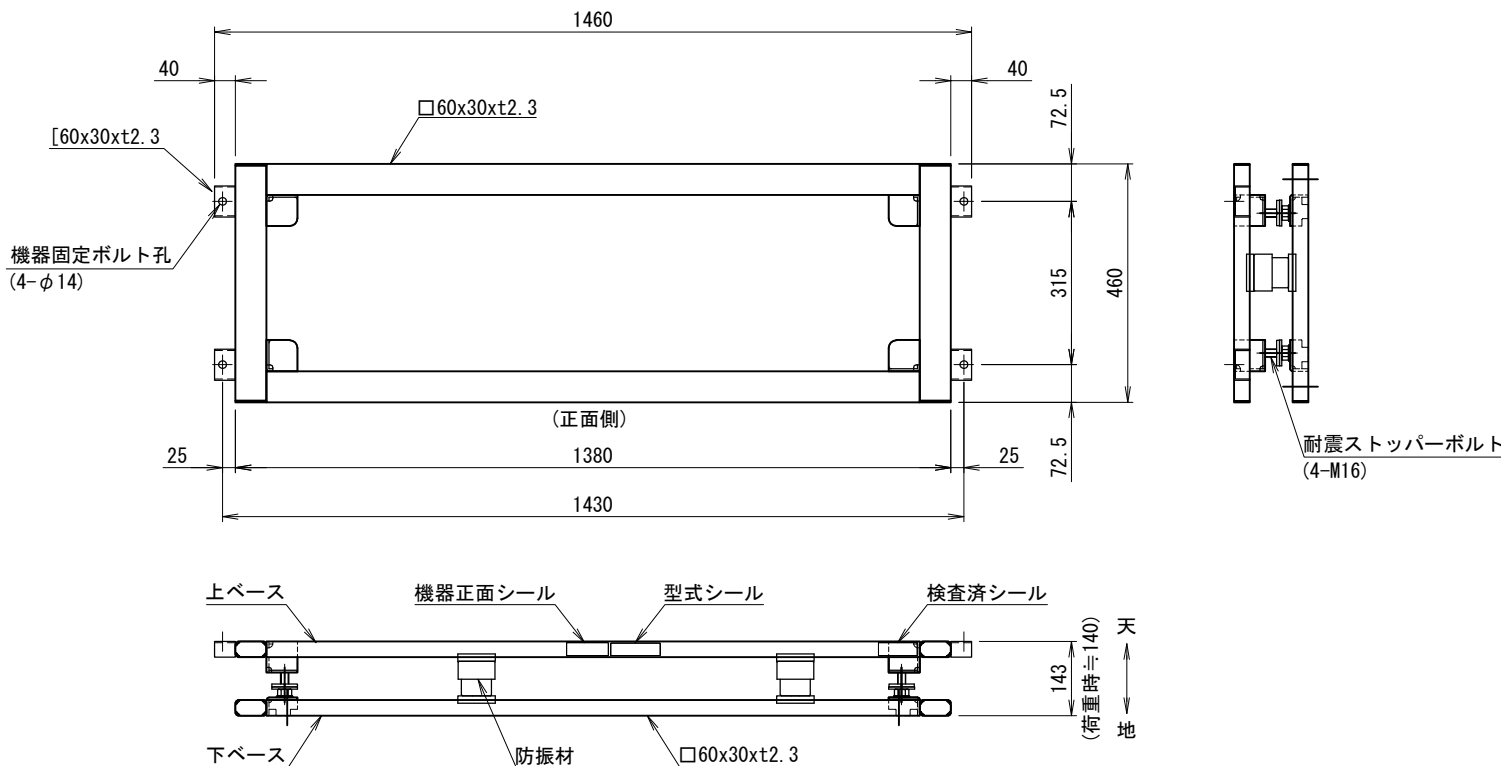


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1：15

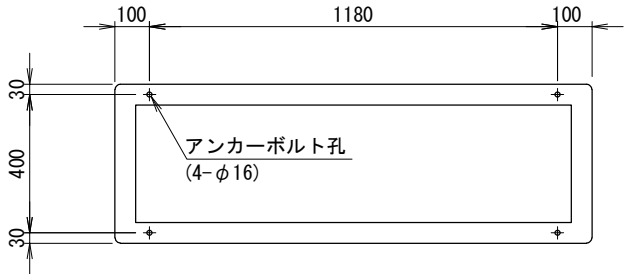

- ＜注記＞
- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
 - 機器設置後に (A) (B) 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
 - 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞

