

防振架台仕様書

型式			
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			

架台質量		34 kg	



防振材		NS250-100	8 個

上ベース		□60x30xt2.3	15.2 kg
下ベース		□60x30xt2.3	13.8 kg


耐震ストッパーボルト M16			4 本
耐震基準			2.0 G
表面処理			焼付塗装 黒(半艶)

＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M12x40L (平Wx2, NTx2付)	4 組
＜備考＞	


番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
' 17. 09. 13	加納	内野	内野	
ネミー株式会社				
図番	1－HTE365			

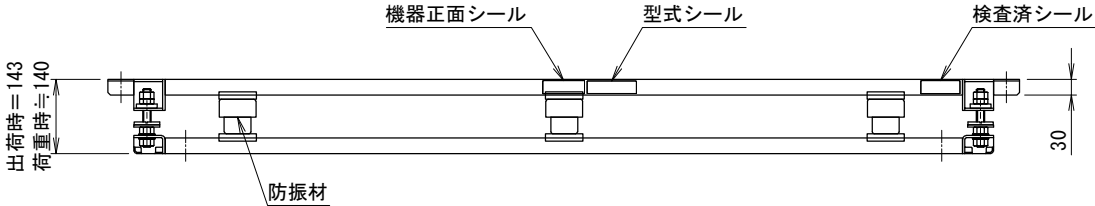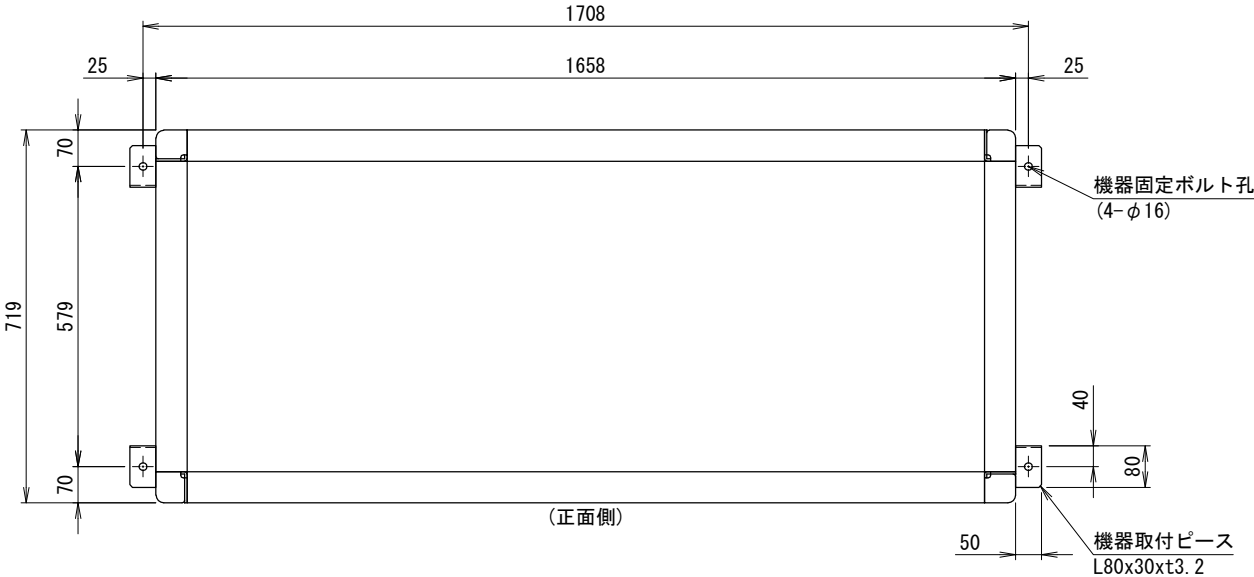


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

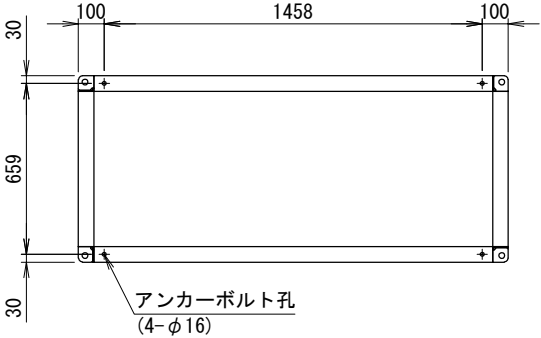

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。