

防振架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 $\triangle 3$ 70 kg

防振材(コイルスプリング)
NS250-100 6.44[kgf/mm] 12 個

上ベース $\triangle 3$ □60x30xt2.3 35.1 kg

下ベース $\triangle 3$ □60x30xt2.3 26.5 kg

耐震ストッパーボルト M16 8 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 8 組




<備考>

番号	日付	改訂記事
$\triangle 1$	'16.05.17	寸法変更
$\triangle 2$	'19.02.20	質量訂正・図枠更新
$\triangle 3$	'22.07.22	図枠貼替 板厚・質量変更


発行日	承認	設計	作図
'16.02.05	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-HTL211

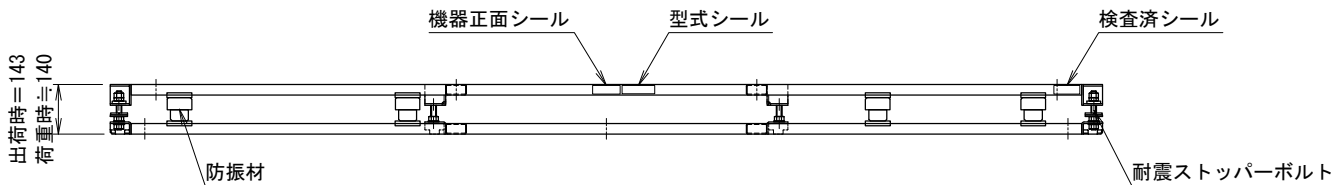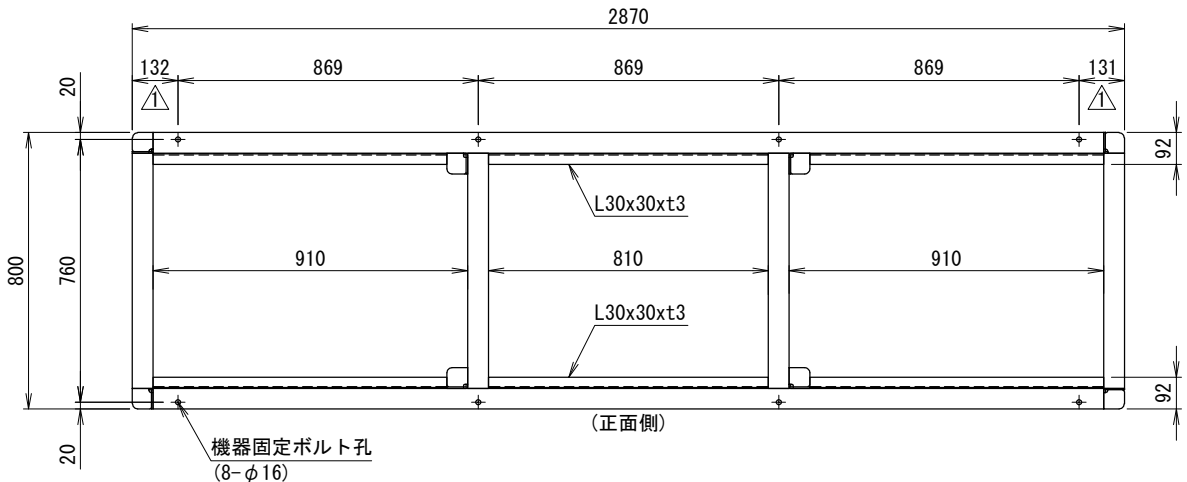


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

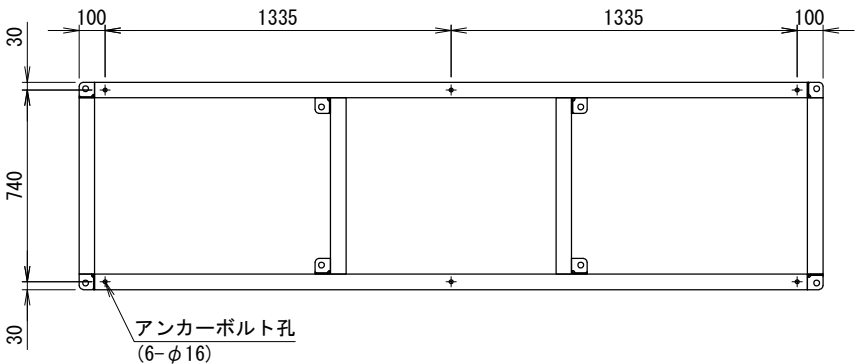


<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。