

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 26 kg

防振材 NS250-30 4 個

NS250-65 2 個

上ベース □60x30xt2.3

下ベース □60x30xt2.3

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 2.0G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット




その他

番号	日付	改訂記事


承認日	承認	設計	作図
'16.05.19	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-H T L 2 2 2

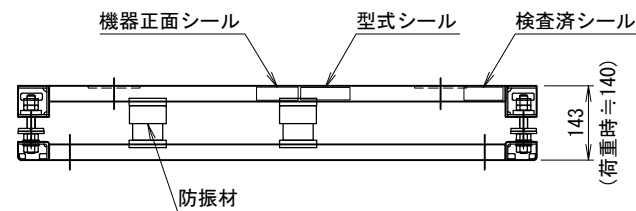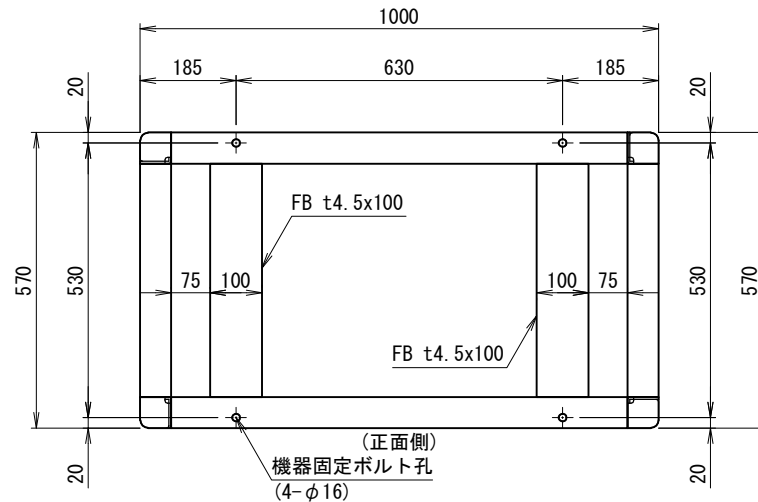


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

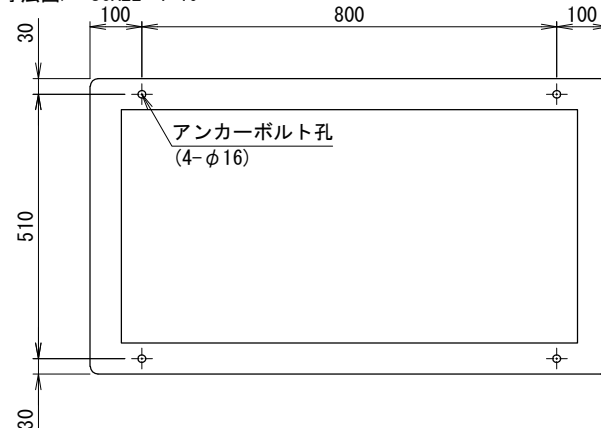

〈注記〉

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
2. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
3. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込: 90mm以上

〈ストッパー〉

