



防振架台仕様書


型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量		⚠ 27 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS250-20	1. 29[kgf/mm]	⚠	2 個
NS250-65	4. 19[kgf/mm]	⚠	4 個
上ベース	□60x30xt2. 3	12. 8 kg	
下ベース	□60x30xt2. 3	9. 4 kg	
耐震ストッパーボルト M16		4 本	
耐震基準		2. 0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	
<備考>			

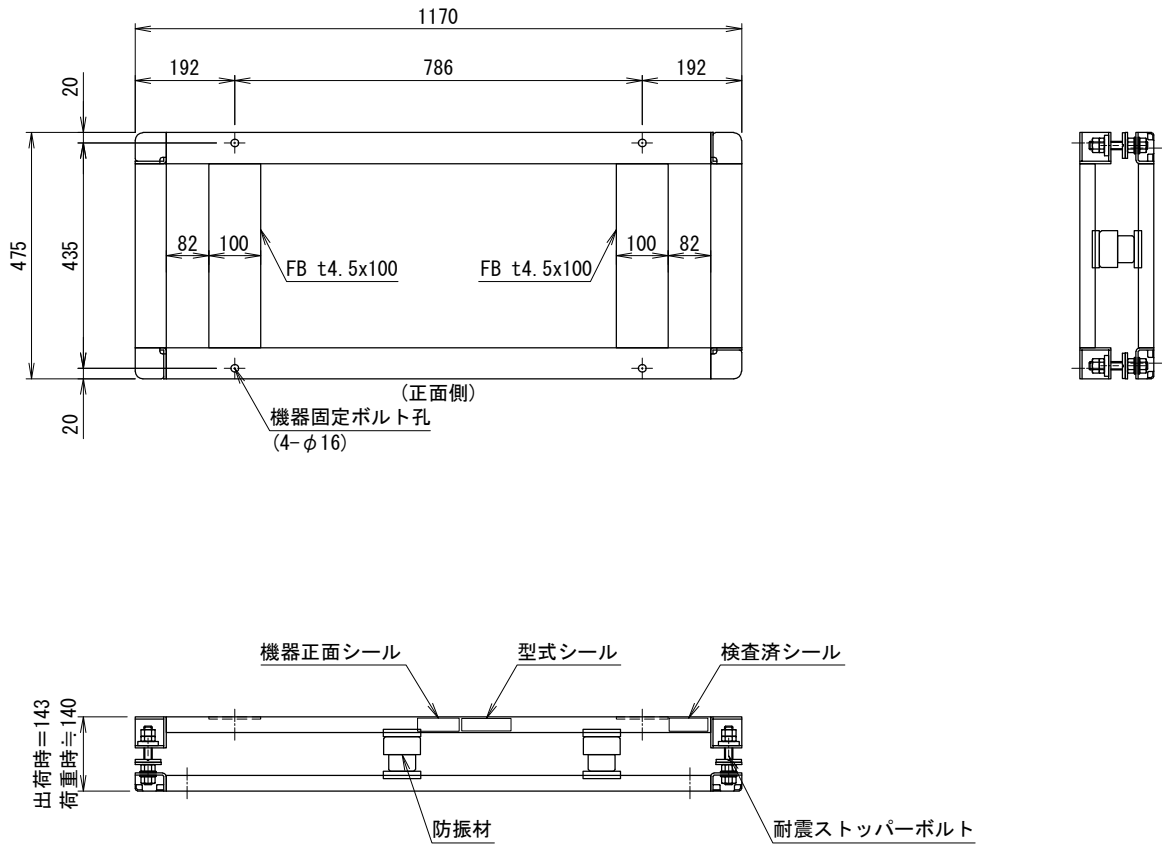


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

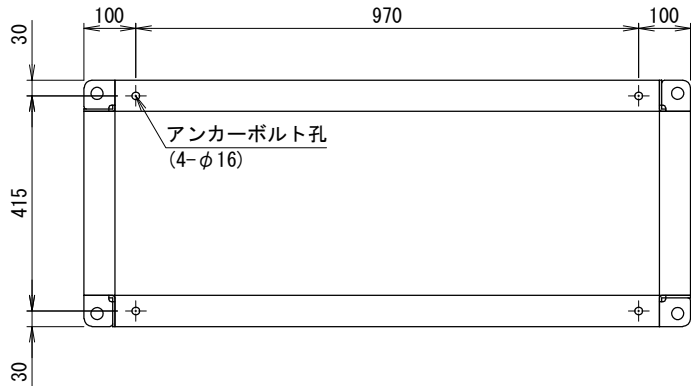

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。