



防振架台仕様書


型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量		△ 27 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS250-30		△ 1.93[kgf/mm]	3 個
NS250-65		△ 4.19[kgf/mm]	3 個
上ベース		□60x30xt2.3	△ 12.8 kg
下ベース		□60x30xt2.3	△ 9.4 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M12x70L		(平W,角W,NTx2付)	4 組
<備考>			

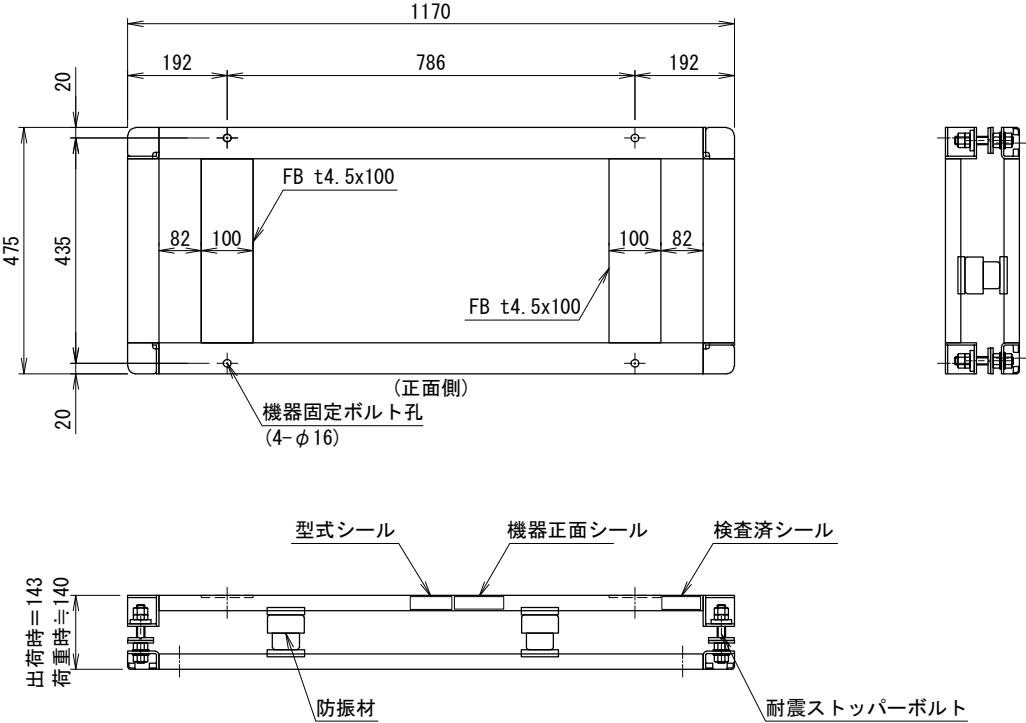


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

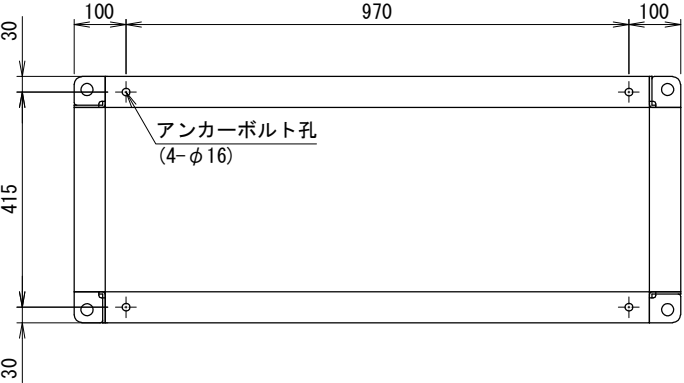

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー(M12)
 有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。