



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式		
機器		
機器質量		
現場名		
系統名		
架台質量	35	kg
防振材	NS250-80	6 個
上ベース	□60x30xt3.2	15.8 kg
下ベース	□60x30xt3.2	14.9 kg
耐震ストッパーボルト	M16	4 本
耐震基準	2.0 G	
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
適用地域	重塩害地域	




＜付属品＞		
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x70L (平W, 角W, NTx2付)	4 組

＜備考＞		
------	--	--


番号	日付	改訂記事	
⚠	' 20. 06. 09	注記追加	
発行日	承認	設計	作図
' 17. 11. 28	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-MDB668#E2
----	-------------

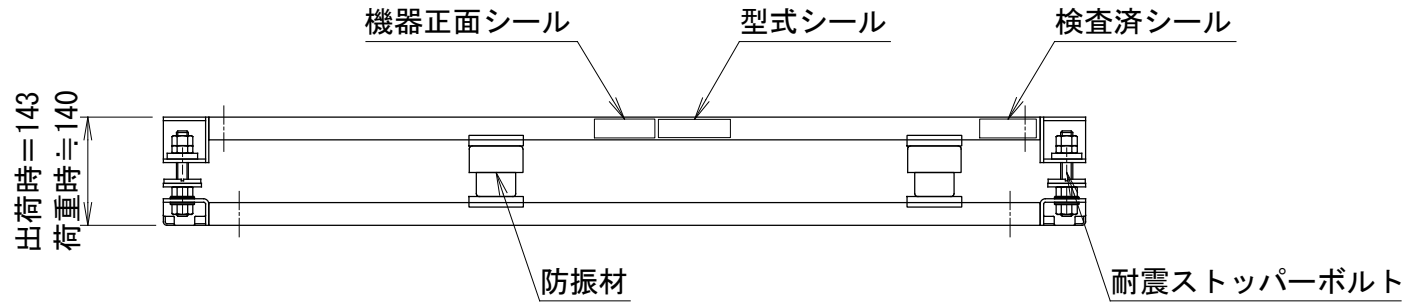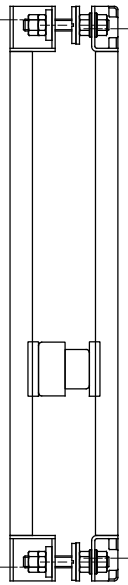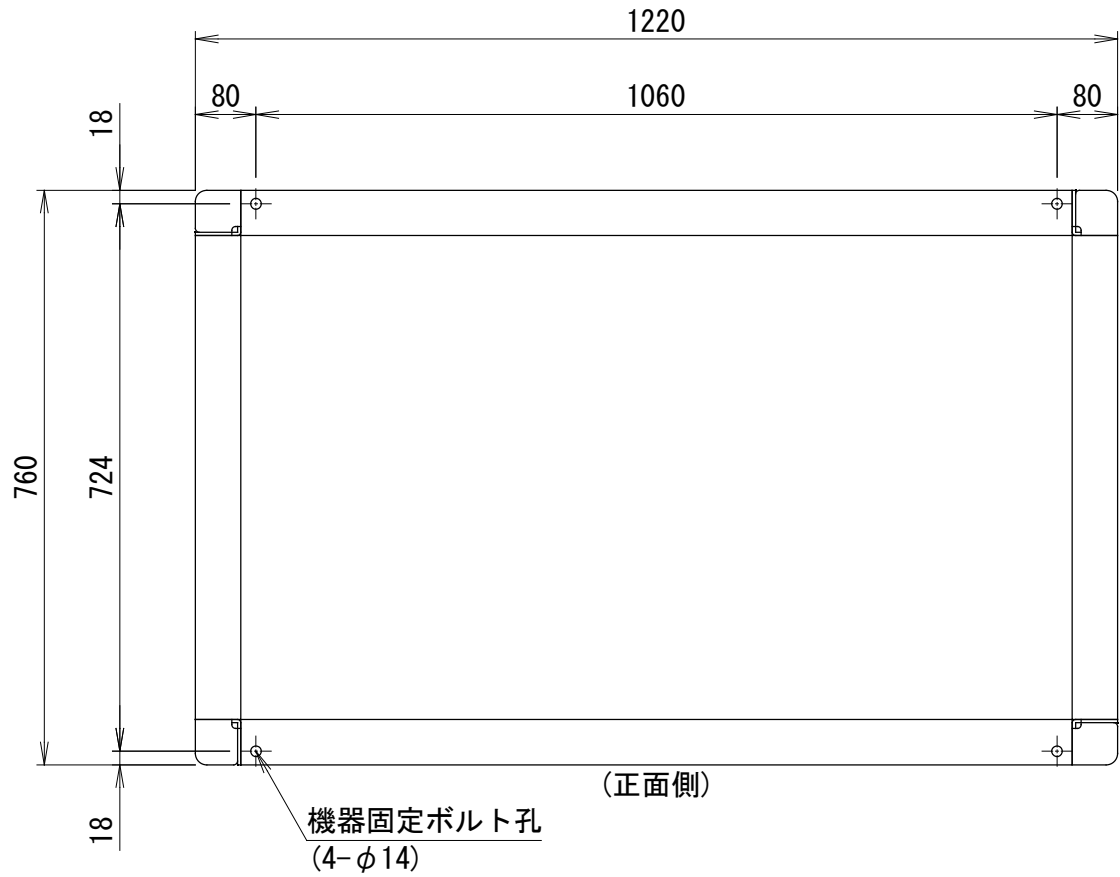


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

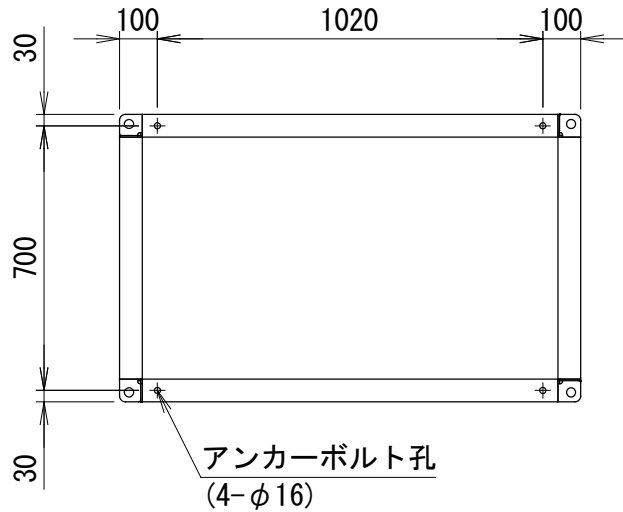

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。