

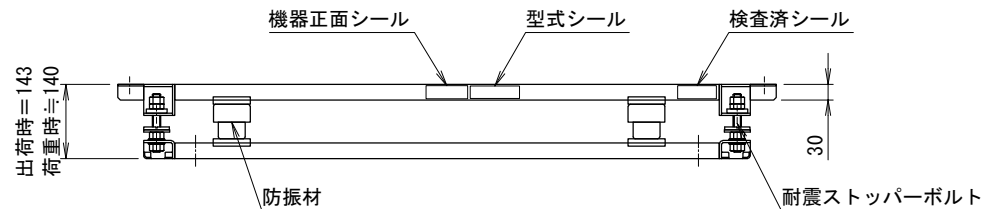


△ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

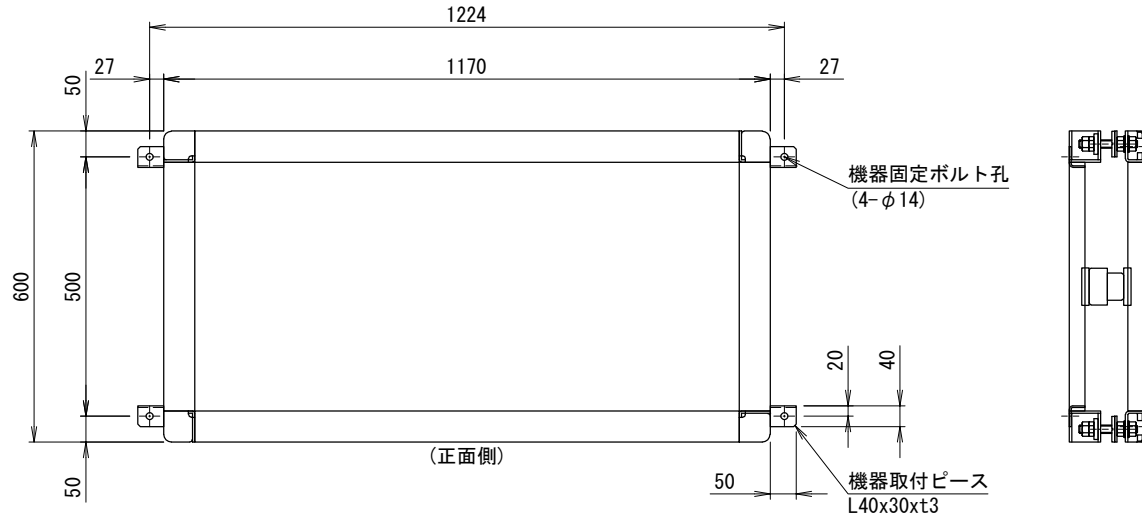


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

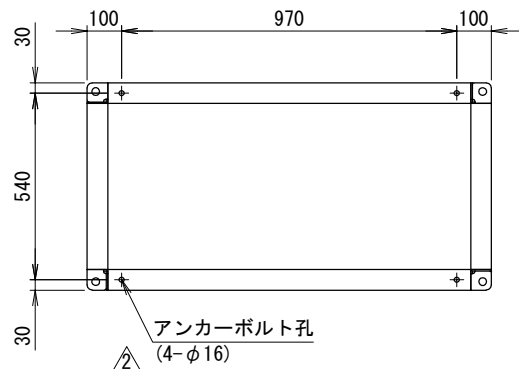

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式			
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			
架台質量		△2 26 kg	
防振材	△2 NS250-65	6 個	
上ベース	□60x30xt2.3	11.3 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	10.2 kg	
耐震ストッパーボルト M16		4 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域		標準地域(室内)	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組	
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
△1	' 11. 08. 10	機種追加・機器質量訂正	
△2	' 19. 04. 23	防振材変更・アンカー孔径変更・架台質量訂正	
△3	' 20. 06. 12	注記追加	
発行日	承認	設計	作図
' 11. 05. 02	小林	小林	倉持
ネミー株式会社			
図番	1-MDE242		