



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 27 kg

防振材 NS250-65 6 個

上ベース □60x30xt2.3

下ベース □60x30xt2.3

耐震ストッパーボルト M16 4 本




耐震基準 2.0G

表面処理 焼付塗装
黒(半艶)


<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M8×40L (平W×2, NT×2付) 4 セット

<備考>

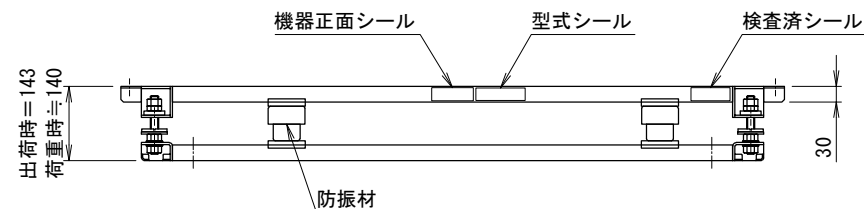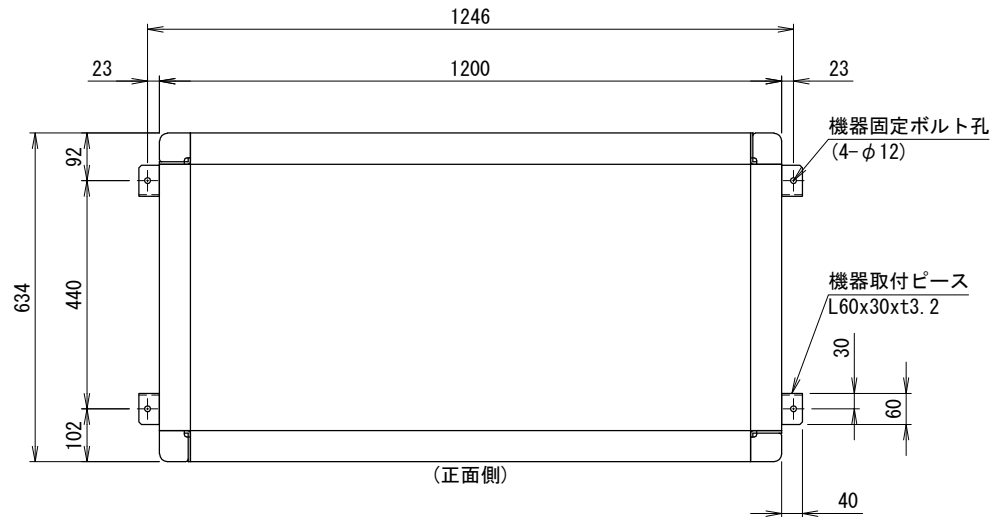


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

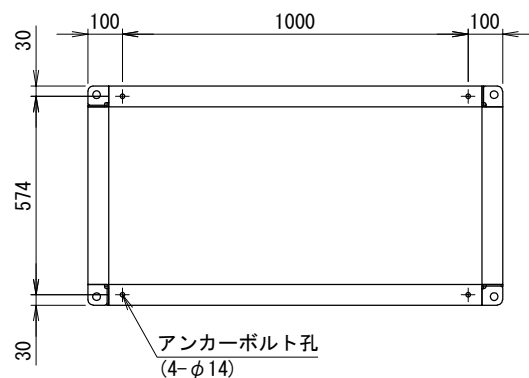


<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.12	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
'17.02.21		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-MDE245			