






コイルスプリング式防振

防振架台仕様書


型式				
機器				

機器質量				
現場名				

系統名				
架台質量		19 kg		
防振材		NS250-30	6 個	
上ベース □60x30xt2.3				
下ベース □60x30xt2.3				
耐震ストッパーボルト		M16	4 本	
耐震基準		2.0G		
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M8×40L (平W×2, NT×2付)		4 セット		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.12	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
'17.04.06		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-MDE248			

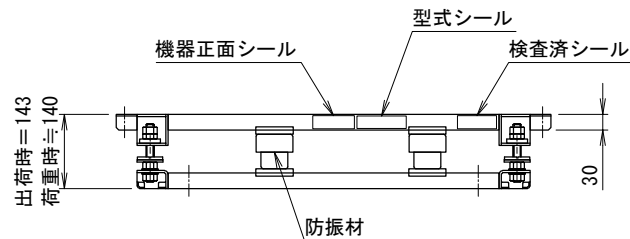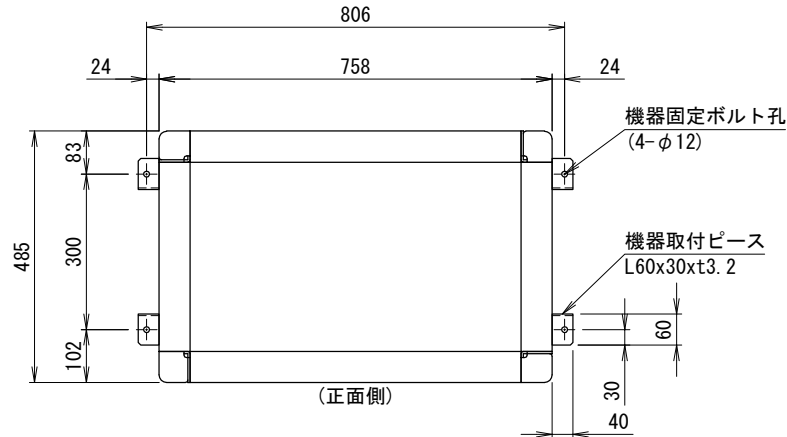


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

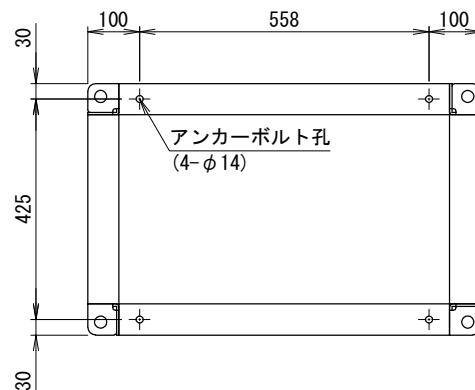


<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。