

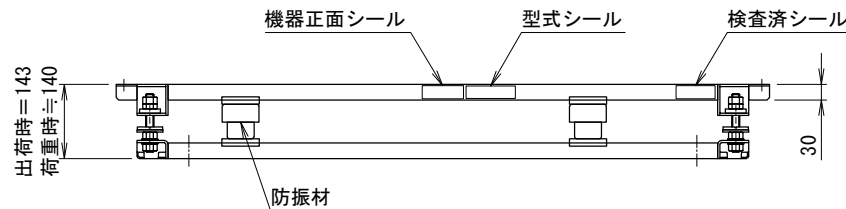


△ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

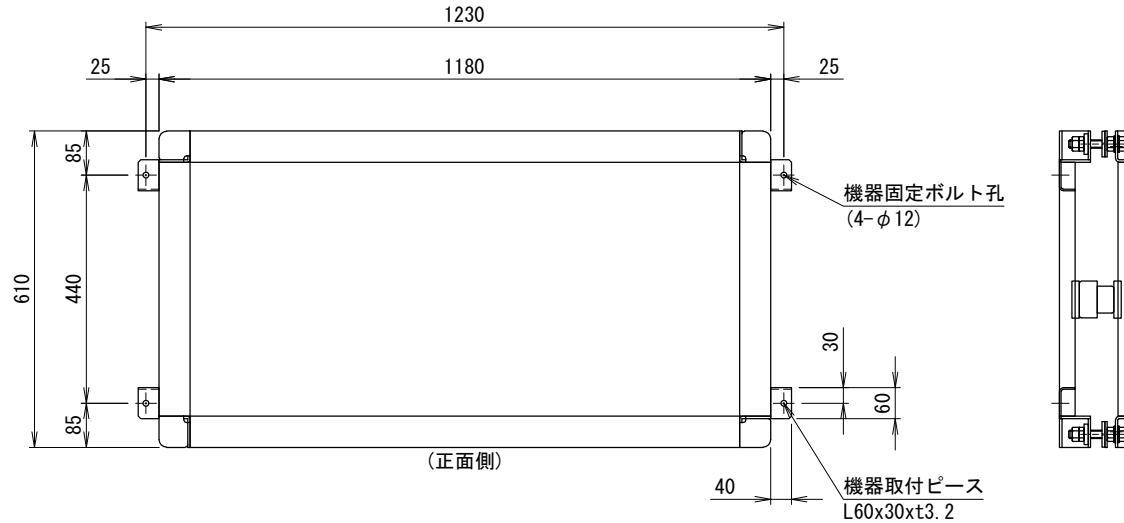


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

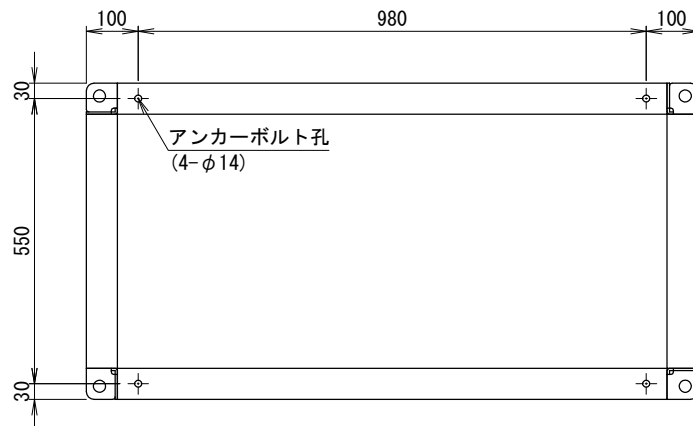

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				
架台質量		26 kg		
防振材		NS250-65	6 個	
上ベース	□60x30xt2.3	11.5 kg		
下ベース	□60x30xt2.3	10.3 kg		
耐震ストッパーボルト M16		4 本		
耐震基準		2.0 G		
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)		
＜付属品＞				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M8x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組		
＜備考＞				