
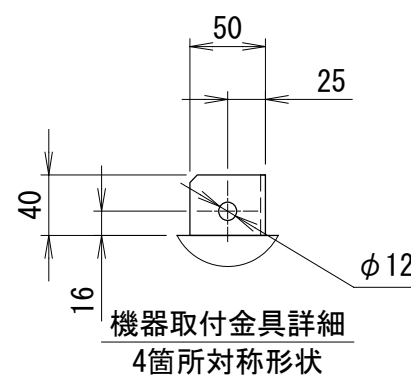




防振架台仕様書				
型式				
機器				
現場名				
系統名				
架台質量		15 kg		
防振材(コイルスプリング)				
NS250-20		1. 29[kgf/mm]		4 個
上ベース	□60x30xt2. 3	6. 4 kg		
下ベース	□60x30xt2. 3	5. 2 kg		
耐震ストッパーボルト	M16	4 本		
耐震基準	水平 2. 0 G, 鉛直 1. 0 G			
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)			
適用地域		標準地域(室内)		
＜付属品＞				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M8x60L (平Wx2, NTx2付)		4 組		
＜備考＞				
番号		日付		改訂記事
発行日		承認	設計	作図
' 23. 12. 27		篠崎	内野	内野
ネミー株式会社				
図番		1－MDE265		

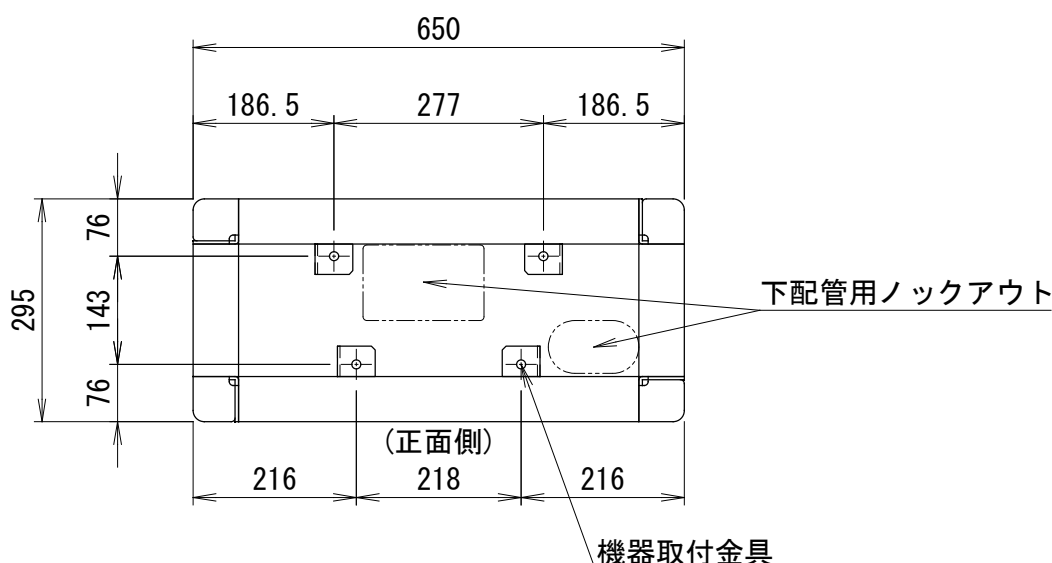

下配管用ノックアウト

(正面側)

機器取付金具

型式シール

機器正面シール

検査済シール


防振材

耐震ストッパーボルト

出荷時=143
荷重時=140


機器取付金具詳細
4箇所対称形状

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

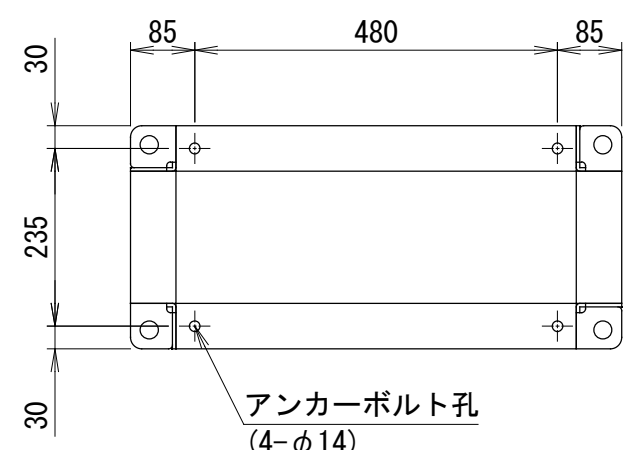


アンカーボルト孔
(4-φ14)

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。