


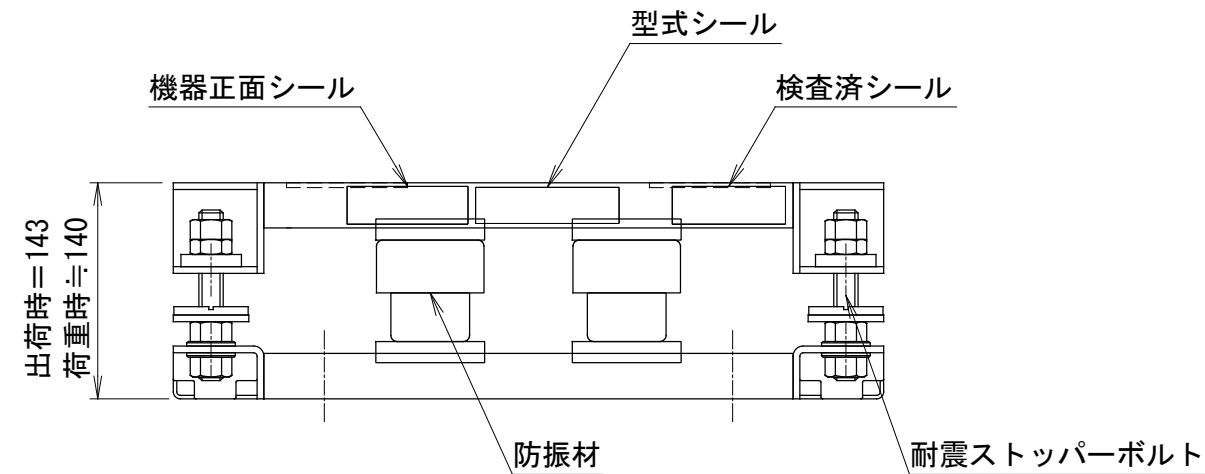
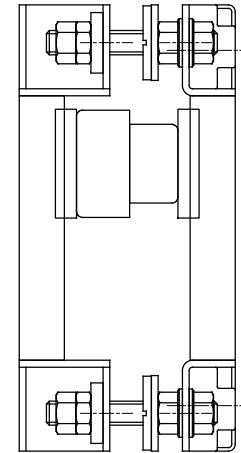


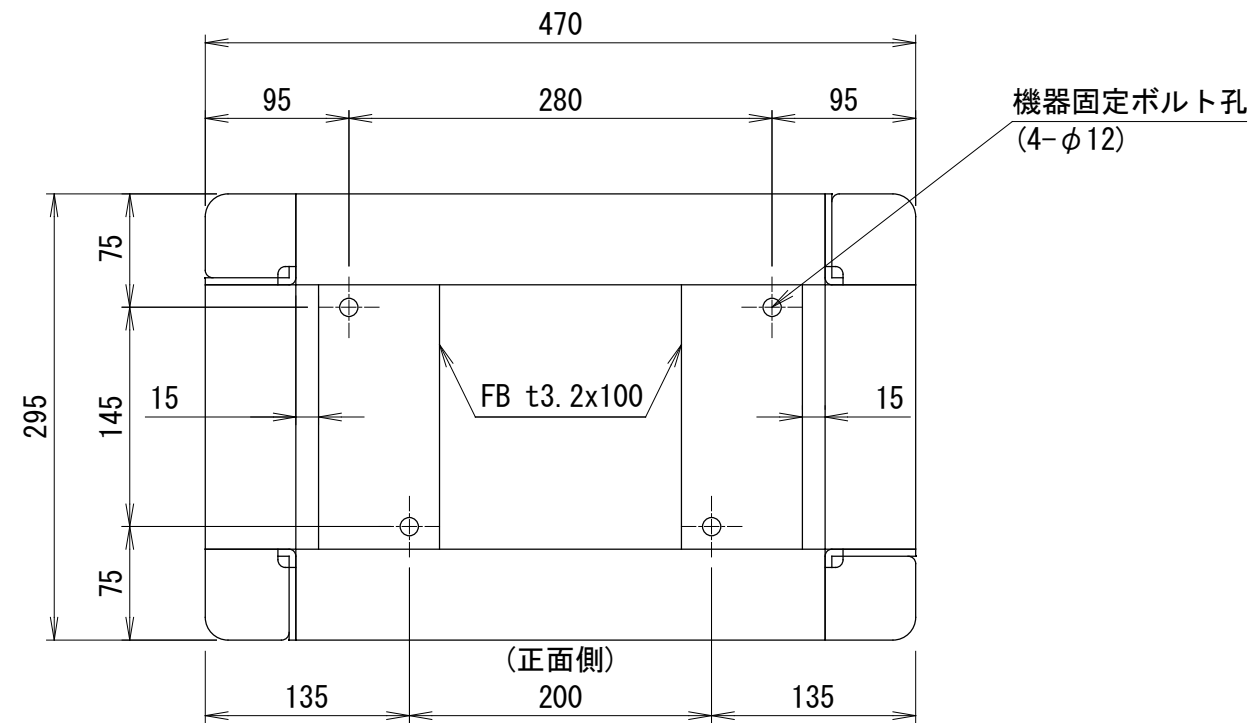


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:5

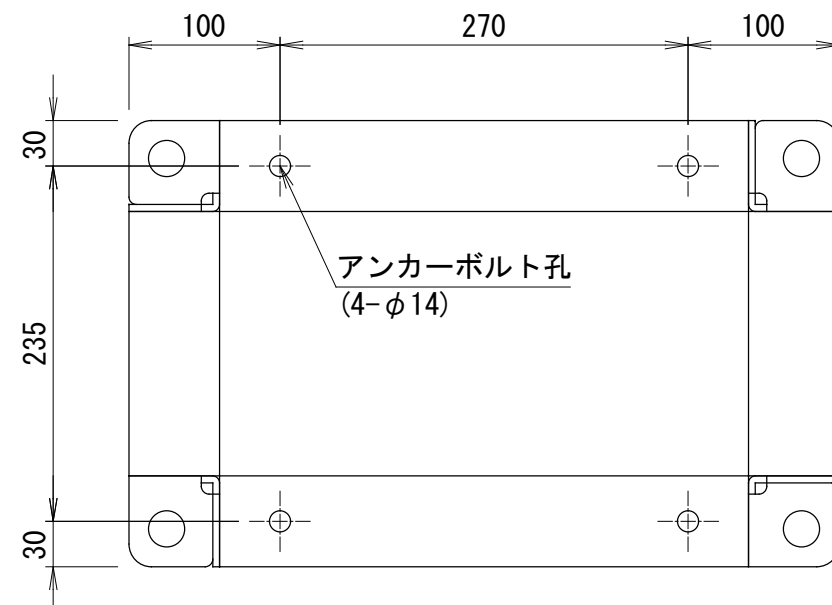

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

防振架台仕様書

型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量		14 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS250-10		0.65 [kgf/mm]	4 個
NS250-20		1.29 [kgf/mm]	2 個
上ベース	□60x30xt2.3	5.9 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	4.2 kg	
耐震ストッパーボルト M16		4 本	
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域		標準地域(室内)	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M8x60L (平Wx2, NTx2付)		4 組	
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 23. 12. 11	内野	伊東	伊東
ネミー株式会社			
図番	1-MD G 0 1 8		