
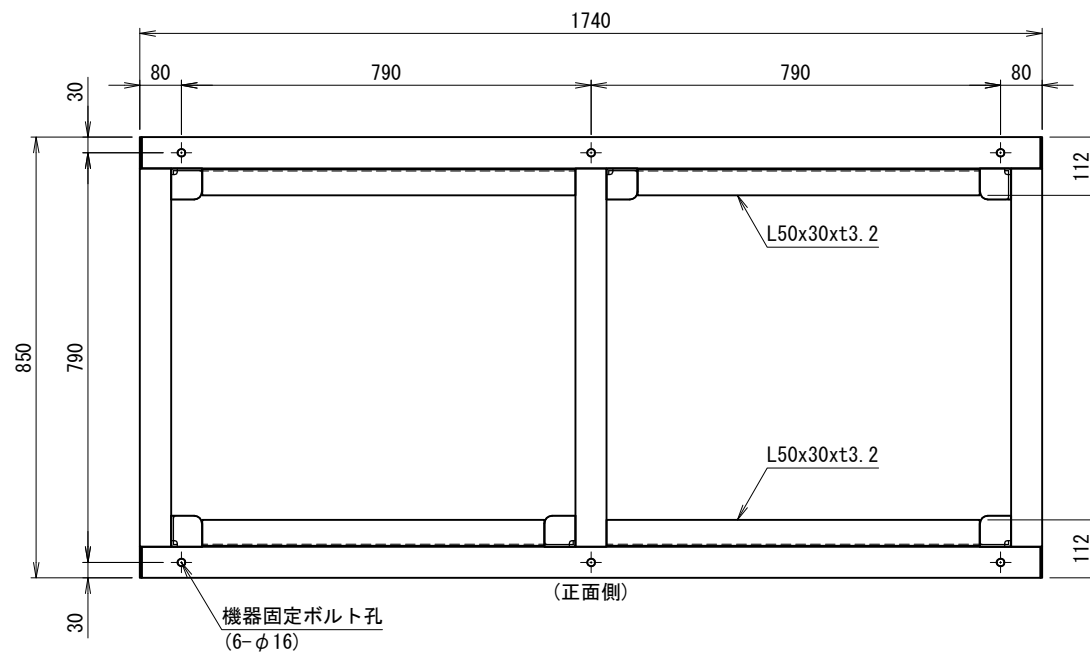



④ コイルスプリング式防振
標準／耐塩共用仕様



防振架台仕様書

型式				
機器				
機器質量				
現場名				
系統名				
仕様				
架台質量	51 kg			
防振材	△3 NS250-100 8 個			
上ベース	□60x30xt2.3			
下ベース	□60x30xt2.3			
耐震ストッパーボルト	M16 6 本			
耐震基準	2.0G			
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40			
付属品				
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×70L（平W, 角W, NT×2付） 6 セット			
その他				
番号	日付	改訂記事		
△1	' 15. 03. 12	補強板追加・質量変更		
△2	' 16. 05. 26	全面改訂		
△3	' 16. 12. 02	防振材変更		
△4	' 20. 06. 15	注記追加		
承認日		承認	設計	作図
' 13. 12. 09		今	金澤	金澤
ネミー株式会社				
図番	1-MDL323			

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

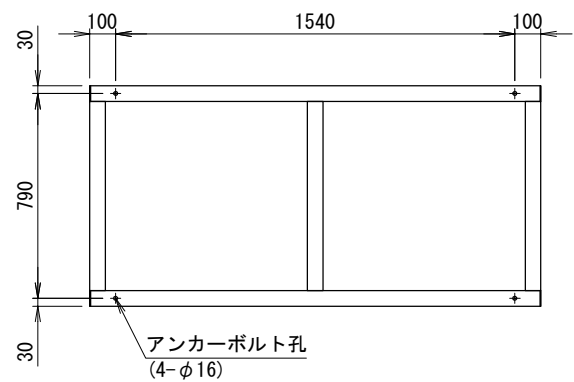


＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

＜アンカー＞(参考)

接着系アンカー (M12)
有効埋込: 90mm以上



＜ストッパー＞

