



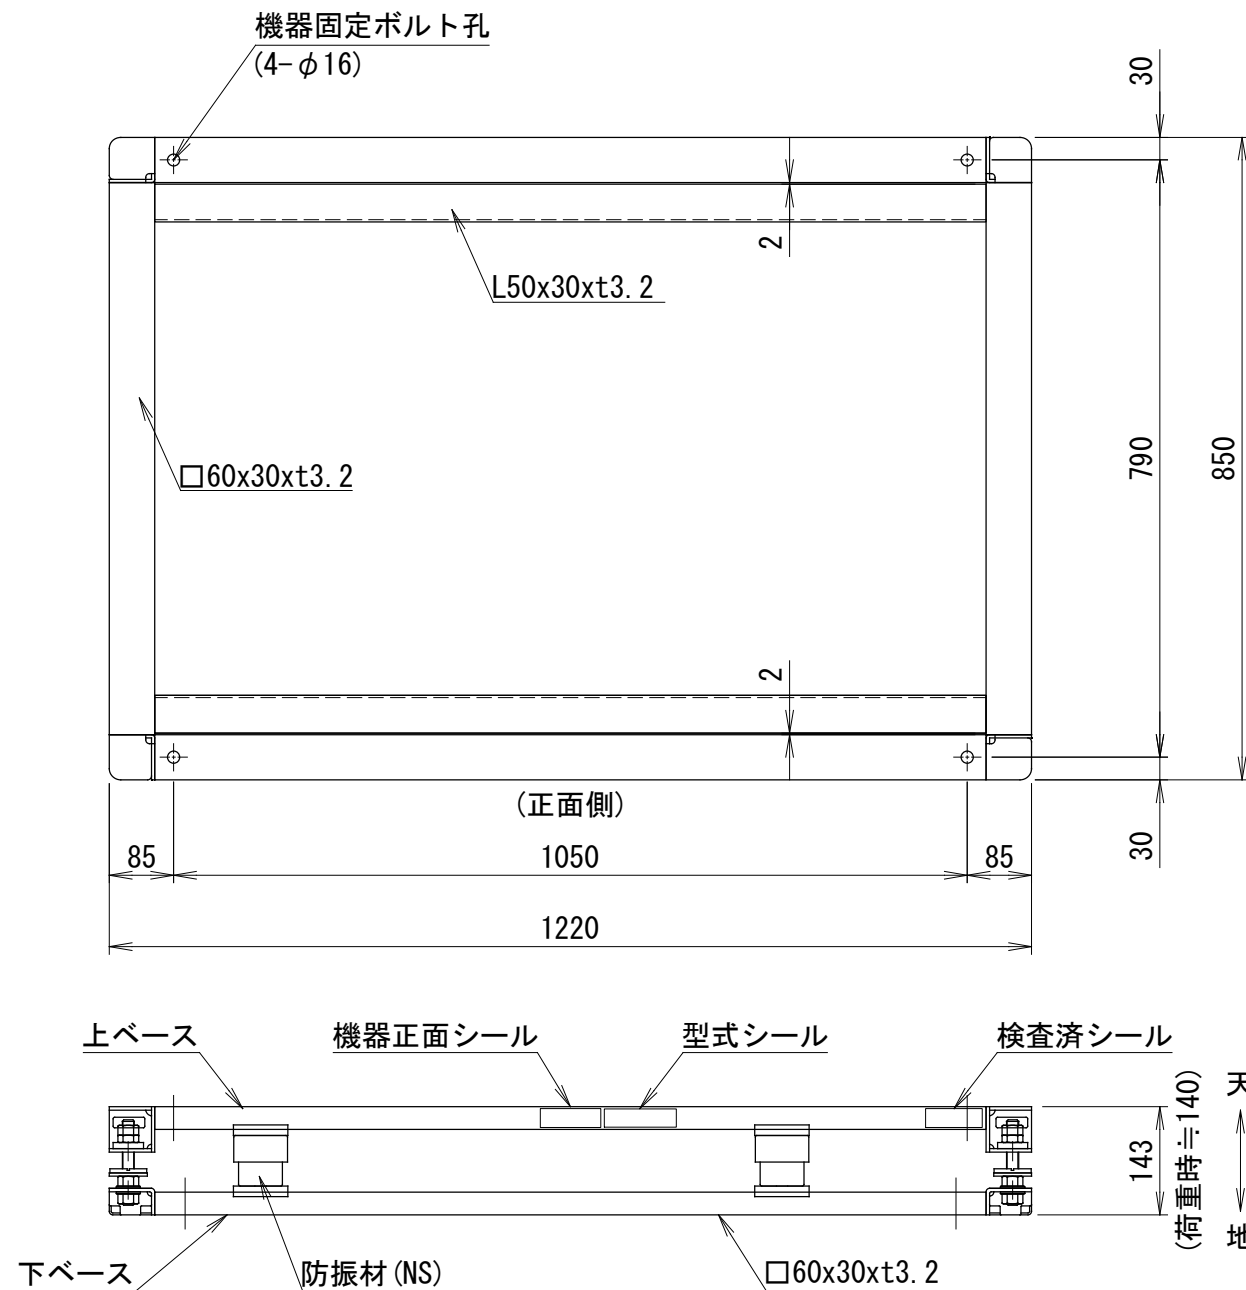

△ コイルスプリング式防振  
耐重塩仕様

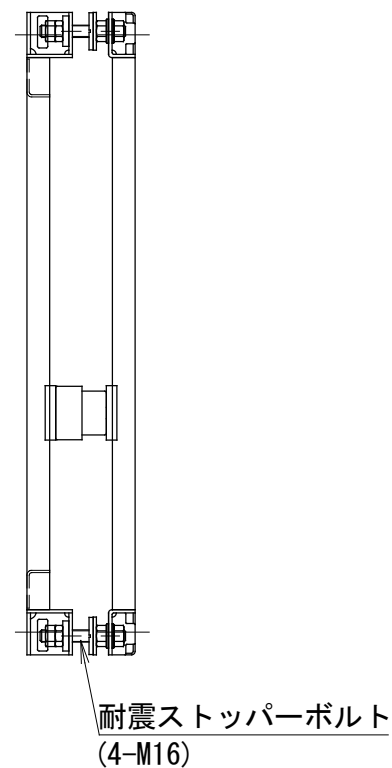


防振架台仕様書

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 型式      |                                          |
| 機器      |                                          |
| 機器質量    |                                          |
| 現場名     |                                          |
| 系統名     |                                          |
| 仕様      |                                          |
| 架台質量    | 42 kg                                    |
| 防振材     | NS250-65 6 個                             |
| 表面処理    | 溶融亜鉛めっき<br>2種・HDZ45                      |
| 耐震基準    | 2. 0G                                    |
| 付属品     |                                          |
| 機器固定ボルト | 溶融亜鉛めっき<br>M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット |


|     |  |
|-----|--|
| その他 |  |
|-----|--|

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:8

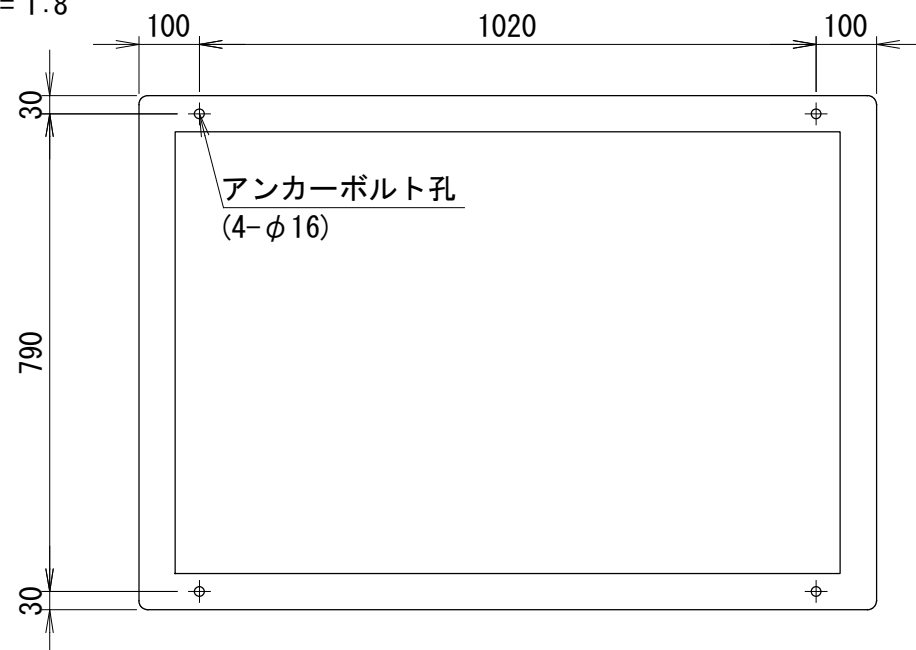


- 〈注記〉
- 架台の据え付け  
据付面の水平を確保願います。  
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力  
広くしてください。
  - アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
  - 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
  - ストッパーの調整  
機器設置後に右図 ① ② 共に1~2mm程度  
隙間を開けてください。
  - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。

〈アンカー〉



〈ストッパー〉



|              |              |      |    |  |
|--------------|--------------|------|----|--|
| 番号           | 日付           | 改訂記事 |    |  |
| ①            | ' 20. 06. 15 | 注記追加 |    |  |
|              |              |      |    |  |
|              |              |      |    |  |
|              |              |      |    |  |
|              |              |      |    |  |
| 承認日          | 承認           | 設計   | 作図 |  |
| ' 16. 12. 31 | 加納           | 内野   | 内野 |  |
| ㊤ ネミ一株式会社    |              |      |    |  |
| 図番           | 1－MDL326#E2  |      |    |  |